





# CASBEE®熊本《新築》【性能表示】

1-1 建物概要				1-2 外観	
建物名称	(仮称)御代志駅前計画 A棟	階数	地上2階、地下0階		
建設地	熊本県合志市須屋字東大窪2663番	構造	S造		
用途地域等	準住居	平均居住人員	669 人		
省エネ:地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年		
建物用途	物販店	評価の段階	実施設計段階評価		
竣工時期	2023年12月 予定	評価の実施日	2023年10月1日		
敷地面積	5,493 m <sup>2</sup>	作成者	(株)三菱地所設計 九州支店		
建築面積	2,050 m <sup>2</sup>	確認日			
延床面積	2,984 m <sup>2</sup>	確認者			



## 2 CASBEE評価結果

■ 建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)																																			
		BEE = 0.9																																	
		$\text{BEE (環境効率)} = \frac{Q \text{ (環境品質)}}{L \text{ (環境負荷)}}$																																	
<b>■ ライフサイクルCO<sub>2</sub>排出性能 (ランク表示)</b>		<b>■ 環境効率評価基準</b>																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ランク</th> <th rowspan="2">ランク表示</th> <th rowspan="2">評価</th> <th colspan="2">判定値</th> </tr> <tr> <th>BEE値</th> <th>Q値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>★★★★★</td> <td>素晴らしい</td> <td>3.0以上</td> <td>50以上</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>★★★★</td> <td>大変良い</td> <td>1.5以上3.0未満</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>B<sup>+</sup></td> <td>★★★</td> <td>良い</td> <td>1.0以上1.5未満</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>B<sup>-</sup></td> <td>★★</td> <td>やや劣る</td> <td>0.5以上1.0未満</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>★</td> <td>劣る</td> <td>0.5未満</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		ランク	ランク表示	評価	判定値		BEE値	Q値	S	★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上	A	★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—	B <sup>+</sup>	★★★	良い	1.0以上1.5未満	—	B <sup>-</sup>	★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—	C	★	劣る	0.5未満	—
ランク	ランク表示	評価	判定値																																
			BEE値	Q値																															
S	★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上																															
A	★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—																															
B <sup>+</sup>	★★★	良い	1.0以上1.5未満	—																															
B <sup>-</sup>	★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—																															
C	★	劣る	0.5未満	—																															
<b>■ ライフサイクルCO<sub>2</sub>排出性能 (ランク表示)</b>		<b>■ ライフサイクルCO<sub>2</sub> 排出性能評価基準</b>																																	
排出率		<table border="1"> <thead> <tr> <th>判定値 (排出率)</th> <th>ランク表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%以下</td> <td>☆☆☆☆☆</td> </tr> <tr> <td>30%超60%以下</td> <td>☆☆☆☆</td> </tr> <tr> <td>60%超80%以下</td> <td>☆☆☆</td> </tr> <tr> <td>80%超100%以下</td> <td>☆☆</td> </tr> <tr> <td>100%超</td> <td>☆</td> </tr> </tbody> </table>		判定値 (排出率)	ランク表示	30%以下	☆☆☆☆☆	30%超60%以下	☆☆☆☆	60%超80%以下	☆☆☆	80%超100%以下	☆☆	100%超	☆																				
判定値 (排出率)	ランク表示																																		
30%以下	☆☆☆☆☆																																		
30%超60%以下	☆☆☆☆																																		
60%超80%以下	☆☆☆																																		
80%超100%以下	☆☆																																		
100%超	☆																																		
87%		87%																																	
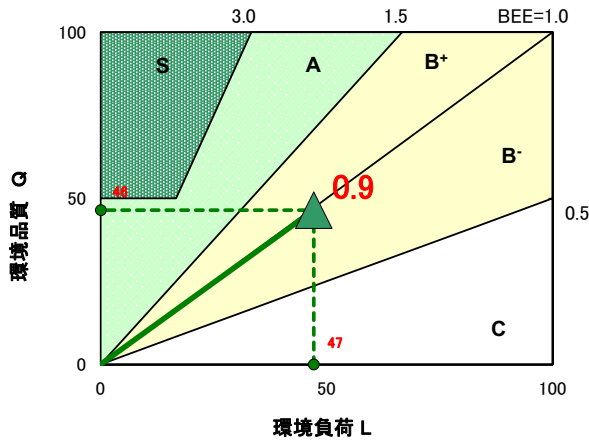
## 3 熊本県重点評価結果

■ 重点事項総合評価		評価点																					
		77																					
<b>■ 熊本県重点評価基準</b>		<b>■ 重点事項</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>判定値 (評価点)</th> <th>ランク表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100点以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80点以上100点未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60点以上80点未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40点以上60点未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40点未満</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		判定値 (評価点)	ランク表示	100点以上		80点以上100点未満		60点以上80点未満		40点以上60点未満		40点未満		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進</td> <td>82.7</td> </tr> <tr> <td>【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現</td> <td>68.7</td> </tr> <tr> <td>【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全</td> <td>80.0</td> </tr> <tr> <td>【重点事項4】 循環型社会の実現</td> <td>69.7</td> </tr> </tbody> </table>		【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進	82.7	【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現	68.7	【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全	80.0	【重点事項4】 循環型社会の実現	69.7
判定値 (評価点)	ランク表示																						
100点以上																							
80点以上100点未満																							
60点以上80点未満																							
40点以上60点未満																							
40点未満																							
【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進	82.7																						
【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現	68.7																						
【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全	80.0																						
【重点事項4】 循環型社会の実現	69.7																						
※評価点は、100点以上が推奨です。																							

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)御代志駅前計画 A棟	階数	地上2階、地下0階
建設地	熊本県合志市須屋字東大窪2663番	構造	S造
用途地域等	準住居	平均居住人員	669 人
省エネ:地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	物販店	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2023年12月 予定	評価の実施日	2023年10月1日
敷地面積	5,493 m <sup>2</sup>	作成者	(株)三菱地所設計 九州支店
建築面積	2,050 m <sup>2</sup>	確認日	
延床面積	2,984 m <sup>2</sup>	確認者	

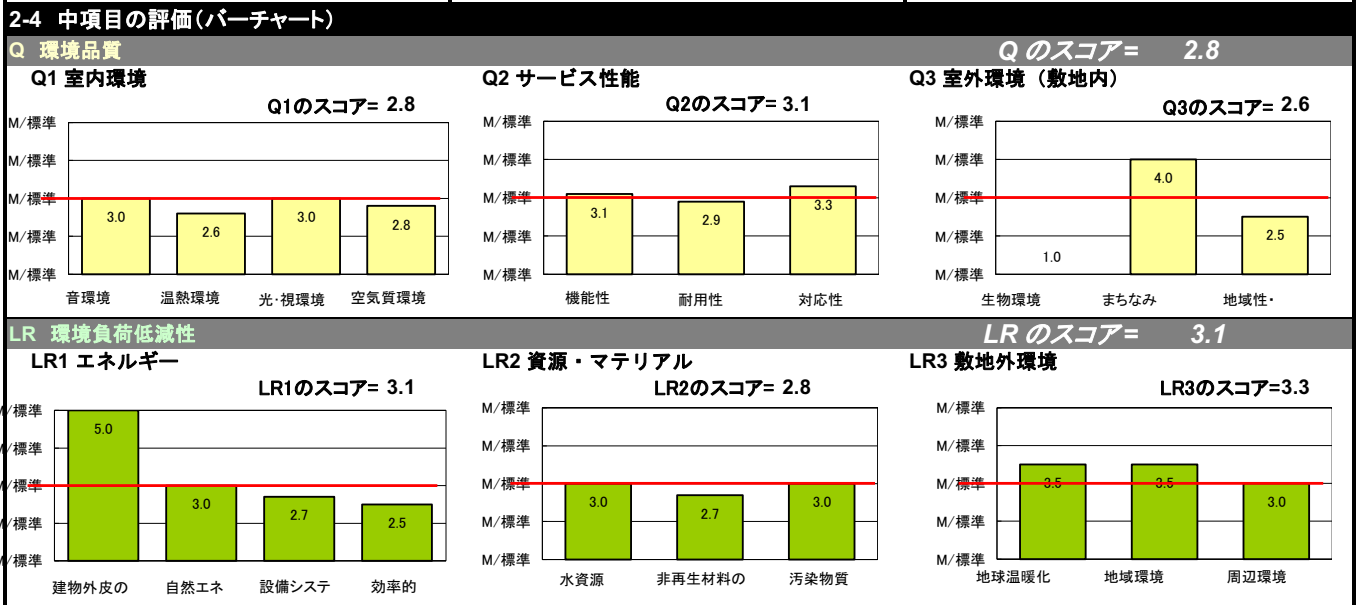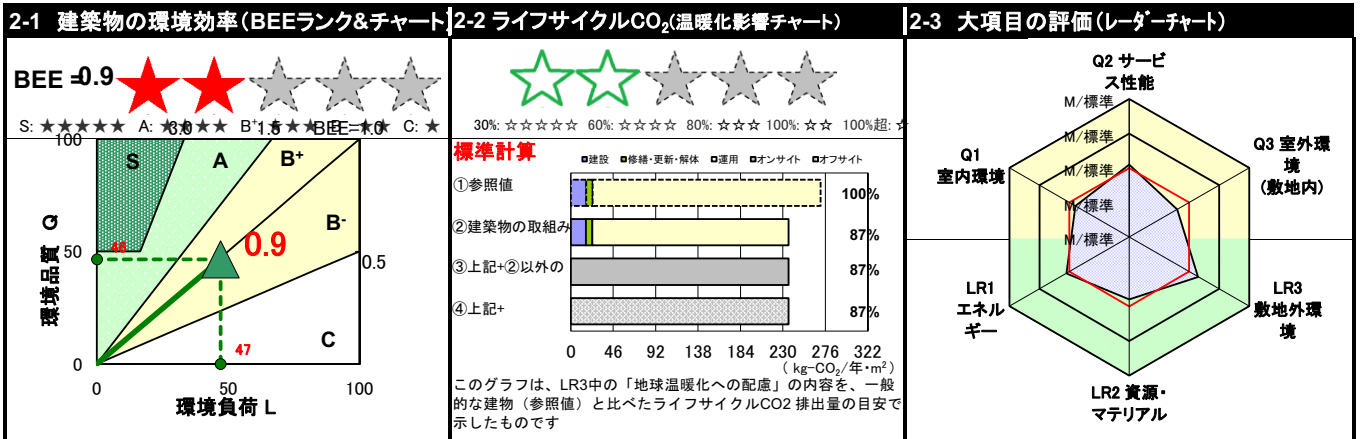

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)  
 ■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 ■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される  
 ■LCCO<sub>2</sub>の算定条件等については、「LCCO<sub>2</sub>算定条件シート」を参照されたい

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
<b>Q 建築物の環境品質</b>									<b>2.8</b>
<b>Q1 室内環境</b>					0.40	-	-		<b>2.8</b>
<b>1 音環境</b>				<b>3.0</b>	0.15	-	-		<b>3.0</b>
1.1 室内騒音レベル				<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	-		
1.2 遮音				<b>3.0</b>	0.40	-	-		
1 開口部遮音性能				<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	-		
2 界壁遮音性能				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
1.3 吸音				<b>3.0</b>	0.20	<b>3.0</b>	-		
<b>2 温熱環境</b>				<b>2.6</b>	0.35	-	-		<b>2.6</b>
2.1 室温制御				<b>3.0</b>	0.50	-	-		
1 室温				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	-		
2 外皮性能				<b>3.0</b>	0.17	<b>3.0</b>	-		
3 ゾーン別制御性				<b>3.0</b>	0.33	-	-		
2.2 湿度制御				<b>1.0</b>	0.20	<b>3.0</b>	-		
2.3 空調方式				<b>3.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	-		
<b>3 光・視環境</b>				<b>3.0</b>	0.25	-	-		<b>3.0</b>
3.1 昼光利用				<b>3.0</b>	0.50	-	-		
1 昼光率				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
2 方位別開口				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
3 昼光利用設備				<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	-		
3.2 グレア対策				-	-	-	-		
1 昼光制御				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
3.3 照度				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
3.4 照明制御				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	-		
<b>4 空気質環境</b>				<b>2.8</b>	0.25	-	-		<b>2.8</b>
4.1 発生源対策				<b>3.0</b>	0.50	-	-		
1 化学汚染物質				<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	-		
4.2 換気				<b>3.0</b>	0.30	-	-		
1 換気量				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	-		
2 自然換気性能				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
3 取り入れ外気への配慮				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	-		
4.3 運用管理				<b>2.0</b>	0.20	-	-		
1 CO <sub>2</sub> の監視				<b>1.0</b>	0.50	-	-		
2 喫煙の制御				<b>3.0</b>	0.50	-	-		
<b>Q2 サービス性能</b>				-	0.30	-	-		<b>3.1</b>
<b>1 機能性</b>				<b>3.1</b>	0.40	-	-		<b>3.1</b>
1.1 機能性・使いやすさ				<b>3.0</b>	0.40	-	-		
1 広さ・収納性				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
2 高度情報通信設備対応				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
3 バリアフリー計画				<b>3.0</b>	1.00	-	-		
1.2 心理性・快適性				<b>2.3</b>	0.30	-	-		
1 広さ感・景観		売場の天井高さ:3.5m		<b>4.0</b>	0.33	<b>3.0</b>	-		
2 リフレッシュスペース				<b>2.0</b>	0.33	-	-		
3 内装計画				<b>1.0</b>	0.33	-	-		
1.3 維持管理				<b>4.0</b>	0.30	-	-		
1 維持管理に配慮した設計		外部に露出する金属部分にメッキ処理の防錆対策		<b>4.0</b>	0.50	-	-		
2 維持管理用機能の確保		清掃用資材を保管するスペースを確保している		<b>4.0</b>	0.50	-	-		
<b>2 耐用性・信頼性</b>				<b>2.9</b>	0.30	-	-		<b>2.9</b>
2.1 耐震・免震・制震・制振				<b>3.0</b>	0.50	-	-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				<b>3.0</b>	0.80	-	-		
2 免震・制震・制振性能				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数				<b>3.0</b>	0.30	-	-		
1 躯体材料の耐用年数				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.10	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.10	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2.4 信頼性				<b>2.6</b>	0.20	-	-		
1 空調・換気設備				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2 給排水・衛生設備				<b>2.0</b>	0.20	-	-		
3 電気設備				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
4 機械・配管支持方法				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
5 通信・情報設備				<b>2.0</b>	0.20	-	-		

<b>3 対応性・更新性</b>			<b>3.3</b>	0.30	-	-	<b>3.3</b>
<b>3.1 空間のゆとり</b>			<b>4.2</b>	0.30	-	-	
1	階高のゆとり	階高:1階5.5m 2階4.5m以上	5.0	0.60	3.0	-	
2	空間の形状・自由さ		3.0	0.40	3.0	-	
<b>3.2 荷重のゆとり</b>			<b>3.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	-	
<b>3.3 設備の更新性</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-	
3	電気配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
4	通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
5	設備機器の更新性		3.0	0.20	-	-	
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>			-	0.30	-	-	<b>2.6</b>
<b>1 生物環境の保全と創出</b>			<b>1.0</b>	0.30	-	-	<b>1.0</b>
<b>2 まちなみ・景観への配慮</b>		植栽により良好な景観を形成	<b>4.0</b>	0.40	-	-	<b>4.0</b>
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>			<b>2.5</b>	0.30	-	-	<b>2.5</b>
<b>3.1 地域性への配慮、快適性の向上</b>			<b>3.0</b>	0.50	-	-	
<b>3.2 敷地内温熱環境の向上</b>			<b>2.0</b>	0.50	-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>			-	-	-	-	<b>3.1</b>
<b>LR1 エネルギー</b>			-	0.40	-	-	<b>3.1</b>
<b>1 建物外皮の熱負荷抑制</b>		[BPI][BPIm] 0.7	<b>5.0</b>	0.20	-	-	<b>5.0</b>
<b>2 自然エネルギー利用</b>			<b>3.0</b>	0.10	-	-	<b>3.0</b>
<b>3 設備システムの高効率化</b>			<b>2.7</b>	0.50	-	-	<b>2.7</b>
<b>4 効率的運用</b>			<b>2.5</b>	0.20	-	-	<b>2.5</b>
集合住宅以外の評価			<b>2.5</b>	1.00	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制		2.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	-	-	-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>			-	0.30	-	-	<b>2.8</b>
<b>1 水資源保護</b>			<b>3.0</b>	0.20	-	-	<b>3.0</b>
<b>1.1 節水</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
<b>1.2 雨水利用・雑排水等の利用</b>			<b>3.0</b>	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30	-	-	
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>			<b>2.7</b>	0.60	-	-	<b>2.7</b>
<b>2.1 材料使用量の削減</b>			2.0	0.10	-	-	
<b>2.2 既存建築躯体等の継続使用</b>			3.0	0.20	-	-	
<b>2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用</b>		-	3.0	0.20	-	-	
<b>2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用</b>		-	1.0	0.20	-	-	
<b>2.5 持続可能な森林から産出された木材</b>			3.0	0.10	-	-	
<b>2.6 部材の再利用可能性向上への取組み</b>		S造とし、内装材との分別を容易な計画とした	4.0	0.20	-	-	
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>			<b>3.0</b>	0.20	-	-	<b>3.0</b>
<b>3.1 有害物質を含まない材料の使用</b>			<b>3.0</b>	0.30	-	-	
<b>3.2 フロン・ハロンの回避</b>			<b>3.0</b>	0.70	-	-	
1	消火剤		-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.50	-	-	
3	冷媒		3.0	0.50	-	-	
<b>LR3 敷地外環境</b>			-	0.30	-	-	<b>3.3</b>
<b>1 地球温暖化への配慮</b>		CO2排出量が87%	<b>3.5</b>	0.33	-	-	<b>3.5</b>
<b>2 地域環境への配慮</b>			<b>3.5</b>	0.33	-	-	<b>3.5</b>
<b>2.1 大気汚染防止</b>			<b>3.0</b>	0.25	-	-	
<b>2.2 温熱環境悪化の改善</b>		卓越風向に対する建築物の見付面積比69%	<b>4.0</b>	0.50	-	-	
<b>2.3 地域インフラへの負荷抑制</b>			<b>3.2</b>	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制	荷捌き用車両の駐車施設の確保	5.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.25	-	-	
<b>3 周辺環境への配慮</b>			<b>3.0</b>	0.33	-	-	<b>3.0</b>
<b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1	騒音		3.0	0.33	-	-	
2	振動		3.0	0.33	-	-	
3	悪臭		3.0	0.33	-	-	
<b>3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制		3.0	-	-	-	
3	日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-	
<b>3.3 光害の抑制</b>			<b>3.0</b>	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		3.0	0.70	-	-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	

建物名称 (仮称)御代志駅前計画 A棟

■評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版

熊本県重点評価結果				総合評価点		77
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
① 温室効果ガス排出量削減の推進				82.7	0.40	33.08
Q1-2.1.2	外皮性能	3.0	0.08			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	3.0	0.07			
Q1-3.2.1	昼光制御	3.0	0.00			
LR1-1	建物外皮の熱負荷抑制	5.0	0.15			
LR1-2	自然エネルギー利用	3.0	0.20			
LR1-3	設備システムの高効率化	2.7	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10			
LR3-2.3.3	交通負荷抑制	5.0	0.10			
② 安全安心で暮らしやすい社会の実現				68.7	0.20	13.74
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	3.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	3.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	2.5	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	4.0	0.15			
③ 県の地域資源の有効活用と保全				80	0.20	16.00
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	4.0	0.20			
LR2-1.1	節水	3.0	0.30			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.20			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	3.0	0.30			
④ 循環型社会の実現				69.7	0.20	13.94
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	3.0	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	3.3	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	1.0	0.15			

■評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

◆総合評価結果

総合評価点 = (各重点事項の評価点 × 各重点事項の重み係数)の総和  
※重み係数の総和は、「1」であること。

◆各重点事項(①~④の項目)

評価点 = (各重点項目のスコア × 各重点項目の重み係数)の総和 × (5/4) × 20  
※重み係数の総和は、「1」であること。

※(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数

# ■ 環境関連の配慮事項

(仮称)御代志駅前計画 A棟

印刷:モノクロ  
設定済み

・適宜、箇条書き等で記入してください。

・キーボード操作:改行の際は【Alt】キー&【Enter】キーで次の行に進みます。

計画上の配慮事項		※必ず、何らかのコメントを記入してください。
総合	<p>注) <u>設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。</u> (以下、箇条書きによる記入例です)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今回の計画コンセプトに沿って、特に景観面や機能性を重視している。 また、法規制や建築主が求める諸条件のクリアを大前提として進展させた。</li> <li>・環境関連は、特にQ2サービス性能の向上を重視した。 また、LR1~3についても可能な限り配慮を図った。</li> </ul>	
Q1 室内環境	<p>注) 「<u>Q1 室内環境</u>」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開口を十分に設け、明るい室内環境を目指した。</li> <li>・テナントによる内装仕上げが前提となるため、本体側の壁の吸音や断熱については十分な配慮を持って計画した。</li> </ul>	
Q2 サービス性能	<p>注) 「<u>Q2 サービス性能</u>」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井高3.5m以上のゆとりある計画。</li> <li>・階高:1階5.5m 2階4.5m以上</li> <li>・清掃性が高く、管理しやすい工夫を複数項目採用した計画。</li> </ul>	
Q3 室外環境 (敷地内)	<p>注) 「<u>Q3 室外環境(敷地内)</u>」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・駅側からの顔づくり。ヒューマンスケールを造る傾斜屋根とエントランスのアイキャッチとなる意匠。</li> <li>・各敷地角地に広場を設け、店舗と連動したイベント等が行われる。</li> </ul>	
LR1 エネルギー	<p>注) 「<u>LR1 エネルギー</u>」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・[BPI][BPIm] 0.7</li> <li>・断熱機能を確保し、外皮性能を上げている。</li> <li>・水資源への配慮をし、節水ゴマなど採用。</li> </ul>	
LR2 資源・マテリアル	<p>注) 「<u>LR2 資源・マテリアル</u>」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・S造とし、内装材との分別を容易な計画とした。</li> </ul>	
LR3 敷地外環境	<p>注) 「<u>LR3 敷地外環境</u>」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CO2排出量が<sup>※</sup>87%</li> <li>・卓越風向に対する建築物の見付面積比69%</li> <li>・隣棟間隔指標Rw 4.9</li> <li>・適切な量の駐輪場・駐車場スペースを確保。</li> <li>・荷捌き駐車場の確保。</li> </ul>	
その他	<p>注) 上記の6つのカテゴリ以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。</p> <p>※ほか、敷地内の他の建築物との関係性(例:既存の〇〇棟とは完全に別棟扱い)や各種諸元、CASBEE評価に際して『<u>仮想敷地</u>』を設定している場合の面積(例:仮想敷地として……㎡)など、明記しておきたい情報があれば、必要に応じてこの欄を活用してください。</p>	