

# 球磨川上流浄化センターの放流水質の概要

・水質汚濁防止法の全ての項目で  
排水基準以下となっています

## ●濃度の測定結果


| 根拠法令    | 項目の区分            | 濃度の状況                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水質汚濁防止法 | 健康項目<br>(28項目)   | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 25項目については、下限値※<sup>1</sup>未満</li><li>・ その他の3項目（ホウ素、フッ素、<math>\text{NH}_4\text{-N}</math>・<math>\text{NO}_2\text{-N}</math>・<math>\text{NO}_3\text{-N}</math>）においても、基準値※<sup>2</sup>以下で推移</li></ul> |
|         | 生活環境項目<br>(15項目) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 9項目については、下限値※<sup>1</sup>未満等（pHは7前後で推移）</li><li>・ その他の6項目（BOD、COD、SS、T-N、T-P、亜鉛）においても、基準値※<sup>2</sup>以下で推移</li></ul>                                                                              |

※1） 下限値とは、報告下限値（水質検査受託者に報告を求める測定値の下限）であり、「公共用水域水質測定結果の報告について（環境省通知）」を準用して設定

※2） 基準値とは、水質汚濁防止法に基づく排水基準値


※3） 放流水質の詳細は、分析結果一覧を参照

# 健康項目の状況（基準値に対する比率）

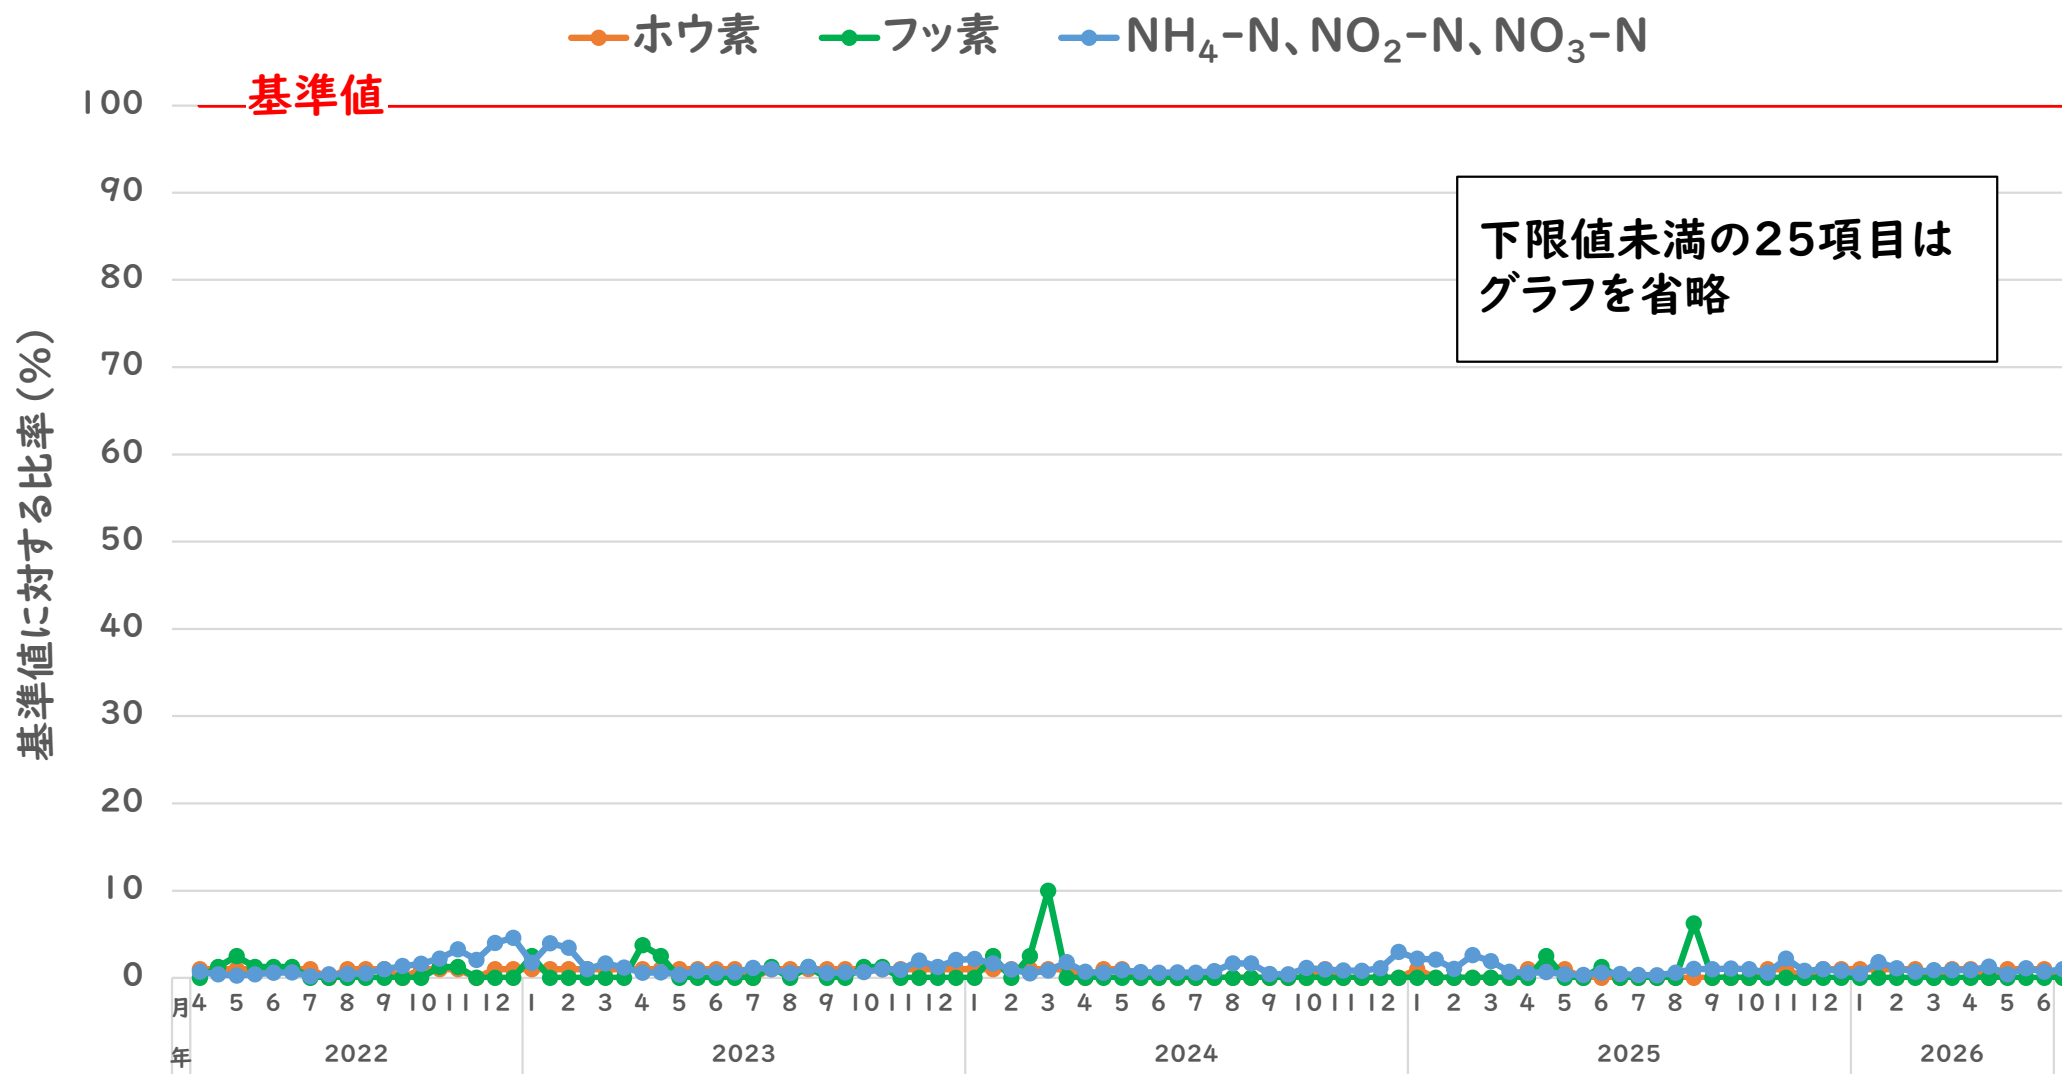

※ 基準値とは、水質汚濁防止法に基づく排水基準値

# 生活環境項目の状況（基準値に対する比率）

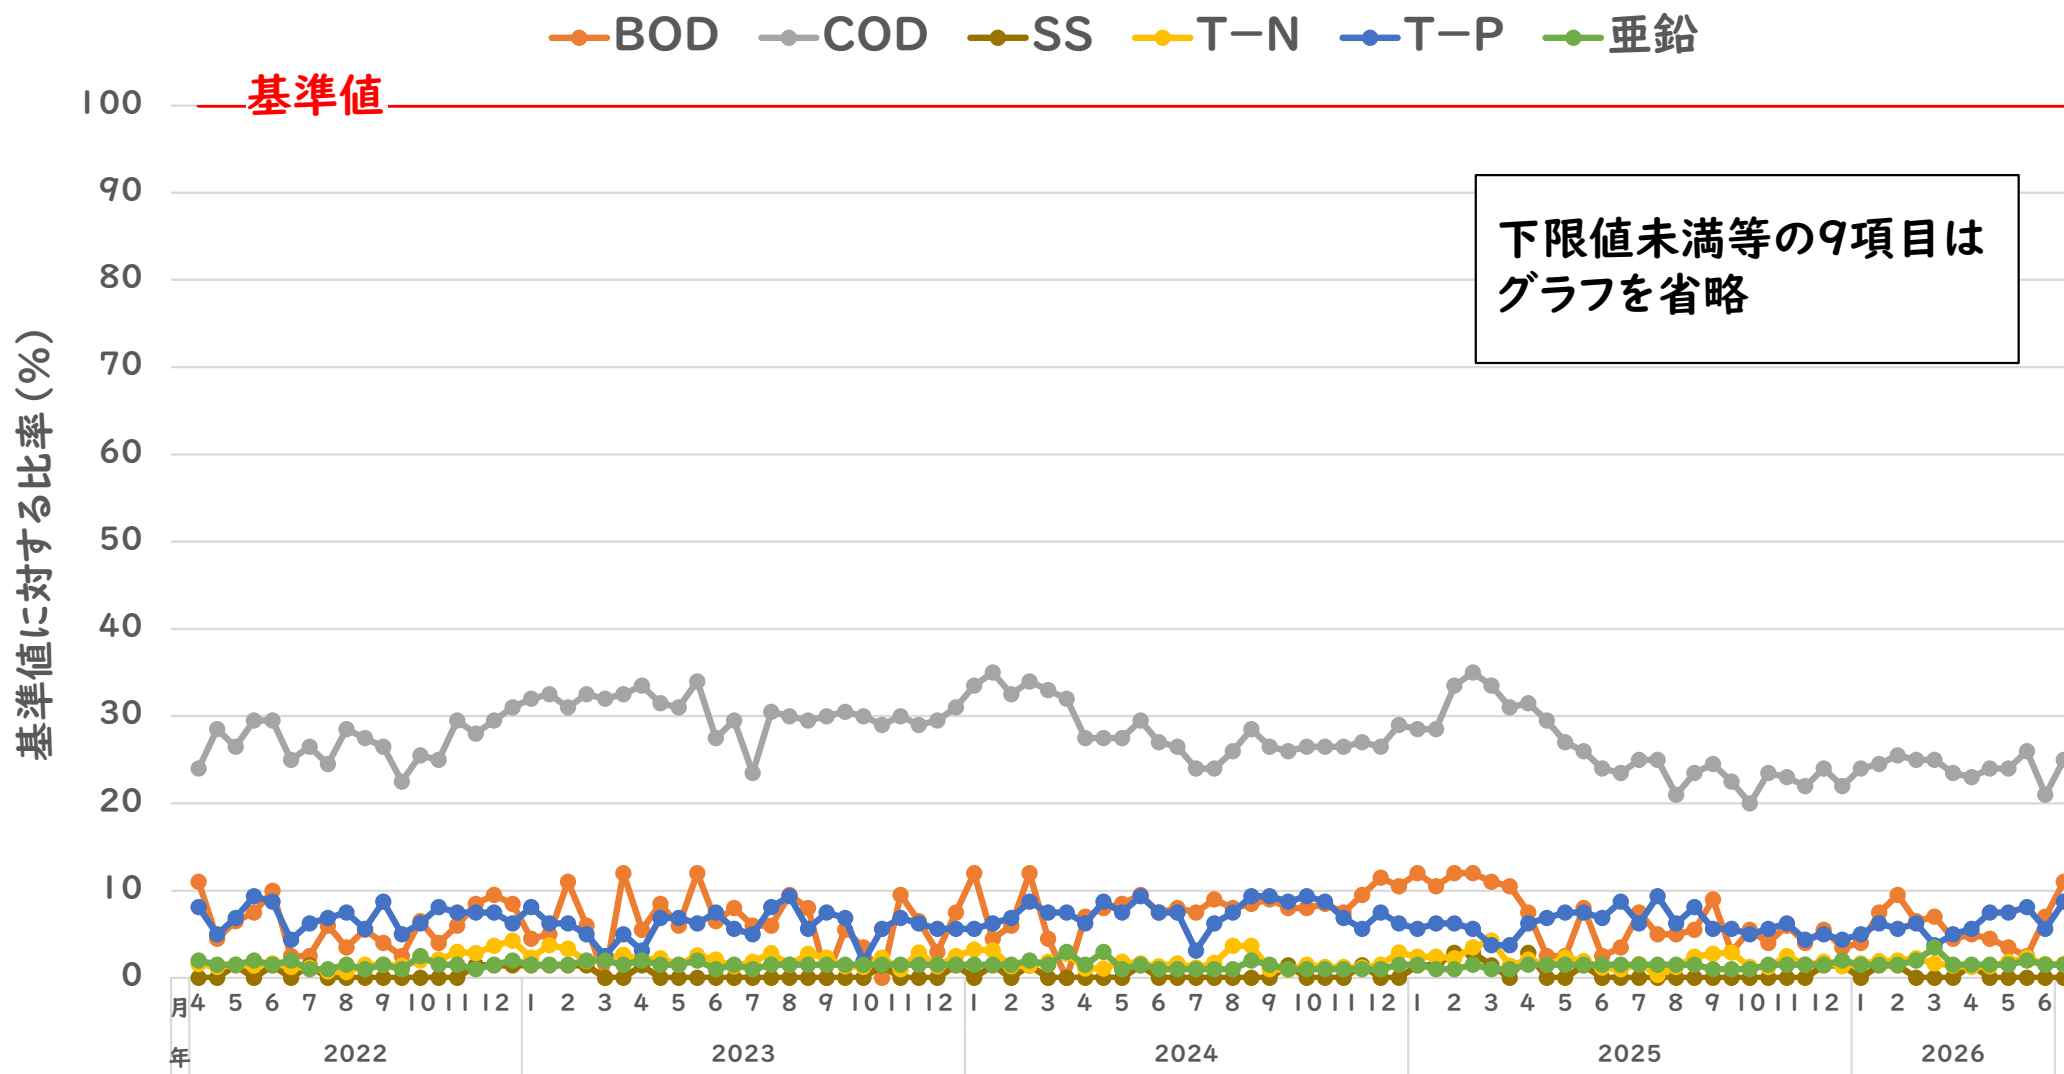

※ 基準値とは、水質汚濁防止法に基づく排水基準値