

※受理年月日	年 月 日
※受理番号	
※備考	

変更届出書

令和8年9月30日

熊本県知事 様

株式会社トライアルカンパニー
代表取締役 永田 洋幸
福岡市東区多の津一丁目12番2号

株式会社青木流通不動産商事
代表取締役 青木 貴寛
宮崎市吉村町今村甲4183番地1

株式会社ワークマン
代表取締役 大内 康二
群馬県伊勢崎市柴町1732番地

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 スーパーセンタートライアル山鹿店
所在地 山鹿市山鹿字永田池821番1 外
- 2 変更しようとする事項
 - (1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)4,947㎡
(変更後)5,356㎡



(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 荷さばき施設の位置及び面積

(変更前)

No.	面積	位置
荷さばき施設①	120.0㎡	トライアル棟東側(図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前))
荷さばき施設②	50.0㎡	トライアル棟東側(図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前))
荷さばき施設③	24.0㎡	テナント棟東側(図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前))
合計	194.0㎡	

(変更後)

No.	面積	位置
荷さばき施設①	120.0㎡	トライアル棟東側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
荷さばき施設②	50.0㎡	トライアル棟東側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
荷さばき施設③	24.0㎡	セリア棟東側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
荷さばき施設④	30.0㎡	ワークマン棟南側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
合計	224.0㎡	

② 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(変更前)

No.	容量	位置
廃棄物保管施設①	30.67㎡	トライアル棟東側(図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前))
廃棄物保管施設②	23.25㎡	トライアル棟東側(図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前))
廃棄物保管施設③	3.50㎡	テナント棟東側(図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前))
合計	57.42㎡	

(変更後)

No.	容量	位置
廃棄物保管施設①	30.67㎡	トライアル棟東側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
廃棄物保管施設②	23.25㎡	トライアル棟東側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
廃棄物保管施設③	3.50㎡	セリア棟東側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
廃棄物保管施設④	2.30㎡	ワークマン棟西側(図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後))
合計	59.72㎡	

(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前)

小売業者	開店時刻	閉店時刻	備考
株式会社トライアルカンパニー	0時00分	翌0時00分	24時間
未定	10時00分	20時00分	-

(変更後)

小売業者	開店時刻	閉店時刻	備考
株式会社トライアルカンパニー	0時00分	翌0時00分	24時間
株式会社セリア	10時00分	20時00分	-
株式会社ワークマン	0時00分	翌0時00分	24時間

② 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
(変更前)

No.	荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設①	24時間
荷さばき施設②	24時間
荷さばき施設③	6時00分～22時00分

(変更後)

No.	荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設①	24時間
荷さばき施設②	24時間
荷さばき施設③	6時00分～22時00分
荷さばき施設④	24時間

3 変更する年月日
令和9年5月31日

4 変更する理由
テナント誘致のため

[設 置 者、建 物 等 の 概 要]

1 出店の趣旨

地域の皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

近年、消費者の買物同行は多様化の様相を呈しており、ニーズに対応し、充実したサービスを地域の皆様に提供すべく、敷地西側に物販店舗の誘致を行う計画をいたしました。

計画においては周辺環境に考慮した計画としてまいります。

ご配慮賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2 大規模小売店舗設置者の連絡先等

(1) 設置者の連絡先及び電話番号・FAX番号

株式会社トライアルカンパニー 成長戦略本部 店舗開発部

TEL:092-626-5550 FAX:092-627-1223

(2) ①周辺の生活環境保持の対応策の小売業者等への周知措置

従業員に届出書及び添付資料の内容を説明することで、施設の運営方法の明確化を図るとともに、定期的なテナント会議により周知徹底を図る。

②周辺の生活環境保持のための監督・管理責任者

スーパーセンタートライアル山鹿店 店長

3 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し〔規則 § 4 I ①〕

別添のとおり

4 小売業者一覧

	小売業者名	店舗面積	業種・業態	主として販売する物品
核となる小売業者	(株)トライアルカンパニー	4,262㎡	ディスカウントストア	食品、生鮮食品、家庭用品、衣料品等
その他の小売業者	(株)セリア	685㎡	100円ショップ	生活用品等
	(株)ワークマン	409㎡	衣料品店	衣料品等

5 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面〔規則 § 4 I ③〕

(1) 建物位置図 <別途添付すること>

別添「図面1 広域見取図」参照

(2) 周辺見取図 <別途添付すること>

別添「図面2 周辺見取図」参照

(3) 建物配置図 <別途添付すること>

別添「図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前)」参照

別添「図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後)」参照

(4) 各階平面図 <別途添付すること>

別添「図面3-1 建物配置図及び1階平面図(変更前)」参照

別添「図面3-2 建物配置図及び1階平面図(変更後)」参照

6 店舗施設計画の概要

(1) 計画地の概要

① 敷地面積及び土地の所有形態

建物敷地	21,953㎡	賃貸借契約
駐車場用地	0㎡	
合計	21,953㎡	

② 法令上の用途等

都市計画法用途地域 無指定地域

③ 現在の利用状況

店舗及び駐車場

(2) 計画地周辺の概要

① 立地環境

北側:県道畑中山鹿線を挟み農地 東側:パチンコ店が立地

南側:集合住宅が立地 西側:市道山鹿幼稚園線を挟みホームセンター及び幼稚園が立地

② 隣接地の用途現況

別添「図面2 周辺見取図」参照

③ 基盤整備に関する事業の有無とその内容

該当なし

④ 街並みづくり計画の有無とその内容

該当なし

⑤ 都市計画及び中心市街地活性化基本計画との関連性

特になし

(3) 建築着工予定年月日及び完成予定年月日

① 建築着工予定年月日 令和8年11月10日

② 完成予定年月日 令和9年3月末

(4) 建物の構造及び規模

① 建物構造

トライアル棟 :鉄骨造 平屋建て セリア棟:鉄骨造 平屋建て

ワークマン棟 :鉄骨造 平屋建て

② 店舗面積の内訳

トライアル棟:

イ 建築面積:5,735㎡

ロ 延べ面積:5,735㎡

ハ 各階ごとの店舗面積及び延べ面積等 (単位:㎡)

	店舗面積	その他の施設	延べ面積
1F	4,262	1,473	5,735

セリア棟:

イ 建築面積:761 m^2

ロ 延べ面積:761 m^2

ハ 各階ごとの店舗面積及び延べ面積等 (単位: m^2)

	店舗面積	その他の施設	延べ面積
1F	685	76	761

ワークマン棟:

イ 建築面積:508 m^2

ロ 延べ面積:498 m^2

ハ 各階ごとの店舗面積及び延べ面積等 (単位: m^2)

	店舗面積	その他の施設	延べ面積
1F	409	89	498

(5) その他の施設計画と各施設面積

利用者層が同一の併設施設		
施設名	営業面積	営業時間
① コインランドリー	87 m^2	24時間
② 歯科診療所	171 m^2	9:00~18:00
合 計	258 m^2	

利用者層が異なる併設施設			
施設名	事業主体	営業面積	営業時間
該当施設なし	-	-	-

(6) 開店若しくは施設変更等の届出時に対応策の前提として調査・予測した結果と大きく乖離があり、対応が著しく不十分である場合の追加的対応方針

事前予測結果と変更後の状況に大きな乖離が生じた場合には、再度調査・予測を実施した上で、必要な追加的対応策を講じていく。

7 その他(特記事項)

特になし

[駐 車 需 要 の 充 足 等]

- 1 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
[規則 § 4 I ④]

(1) 指針による必要駐車台数計算式

(端数処理:四捨五入)

事 項 等	各事項算出のための計算式等
地区の区分	商業地区 <u>その他地区</u> (理由 無指定地域)
S:店舗面積	5.356千㎡
A:店舗面積当たり日来店客数原単位	950人/千㎡ 人口40万人未満 =950(S≥5の場合)
B:ピーク率	14.4%
L:駅からの距離	—
C:自動車分担率	80% 人口10万人未満&その他地区の場合の値
D:平均乗車人員	2人/台 店舗面積10000㎡未満の場合の値
E:平均駐車時間係数	0.99 店舗面積10000㎡未満の場合 = (30+5.5*S)/60
必要駐車台数	290台 $A \times (S) \times B \times C \div D \times E$
日来店台数	2,035台 $A \times (S) \times C \div D$
ピーク1時間当たりの来台数	293台 $A \times (S) \times B \times C \div D$

上表より、変更後における必要駐車台数は290台と算出した。必要駐車台数290台に対して来客駐車場として290台を確保するため、変更後においても充足すると考える。

(2) 駐車場の分散確保の有無

駐車場の分散確保の有無	理 由 等
無	現状の運用上、周辺道路において入庫待ち車両による渋滞の発生がなく、また、変更に伴う影響評価上、周辺道路の交通に与える影響が少ないと考えられるため。
借上駐車場の場合	該当なし
駐車場名 設置者・管理者 契約・利用形態 (専用, 優先, 提携等) 来店客が駐車可能な台数 (算出根拠)	

(3) その他の駐車場の状況

[従業員等(業務用を含む)駐車場]

事 項	有無の別	当該小売店舗駐車場と 共用・別途の別	収容台数	備 考 (従業員の雇用状況や利用状況など 駐車台数算定の根拠等)
従業員等駐車場	有	別途	26台	自動車通勤従業員数より

〔併設施設の駐車場〕

ア オフィス・マンション等、小売店舗とは利用者が独立して考えられる併設施設
該当なし

イ 飲食店、銀行ATM、クリーニング、映画館、ボーリング場、ゲームセンター、温浴施設等、小売店舗の
集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設

名 称	業務内容	面 積	当該小売店舗駐車場 と共用・別途の別	必要 駐車台数	算出根拠	収容台数
ウォッシュハウス	コインランドリー	87m ²	共用	下記のとおり、小売店舗面積の2割未 満の面積であるため必要駐車来数の 内数に該当		
神山歯科医院	歯科診療所	171m ²	共用			
合 計		258m ²				

〔s:小売店舗と利用者層が同一の併設施設面積の合計〕(端数処理:四捨五入)

s	258m ²
S:店舗面積×0.2	1,071.2m ²

ウ 小売店舗がその施設の一部となるような小売店舗以上の集客力を有する併設施設(小売店舗が
大規模なアミューズメント施設や博覧会施設の一部であるような場合)
該当なし

2 駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況(小売店舗、併設施設等を含む全体の収容台数)

No.	駐車場の構造	収容台数		面積	駐車区画の大きさ	
		一般用	身障者用		一般用	身障者用
駐車場	自走式平面駐車場	普:275台 軽:37台	4台	3,831.25㎡	普:2.5m×5.0m 軽:2.5m×3.5m	3.5m×5.0m

駐車料金の徴収の有無	駐車場条例による届出 駐車場とする予定の有無	入口ゲートの 入庫処理時間	※契約形態
無	無	無	自社所有

3 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

[規則 § 41 ⑦]

(1) 荷さばき施設の概要

荷さばき施設 No.	同時作業の可能な台数		待機スペースの有無・広さ
	想定する車両の大きさ	台数	
荷さばき施設①	2t車～10t車	2台	無
荷さばき施設②	2t車～4t車	1台	無
荷さばき施設③	2t車～4t車	1台	無
荷さばき施設④	2t車～4t車	1台	無

(2) 荷さばきを行う時間帯

<荷さばき施設①～③>
変更なし

<荷さばき施設④>

時間帯	車両の大きさ	車両台数	平均的な 処理時間(分)	荷さばき待ち の台数
6:00～7:00		0台	0分	0台
7:00～8:00	4t車	1台	20分	0台
8:00～9:00		0台	0分	0台
9:00～10:00		0台	0分	0台
10:00～11:00		0台	0分	0台
11:00～12:00		0台	0分	0台
12:00～13:00		0台	0分	0台
13:00～14:00		0台	0分	0台
14:00～15:00		0台	0分	0台
15:00～16:00		0台	0分	0台
16:00～17:00		0台	0分	0台
17:00～18:00		0台	0分	0台
18:00～19:00		0台	0分	0台
19:00～20:00		0台	0分	0台
20:00～21:00		0台	0分	0台
21:00～22:00		0台	0分	0台
22:00～23:00		0台	0分	0台
23:00～0:00	2t車	1台	10分	0台
0:00～1:00		0台	0分	0台
1:00～2:00		0台	0分	0台
2:00～3:00		0台	0分	0台
3:00～4:00		0台	0分	0台
4:00～5:00		0台	0分	0台
5:00～6:00		0台	0分	0台
合計		2台	—	—

(3) 搬出入車両の出入口の数

専用出入口の有無	搬入車両の出入口の数	対応等
無	3箇所 (出入口①、入口②、出口③ を共用)	・荷さばき車両を入出庫させる際には、 横断歩行者及び通行車両との交錯を 避けるべく、従業員にて安全に誘導 を行い、事故の発生防止に努める。

(4) 小売業者が複数の場合の荷さばき施設の運営計画
該当なし

(5) 搬出入事業者への混雑が少なくなるような経路選択の働きかけ

- ・商品等の搬出入は、朝・夕の交通量の多い時間帯や、来店車両の多い時間帯を極力避けた搬出入計画を立て、待機車両が発生しないよう配慮する。

(6) 搬出入の経路上に学校等が位置する場合の運行時間帯、交通整理員の配置等の配慮

- ・搬入経路上が通学路に指定されているため、通学時間帯を極力避けた運行計画を立てる。

4 その他の施設の配置及び運営方法に関する計画【特記すべき事項があれば、記載すること】

(1) 歩行者の通行の利便の確保等のための計画

特になし

5 その他(特記事項)

特になし

[騒 音 の 発 生 に 係 る 事 項]

- 1 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 [規則 §4 I ⑧]

(1) 遮音壁の設置
変更なし(2) その他、施設と低層の住居が隣接している場合等における配慮(緑地帯の確保等)
特になし

- 2 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面 [規則 §4 I ⑨]

項 目	設置の有無	稼 働 時 間 帯	位 置
冷却塔	無	—	—
室外機	有	終日(トライアル棟) 9:30～20:30(セリア棟) 終日(ワークマン棟)	別添 騒音源及び予測地点配置図 参照
送風機	無	—	—
給排気口	有	終日(トライアル棟) 9:30～20:30(セリア棟) 終日(ワークマン棟)	別添 騒音源及び予測地点配置図 参照
その他(冷凍機室外機)		終日(トライアル棟)	別添 騒音源及び予測地点配置図 参照
その他(キュービクル)		終日(トライアル棟)	別添 騒音源及び予測地点配置図 参照

騒音規制法の特定施設の設置届出の有無

有:熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく「騒音に係る特定施設」の届出
該当する施設:圧縮機

3 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1) 予測地点の選定及び環境基準等(別添配置図参照)

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼間	夜間		
A	60dB	50dB	—	車両走行音・大型車両走行音・作業音・設備機器等の影響を受ける道路を挟んだ、隣地の敷地境界
B	60dB	50dB	—	設備機器・車両走行音・大型車両走行音等の影響を受ける水路を挟んだ、隣地の敷地境界
C	60dB	50dB	—	設備機器・大型車両走行音・作業音等の影響を受ける水路を挟んだ、隣地の敷地境界
D	60dB	50dB	—	設備機器・大型車両走行音・作業音等の影響を受ける、住居の敷地境界
E	60dB	50dB	—	設備機器等の影響を受ける、隣地の敷地境界
F	60dB	50dB	—	設備機器等の影響を受ける道路を挟んだ、隣地の敷地境界
G	60dB	50dB	—	設備機器・車両走行音等の影響を受ける道路を挟んだ、隣地の敷地境界
P1	—	—	50dB	予測地点 A に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P2	—	—	50dB	予測地点 B に近く車両走行・大型車両走行・作業音等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P3	—	—	50dB	予測地点 C に近く大型車両走行・作業音・設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P4	—	—	50dB	予測地点 D に近く大型車両走行・作業音・設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P5	—	—	50dB	予測地点 E に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P6	—	—	50dB	予測地点 F に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P7	—	—	50dB	予測地点 G に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界

(2) 昼間の等価騒音レベルの予測[規則 § 4 I ⑩]

騒音発生源	発生源の高さ(m) (G1.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										L _{Aeq}										
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]										各予測地点における 昼間の等価騒音レベル[dB]										
					A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G							
					1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2					
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.7	実測値	6時～22時	225.5	74.6	13.6	22.1	22.5	69.0	111.1	157.3	2.2	8.2	40.0	35.8	35.7	10.2	0.9	4.1				
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	60.8	実測値	6時～22時	225.9	74.3	12.4	23.0	23.4	70.6	112.6	158.4	0.3	5.6	38.9	33.6	33.4	8.2	-1.1	2.1				
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	67.5	実測値	6時～22時	222.9	73.4	15.4	22.4	22.8	65.9	107.2	153.8	7.0	12.8	21.0	40.5	40.3	15.5	6.0	9.0				
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.1	実測値	6時～22時	223.5	73.1	13.5	23.2	23.6	68.1	109.3	155.2	4.6	10.5	42.5	37.8	37.7	13.0	3.5	6.5				
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	64.7	実測値	6時～22時	224.1	72.7	11.7	24.1	24.5	70.3	111.4	156.7	4.2	10.1	43.4	37.0	36.9	12.5	2.9	6.1				
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.6	実測値	6時～22時	221.2	71.5	14.0	24.4	24.8	66.8	107.0	152.9	5.1	10.7	19.6	37.9	37.7	13.8	4.1	7.1				
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	64.6	実測値	6時～22時	221.9	71.1	11.8	25.2	25.6	69.3	109.3	154.3	4.1	9.8	19.1	36.6	36.4	12.6	2.9	6.1				
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.0	63.0	実測値	6時～22時	222.5	71.0	10.5	25.7	26.1	70.8	110.9	155.5	2.4	8.2	42.6	34.8	34.7	10.9	1.2	4.4				
定常騒音	キュービクル 01	2.0	48.0	実測値	6時～22時	228.0	78.1	17.4	18.3	18.8	66.3	110.3	158.4	-12.5	-6.4	23.2	22.8	22.5	-6.3	-13.7	-10.7				
定常騒音	キュービクル 02	2.0	48.0	実測値	6時～22時	229.1	77.6	14.9	20.1	20.8	70.3	114.1	161.0	-12.5	-7.8	24.5	21.8	21.6	-6.6	-14.0	-10.8				
定常騒音	キュービクル 03	2.3	49.2	実測値	6時～22時	16.3	145.8	204.1	226.0	226.1	212.3	161.0	89.2	24.9	5.9	3.0	-12.1	-5.2	-14.3	-12.7	-8.5				
定常騒音	パワーコンディショナー 01	2.0	69.2	実測値	6時～19時30分	228.8	82.5	25.1	13.6	14.3	58.3	104.0	156.0	8.0	10.3	16.8	45.8	46.4	33.2	7.3	9.8				
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	50.5	実測値	6時～22時	222.4	113.4	81.7	62.0	62.2	7.2	59.0	129.6	-13.8	-8.1	-6.9	14.6	14.6	33.4	-4.8	-7.8				
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	49.9	実測値	6時～22時	222.3	112.4	80.3	60.6	60.8	6.8	59.7	129.9	-14.4	-8.6	-7.4	14.2	14.2	33.3	-5.6	-8.4				
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	50.7	実測値	6時～22時	222.3	111.4	78.9	59.3	59.4	6.7	60.5	130.3	-13.6	-7.7	-6.5	15.2	15.2	34.2	-4.9	-7.6				
定常騒音	空調機室外機 04	1.5	51.0	実測値	6時～22時	222.3	110.4	77.6	57.9	58.1	6.8	61.1	130.7	-13.3	-7.3	-6.1	15.8	15.7	34.3	-4.8	-7.3				
定常騒音	空調機室外機 05	1.5	49.8	実測値	6時～22時	222.3	109.4	76.2	56.5	56.7	7.3	62.2	131.1	-14.5	-8.4	-7.3	14.8	14.7	32.5	-6.2	-8.5				
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	50.1	実測値	6時～22時	178.3	107.6	106.7	101.9	102.0	58.1	10.1	79.9	-12.5	-8.5	-8.9	-4.3	2.6	-3.1	29.8	12.0				
定常騒音	空調機室外機 07	1.5	50.8	実測値	6時～22時	176.5	107.1	107.2	102.9	103.0	59.7	10.0	78.2	-11.7	-7.6	-8.2	-3.7	3.4	-2.6	30.8	12.9				
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	49.7	実測値	6時～22時	174.8	106.6	107.7	101.0	101.1	61.3	9.8	76.5	-12.7	-8.5	-9.4	-4.9	2.3	-3.9	29.9	12.0				
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	49.6	実測値	6時～22時	173.1	106.1	108.3	105.0	105.1	62.9	10.0	74.7	-12.7	-8.1	-9.5	-5.1	2.2	-4.2	29.6	12.1				
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	50.5	実測値	6時～22時	171.3	105.6	108.9	106.1	106.2	61.5	10.5	73.0	-11.8	-7.4	-8.6	-4.3	3.1	-3.5	30.1	13.2				
定常騒音	空調機室外機 11	1.5	52.7	実測値	6時～22時	163.4	125.8	56.3	80.9	81.0	92.0	91.3	107.1	-15.4	-21.5	17.7	-1.3	8.1	-3.5	-7.8	-10.1				
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	43.2	実測値	6時～22時	161.8	26.5	55.0	79.4	79.6	90.8	91.0	107.8	-24.0	-14.7	8.4	-10.7	-1.3	-12.9	-17.3	-18.7				
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	49.7	実測値	6時～22時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.3	89.8	90.8	108.6	-16.9	-21.0	15.1	-4.1	5.3	-6.3	-10.8	-11.5				
定常騒音	空調機室外機 14	3.5	42.7	実測値	6時～22時	164.8	26.6	55.0	79.4	79.5	90.8	91.1	107.9	-20.1	-14.2	7.9	-10.0	-1.8	-12.7	-17.3	-14.8				
定常騒音	空調機室外機 15	3.5	49.3	実測値	6時～22時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.1	89.8	90.9	108.6	-12.7	-20.6	14.7	-3.2	4.9	-6.0	-10.7	-7.6				

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等 騒音 レベル (dB)	基準 振換	騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	L _{eq}																
					予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 昼間の等価騒音レベル[dB]								
					A	B	C	D	D	E	F	G	A	H	C	D	D	E	F	G	
					1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	
定常騒音	空調機室外機 16	1.5	40.8	実測値	6時～22時	186.2	37.8	40.8	63.3	63.5	78.6	89.6	117.5	-22.2	9.3	8.6	-11.6	-2.9	-13.9	-19.6	-17.7
定常騒音	空調機室外機 17	1.5	41.7	実測値	6時～22時	181.6	39.0	39.6	61.8	62.0	77.6	89.6	118.5	-21.1	9.9	9.8	-10.6	-1.9	-12.9	-18.7	-16.8
定常騒音	空調機室外機 18	1.5	51.7	実測値	6時～22時	183.0	40.2	38.4	60.4	60.5	76.6	89.6	119.5	-10.9	19.6	20.0	-0.5	8.2	-2.7	-8.7	-6.7
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	50.4	実測値	6時～22時	184.4	41.4	37.2	58.9	59.1	75.5	89.7	120.4	-12.1	18.1	19.0	-1.6	6.9	-3.9	-10.0	-7.9
定常騒音	空調機室外機 20	1.5	49.8	実測値	6時～22時	185.8	42.7	36.0	57.4	57.6	74.5	89.8	121.4	-12.6	17.2	18.7	-2.1	6.4	-4.4	-10.6	-8.5
定常騒音	空調機室外機 21	1.5	51.2	実測値	6時～22時	187.2	43.9	34.9	55.9	56.1	73.6	89.9	122.4	-11.1	18.3	20.4	-0.5	7.9	-2.8	-9.2	-7.1
定常騒音	空調機室外機 22	1.5	50.7	実測値	6時～22時	188.7	45.2	33.7	54.5	54.7	72.6	90.0	123.4	-11.5	17.6	20.1	-0.9	7.4	-3.2	-9.7	-7.5
定常騒音	空調機室外機 23	1.5	51.0	実測値	6時～22時	190.1	46.5	32.7	53.0	53.2	71.6	90.2	124.5	-11.1	17.7	-0.3	-0.4	7.8	-2.8	-9.4	-7.2
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	51.5	実測値	6時～22時	191.5	47.8	31.6	51.5	51.7	70.7	90.4	125.5	-10.5	17.9	0.3	0.2	8.3	-2.1	-8.9	-6.7
定常騒音	空調機室外機 25	1.5	41.2	実測値	6時～22時	192.9	49.1	30.6	50.0	50.3	69.8	90.6	126.5	-20.7	7.4	-9.8	-9.9	-1.9	-12.3	-19.2	-17.0
定常騒音	空調機室外機 26	1.5	42.7	実測値	6時～22時	195.8	51.9	28.7	47.0	47.2	67.9	91.0	128.6	-19.0	8.4	-8.1	-8.1	-0.3	-10.5	-17.8	-15.5
定常騒音	空調機室外機 27	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	19.9	143.6	201.4	223.0	223.0	208.9	57.1	85.3	38.4	21.2	18.3	3.0	9.4	-0.7	1.2	5.9
定常騒音	空調機室外機 28	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	21.2	142.5	200.2	221.7	221.8	207.5	55.9	84.2	37.9	21.3	-3.0	3.1	9.5	-0.9	1.1	5.9
定常騒音	空調機室外機 29	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	22.4	141.4	199.0	220.5	220.5	206.2	54.6	83.0	37.4	-1.1	-3.0	3.1	9.5	-1.1	0.9	5.8
定常騒音	空調機室外機 30	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	19.8	142.7	200.8	222.6	222.6	208.8	57.6	86.1	38.4	21.3	18.3	3.0	9.5	-0.7	1.2	5.9
定常騒音	空調機室外機 31	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	21.1	141.6	199.6	221.3	221.4	207.5	56.3	84.9	37.9	21.4	18.4	3.1	9.5	-0.9	1.0	5.8
定常騒音	空調機室外機 32	1.1	61.0	実測値	9時30分～20時30分	22.4	140.5	198.4	220.1	220.2	206.2	55.1	83.8	32.4	16.4	13.4	-2.0	4.1	-6.8	-4.8	0.2
定常騒音	空調機室外機 33	0.6	54.0	メーカー値	6時～22時	100.5	11.1	149.6	161.3	161.4	134.0	76.6	10.8	-5.3	13.1	-6.8	-4.8	4.8	-6.0	16.3	33.3
定常騒音	空調機室外機 34	1.1	59.0	メーカー値	6時～22時	100.2	10.8	148.6	160.6	160.6	133.8	76.8	12.2	0.1	18.2	-1.6	0.4	3.4	-0.9	21.3	37.3
定常騒音	空調機室外機 35	1.1	59.0	メーカー値	6時～22時	99.8	108.5	147.6	159.8	159.9	133.5	77.0	13.7	0.1	18.3	-1.5	0.4	3.5	-0.9	21.3	36.3
定常騒音	空調機室外機 36	1.1	59.0	メーカー値	6時～22時	99.5	107.1	146.7	159.1	159.2	133.3	77.3	15.1	0.1	18.4	-1.4	0.5	3.5	-0.9	21.2	35.4
定常騒音	排気口 01	3.0	54.7	実測値	6時～22時	222.3	119.8	90.9	71.2	71.3	13.9	54.0	127.1	-9.1	-3.7	-2.5	17.6	17.6	31.9	1.8	-2.0
定常騒音	排気口 02	3.0	54.1	実測値	6時～22時	222.9	125.4	98.1	78.4	78.5	20.5	51.4	126.0	-9.7	-4.8	-3.7	16.2	16.2	27.8	1.6	-2.4
定常騒音	排気口 03	3.0	55.6	実測値	6時～22時	218.9	126.3	102.3	84.1	84.2	26.8	45.7	120.8	-8.1	-3.5	-2.6	2.1	4.5	8.6	22.4	14.0
定常騒音	排気口 04	3.0	57.4	実測値	6時～22時	213.2	123.1	101.9	85.5	85.6	29.7	40.2	115.2	-6.1	-1.6	-0.7	5.5	8.8	10.4	25.3	16.2
定常騒音	排気口 05	3.0	56.8	実測値	6時～22時	207.6	119.9	101.7	87.3	87.4	33.3	34.7	109.5	-6.4	-2.1	-1.3	5.0	9.3	9.0	26.0	16.0
定常騒音	排気口 06	3.0	56.1	実測値	6時～22時	202.0	117.0	101.9	89.4	89.5	37.4	29.4	103.9	-6.9	-2.7	-2.0	4.2	9.2	7.3	26.7	15.8
定常騒音	排気口 07	3.0	48.1	実測値	6時～22時	152.0	54.7	77.9	91.8	91.9	81.4	62.0	79.3	4.5	13.3	-6.7	-5.7	-15.8	-7.2	-8.6	10.1
定常騒音	排気口 08	3.0	48.7	実測値	6時～22時	152.3	52.5	76.3	91.0	91.1	82.1	64.1	81.0	5.0	14.3	-5.9	-5.1	-15.1	-6.7	-8.3	10.5
定常騒音	排気口 09	3.0	61.4	実測値	6時～22時	152.6	50.3	74.9	90.2	90.3	82.8	66.2	82.6	17.7	27.4	7.0	7.6	-2.3	6.0	4.1	23.1
定常騒音	排気口 10	3.0	46.5	実測値	6時～22時	160.8	24.9	58.9	83.5	83.6	93.9	91.6	105.4	-21.5	18.6	11.1	-6.9	3.0	-9.4	-13.6	-16.7
定常騒音	排気口 11	3.0	59.7	実測値	6時～22時	162.2	25.5	57.6	82.1	82.1	92.8	91.3	106.2	-6.6	31.6	24.5	6.5	16.3	3.9	-0.4	-1.3
定常騒音	排気口 12	3.0	45.5	実測値	6時～22時	176.7	35.2	44.0	66.8	66.9	80.9	89.4	115.1	-15.0	14.6	12.6	-6.2	3.2	-8.9	-14.5	-10.8
定常騒音	排気口 13	3.0	51.8	実測値	6時～22時	177.1	35.6	43.6	66.4	66.5	80.6	89.3	115.3	-8.6	20.8	19.0	0.1	9.5	-2.5	-8.2	-4.5
定常騒音	排気口 14	3.0	58.4	実測値	6時～22時	178.6	36.8	42.3	64.8	64.9	79.5	89.3	116.3	-1.8	27.1	25.9	6.9	16.2	4.2	-1.6	2.2
定常騒音	排気口 15	3.0	58.0	実測値	6時～22時	181.8	39.5	39.6	61.5	61.6	77.1	89.2	118.4	-1.9	26.1	26.1	6.8	16.1	4.1	-2.0	1.8
定常騒音	排気口 16	3.0	66.9	実測値	6時～22時	182.5	40.1	38.9	60.7	60.8	76.5	89.3	119.0	7.1	34.8	35.1	15.8	25.0	13.1	6.9	10.7
定常騒音	排気口 17	3.0	67.2	実測値	6時～22時	183.3	40.8	38.2	59.9	60.0	75.9	89.3	119.5	7.5	35.0	35.5	16.2	25.4	13.5	7.2	11.0
定常騒音	排気口 18	3.0	65.4	実測値	6時～22時	184.1	41.5	37.6	59.1	59.2	75.4	89.3	120.0	5.7	33.0	33.9	14.5	23.6	11.8	5.4	9.2
定常騒音	排気口 19	3.0	42.6	実測値	6時～22時	196.4	52.7	28.6	46.3	46.4	67.2	90.8	128.9	-16.5	8.2	-7.1	-6.7	1.7	-9.6	-17.5	-13.8
定常騒音	排気口 20	3.0	42.6	実測値	6時～22時	200.6	56.6	26.2	42.0	42.1	64.8	91.7	132.0	-16.8	7.1	-7.1	-6.5	1.5	-9.5	-17.9	-14.4
定常騒音	排気口 21	3.0	42.0	実測値	6時～22時	203.0	58.9	25.1	39.4	39.6	63.5	92.3	133.9	-17.0	6.6	-7.1	-6.3	1.4	-9.4	-18.2	-14.6
定常騒音	排気口 22	3.0	49.0	実測値	9時30分～20時30分	21.6	142.7	200.3	221.7	221.7	207.2	55.4	83.5	20.7	-12.9	-14.4	-13.6	-6.4	-15.5	-13.8	-9.3
定常騒音	排気口 23	3.0	49.0	実測値	9時30分～20時30分	22.1	142.3	199.8	221.2	221.2	206.7	55.0	83.1	20.5	-12.9	-14.4	-13.6	-6.4	-15.6	-13.8	-9.4
定常騒音	排気口 24	3.0	49.0	実測値	9時30分～20時30分	22.5	141.9	199.4	220.8	220.8	206.3	54.3	82.7	20.3	-12.8	-14.4	-13.6	-6.4	-15.7	-13.9	-9.4
定常騒音	排気口 25	3.0	49.0	実測値	9時30分～20時30分	22.9	141.6	199.0	220.4	220.4	205.8	54.1	82.3	20.2	-12.8	-14.4	-13.5	-6.4	-15.7	-13.9	-9.4
定常騒音	排気口 26	3.0	49.0	実測値	9時30分～20時30分	23.4	141.2	198.6	219.9	219.9	205.4	53.6	81.9	20.0	-12.8	-12.6	-13.5	-6.3	-15.8	-14.0	-9.4
定常騒音	排気口 27	3.0	49.0	実測値	9時30分～20時30分	23.8	140.8	198.2	219.5	219.5	204.9	53.2	81.5	19.8	-12.8	-12.6	-13.5	-6.3	-15.9	-14.0	-9.4
定常騒音	排気口 28	3.0	40.0	実測値	9時30分～20時30分	41.8	124.1	180.4	201.2	201.3	186.9	136.6	67.6	6.0	-3.5	-21.1	-21.8	-14.9	-24.0	-16.4	-15.4
定常騒音	排気口 29	3.																			

騒音発生源	発生源の高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等 騒音 レベル (dB)	基礎 騒音レベル	騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	F							L _{Aeq}										
					予測地点までの 距離【m】							各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】										
					A	B	C	D	D	E	F	G	A	B	C	D	D	E	F	G		
					1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2			
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	74.8	91.5	55.0	182.6	182.7	184.2	149.8	100.6	29.1	27.3	22.7	6.2	15.2	4.0	3.4	6.8	
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	61.6	112.2	175.9	203.8	203.8	204.0	167.2	111.1	30.7	25.5	21.6	5.4	14.6	3.2	3.0	6.3	
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	50.6	123.9	187.3	214.5	214.6	212.9	172.8	112.7	30.5	22.7	19.1	3.1	12.4	0.9	1.1	4.6	
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	38.8	127.7	189.9	215.5	215.6	210.2	166.6	103.0	32.8	22.5	19.0	3.1	12.3	0.9	20.2	5.6	
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	31.1	133.5	195.0	219.9	220.0	212.8	167.3	101.4	32.0	19.4	16.1	0.2	9.5	-1.9	17.4	3.2	
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	34.6	128.3	192.6	214.4	214.4	207.3	162.1	97.1	28.4	17.0	13.6	-2.3	3.2	-4.4	15.0	0.7	
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	31.3	129.4	189.7	213.5	213.6	204.5	157.7	91.1	34.9	22.6	19.2	3.4	8.8	1.3	20.8	7.0	
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	34.2	126.5	185.4	208.1	208.1	196.9	148.7	81.2	34.0	22.7	19.4	3.5	8.7	1.5	6.1	7.8	
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	17.5	114.7	172.3	194.5	194.6	183.1	135.7	70.7	31.2	23.5	20.0	4.0	8.8	2.1	22.1	8.4	
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	53.2	113.6	69.0	189.7	189.8	175.7	126.5	60.3	30.7	24.1	4.4	4.8	9.3	3.0	6.8	10.0	
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	51.6	124.1	176.5	194.7	194.8	175.8	122.1	50.4	6.4	23.7	4.1	5.0	9.5	3.3	7.3	11.9	
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	58.4	129.7	179.8	196.7	196.7	175.2	119.5	45.6	-2.0	15.0	-4.5	-3.4	1.0	-5.0	-1.0	3.5	
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	61.3	132.2	181.2	197.3	197.4	174.5	117.7	43.0	3.6	13.3	0.9	2.2	6.6	0.6	2.2	30.1	
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	131.7	96.3	122.5	130.2	130.3	100.3	45.7	37.2	4.8	26.3	5.9	8.6	17.4	8.1	32.8	34.5	
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	113.5	100.3	134.9	145.6	145.8	118.6	63.4	22.3	5.7	25.9	5.5	7.7	17.0	6.8	29.9	39.0	
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	131.6	79.2	108.7	119.8	119.9	97.1	53.0	48.4	5.0	28.2	7.1	9.2	18.3	8.5	10.4	32.5	
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	112.1	84.1	123.0	137.1	137.2	116.7	69.3	37.0	6.0	27.7	6.5	8.2	17.7	7.1	9.2	34.8	
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	92.7	92.8	138.5	151.8	151.9	136.8	88.9	38.6	34.0	6.8	26.8	6.0	7.3	17.1	5.9	27.4	33.9
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	73.5	104.4	154.7	172.8	172.9	155.3	104.8	41.1	7.6	25.8	5.5	6.4	10.1	4.8	7.1	13.0	
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	58.6	114.8	167.8	186.9	187.0	170.2	119.0	51.1	4.9	22.3	2.5	3.2	7.5	1.5	5.1	9.5	
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	132.0	63.8	98.0	112.9	113.0	98.2	64.0	60.4	23.8	30.1	7.9	9.5	18.8	8.5	8.8	30.6	
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	112.6	69.7	113.6	131.1	131.3	117.6	78.0	51.6	25.5	29.3	7.2	8.4	18.1	7.1	7.9	31.9	
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	93.3	80.0	130.2	149.6	149.7	136.8	93.9	49.5	26.7	28.1	6.6	7.4	17.4	5.8	7.0	11.4	
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	74.2	93.2	147.4	168.1	168.2	156.0	108.5	54.6	28.7	26.7	6.0	6.5	10.3	4.8	8.2	11.0	
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	59.5	104.7	161.0	182.6	182.6	170.9	124.3	62.5	28.0	23.1	3.1	3.3	7.7	1.5	21.6	7.7	
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	133.4	48.1	88.6	107.8	107.9	101.8	76.9	74.0	23.6	32.6	8.4	9.7	19.2	8.3	7.2	28.8	
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	115.3	55.7	105.0	126.8	126.9	120.6	88.9	67.1	25.1	33.1	7.6	8.6	18.4	7.0	6.5	29.7	
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	96.5	68.2	123.3	145.8	145.9	139.4	103.1	65.4	26.4	29.5	24.3	7.5	17.6	5.8	5.8	9.4	
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	78.3	83.2	141.3	164.7	164.8	158.3	118.7	69.4	28.3	27.7	23.1	6.6	10.4	4.7	5.1	9.1	
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	60.0	99.7	159.6	183.7	183.8	177.2	135.2	78.0	30.5	26.1	22.1	5.8	10.4	3.8	4.5	8.6	
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	44.3	117.0	182.0	202.9	202.9	196.1	137.5	90.0	33.2	34.4	21.1	5.1	10.3	3.0	22.5	7.9	
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	36.6	126.2	187.5	212.2	212.4	205.5	160.7	96.2	24.5	13.8	10.4	-5.6	-0.1	-7.7	11.7	-2.6	
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	138.4	32.9	81.3	104.9	105.0	107.6	90.7	88.3	23.4	35.9	7.2	9.8	19.4	8.0	5.7	27.3	
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	120.0	43.0	99.6	124.3	124.4	125.0	101.1	82.5	24.6	33.5	26.2	8.7	18.6	6.8	5.2	27.9	
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	102.1	58.4	118.2	143.6	143.7	143.7	113.8	81.2	25.9	30.8	24.7	7.6	17.7	5.6	4.6	8.1	
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	85.1	75.5	136.9	162.8	162.9	162.1	128.1	81.4	27.5	28.6	23.4	6.7	15.4	4.6	4.1	7.6	
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	67.2	95.7	158.1	184.6	184.6	183.0	145.6	92.9	30.6	27.5	23.2	6.8	15.7	4.6	4.5	8.1	
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	103.0	95.7	136.0	164.6	164.7	166.9	126.9	74.7	25.8	5.8	26.0	5.3	7.0	16.6	5.9	28.1	37.3
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	102.3	81.2	126.1	149.0	149.1	126.6	81.6	61.4	25.0	27.7	21.5	6.7	6.9	16.7	5.5	7.1	32.8
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	104.0	67.8	118.0	138.1	138.2	128.4	90.6	57.6	25.0	28.7	6.3	7.1	17.0	5.5	5.9	30.1	
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	108.1	55.8	111.4	135.0	135.1	132.1	101.4	73.4	24.6	30.3	24.3	7.2	17.2	5.4	4.6	28.0	
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	112.9	47.8	107.7	133.7	133.8	136.3	110.8	86.0	22.0	29.5	22.4	5.0	15.0	3.0	1.5	24.4	
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	63.3	126.2	175.3	191.8	191.9	194.0	142.4	40.8	3.6	-0.1	0.8	2.0	6.2	0.4	4.1	9.1	
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	65.0	117.1	167.1	184.8	184.9	165.2	111.8	41.6	7.1	24.2	4.4	5.4	9.5	3.8	7.1	12.1	
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	63.8	105.6	159.5	179.5	179.6	165.1	116.5	53.1	29.1	24.8	4.6	5.2	9.3	3.5	23.9	10.6	
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	66.6	95.7	163.1	175.7	175.7	166.5	123.0	66.2	28.8	25.7	21.6	5.4	9.5	3.5	4.6	8.9	
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	72.8	87.6	148.0	173.2	173.2	169.4	131.1	80.3	28.0	26.4	21.9	5.4	14.2	3.4	3.5	7.2	
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 2714 台	79.7	82.7	145.3	172.2	172.3	172.7	138.5	92.0	25.0	24.7	19.8	3.2	12.0	1.1	0.5	3.9	
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	31.9	133.7	195.4	220.5	220.5	213.8	168.6	102.9	15.7	3.2	-0.1	-15.9	-6.7	-18.1	1.2	-13.0	
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	39.2	128.9	194.0	216.9	216.9	212.0	168.7	105.2	17.6	7.3	3.9	-12.1	-2.8	-14.3	4.9	-9.7	
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	51.3	125.1	188.6	212.6	212.6	211.4	148.3	114.8	15.3	7.5	4.0	-0.5	-16.1	-11.7	-18.4	-11.0	
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	62.9	111.8	175.7	203.7	203.7	201.7	167.9	125.1	16.1	11.1	7.2	-9.1	0.1	-11.3	-11.6	-8.2	
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	78.2	87.9	151.4	179.2	179.3	181.4	148.0	100.5	14.2	13.2	8.4	-8.1	0.8	-10.3	-11.0	-7.7	
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	97.3	64.1	127.3	151.8	151.9	158.4	129.7	93.4	12.3	15.9	10.0	-7.0	3.2	-9.2	-10.4	-7.4	
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	118.4	11.9	69.2	130.4	130.5	135.9	113.8	92.5	10.6	19.6	11.8	-5.8	4.2	-7.9	-9.9	12.7	
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	140.6	23.6	79.4	106.0	106.1	114.2	101.3	97.8	9.1	24.6	14.1	-4.1	5.2	-6.4	-9.3	12.5	
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	152.6	18.4	67.2	93.8	93.9	104.9	98.4	104.2	0.0	18.4	7.1	-12.0	-2.6	-14.0	-17.6	3.3	
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 48 台	155.2	11.7	65.6														

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (G1.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								L _{eq}											
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの								各予測地点における											
					距離[m]								昼間の等価騒音レベル[dB]											
					A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G						
1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2									
変動騒音	大型車両走行 21(中型)	0.0	73.1	ASJ	昼2台	88.6	96.3	142.7	159.2	159.3	140.2	90.1	33.3	-21.6	-2.1	-22.8	-21.5	-11.7	-23.0	-1.5	-14.5			
変動騒音	大型車両走行 22(中型)	0.0	73.1	ASJ	昼2台	109.4	86.4	126.1	140.2	140.3	119.5	71.0	34.6	-22.6	-1.2	-22.2	-20.6	-11.0	-21.7	-19.5	6.8			
変動騒音	大型車両走行 23(中型)	0.0	73.1	ASJ	昼2台	130.1	80.9	110.8	121.8	121.9	98.7	53.3	46.3	-23.5	-0.6	-21.7	-19.5	-10.4	-20.3	-18.2	4.2			
変動騒音	大型車両走行 24(中型)	0.0	73.1	ASJ	昼2台	111.6	92.2	113.6	119.9	120.0	89.5	37.8	48.0	-23.3	-1.0	-21.4	-18.5	-9.9	-18.8	-15.9	4.6			
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	31.9	133.7	195.1	220.5	220.5	213.8	168.6	102.9	4.9	-7.6	-10.9	-26.7	-17.5	-28.9	-9.6	-23.8			
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	39.2	128.7	191.0	216.9	216.9	212.0	168.7	105.2	6.8	-3.5	-6.9	-22.9	-13.6	-25.1	-5.9	-20.5			
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	51.3	125.1	188.6	216.0	216.1	214.8	174.8	114.8	4.5	-3.3	-6.8	-22.9	-13.6	-25.1	-24.9	-21.4			
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	62.9	111.8	175.7	203.7	203.7	204.7	167.9	125.5	5.3	0.3	-3.6	-19.9	-10.7	-22.1	-22.4	-19.0			
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	78.2	87.9	151.4	179.2	179.3	181.4	148.0	100.5	3.4	2.4	-2.4	-18.9	-10.0	-21.1	-21.8	-18.5			
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	97.3	64.4	127.3	154.8	154.9	158.4	129.7	93.4	1.5	5.1	-0.8	-17.8	-7.6	-20.0	-21.2	-18.2			
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	118.4	41.9	103.2	130.4	130.5	135.9	113.8	92.5	-0.2	8.8	1.0	-16.6	-6.6	-18.7	-20.7	1.9			
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	140.6	23.6	79.4	106.0	106.1	114.2	101.3	97.8	-1.7	13.8	3.2	-15.2	-5.6	-17.2	-20.1	1.4			
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	152.6	18.4	67.2	93.8	93.9	104.9	98.4	104.2	-10.8	7.6	-3.7	-22.8	-13.4	-24.8	-28.4	-7.5			
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	155.2	11.7	65.6	94.1	94.3	108.8	104.9	110.3	-6.5	16.0	1.0	-18.4	-9.0	-20.5	-24.5	-3.5			
変動騒音	大型車両走行 11(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	163.9	20.2	55.7	82.4	82.6	96.7	97.2	111.2	-3.3	14.9	6.1	-13.9	-4.9	-16.0	-20.3	0.0			
変動騒音	大型車両走行 12(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	184.5	37.1	35.5	60.6	60.8	81.0	95.4	123.7	-24.3	9.1	9.5	-12.6	-4.5	-14.8	-20.7	-19.8			
変動騒音	大型車両走行 13(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	204.3	56.4	19.8	40.0	40.4	69.1	98.1	137.8	-22.9	5.5	-9.1	-10.8	-4.5	-13.3	-20.8	-19.3			
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼25台	155.2	11.6	65.6	94.1	94.2	108.8	104.9	110.3	21.1	43.6	28.6	6.5	18.5	4.2	0.2	24.1			
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼25台	163.9	20.1	55.7	82.4	82.5	96.7	97.2	111.2	24.3	42.5	33.6	11.0	22.5	8.8	4.4	27.6			
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼17台	184.5	37.1	35.5	60.6	60.8	80.9	95.4	123.7	-0.4	35.0	35.4	10.7	20.8	8.4	2.4	3.9			
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼17台	204.3	56.4	19.8	39.9	40.3	69.1	98.1	137.8	0.9	31.4	14.4	12.7	19.9	10.1	2.2	4.2			
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼7台	30.4	129.9	189.5	212.8	212.9	202.6	154.9	87.4	29.7	17.0	13.8	-4.9	2.5	-7.0	-1.6	-0.8			
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼7台	27.3	134.3	192.6	214.7	214.8	202.0	152.1	82.3	29.9	16.1	12.9	-5.6	1.8	-7.7	-2.2	-4.3			
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	214.2	66.4	16.7	29.6	30.0	64.8	101.1	145.4	11.9	36.7	25.6	24.2	29.5	10.0	12.0	14.5			
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	26.8	136.5	194.1	215.7	215.8	201.9	150.9	80.2	44.6	30.5	27.4	12.1	18.3	10.0	8.9	14.2			
変動騒音	廃棄物収集作業 03	1.5	90.0	騒音手引	昼1回	78.3	102.4	151.4	168.8	168.9	150.6	99.9	37.3	12.7	30.0	10.3	11.1	15.6	9.4	13.2	18.6			
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼14回	214.3	66.4	16.8	29.7	30.2	64.8	101.1	145.4	-8.3	21.4	6.0	4.2	8.3	1.4	-6.6	-5.1			
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	214.3	66.4	16.8	29.7	30.2	64.8	101.1	145.4	-19.7	10.0	-5.5	-7.2	-3.1	-10.0	-18.1	-16.6			
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼8回	174.7	28.3	44.9	71.0	71.2	88.1	95.6	117.4	10.6	26.4	22.4	-1.6	8.8	3.7	-8.8	-9.0			
変動騒音	台車平坦走行 03(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼5回	26.8	136.5	194.2	215.7	215.8	201.9	150.9	80.2	24.8	10.7	7.6	-11.1	-4.3	-13.0	-15.7	-10.2			
変動騒音	台車平坦走行 04(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	78.3	102.4	151.4	168.8	169.0	150.6	99.9	37.3	-15.3	6.2	-17.2	-16.1	-12.0	-17.7	-16.1	-9.2			
衝撃騒音	荷おろし音 01(中型)	1.5	74.9	実測値	昼14回	214.2	66.4	16.7	29.6	30.0	64.8	101.1	145.4	-9.5	15.3	4.1	2.8	8.0	-0.4	-9.4	-6.9			
衝撃騒音	荷おろし音 01(大型)	1.5	74.9	実測値	昼1回	214.2	66.4	16.7	29.6	30.0	64.8	101.1	145.4	-21.0	3.9	-7.3	-8.7	-3.4	-11.9	-20.9	-18.4			
衝撃騒音	荷おろし音 02(中型)	1.5	74.9	実測値	昼8回	174.7	28.2	44.9	70.9	71.1	88.1	95.6	117.4	4.5	20.3	16.3	-3.8	5.3	-6.2	-11.6	-10.1			
衝撃騒音	荷おろし音 03(中型)	1.5	74.9	実測値	昼5回	26.8	136.5	194.1	215.7	215.8	201.9	150.9	80.2	18.7	4.6	1.5	-13.8	-7.6	-15.9	-17.0	-11.7			
衝撃騒音	荷おろし音 04(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼1回	78.3	102.4	151.4	168.8	168.9	150.6	99.9	37.3	-6.0	11.3	-8.3	-7.6	-3.0	-9.3	-5.5	-0.1			
衝撃騒音	台車段差超え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼14台	214.3	66.4	16.8	29.7	30.2	64.8	101.1	145.4	-6.3	26.4	8.0	6.2	10.3	3.4	-4.6	-3.1			
衝撃騒音	台車段差超え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼1台	214.3	66.4	16.8	29.7	30.2	64.8	101.1	145.4	-17.7	15.0	-3.5	-5.2	-1.1	-8.0	-16.1	-14.6			
衝撃騒音	台車段差超え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼8台	174.7	28.3	44.9	71.0	71.2	88.1	95.6	117.4	15.6	31.4	27.4	0.4	12.2	-1.7	-6.8	-7.0			
衝撃騒音	台車段差超え 03(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼5台	26.8	136.5	194.2	215.7	215.8	201.9	150.9	80.2	29.8	15.7	12.6	-9.1	-1.2	-11.0	-13.7	-8.2			
衝撃騒音	台車段差超え 04(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼1台	78.3	102.4	151.4	168.8	169.0	150.6	99.9	37.3	-13.3	11.2	-15.2	-14.1	-10.0	-15.7	-14.1	-7.2			
各予測地点における 昼間(6時～22時)の等価騒音レベル					各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型																			
A地点(高さ1.2m):49.9dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			
B地点(高さ1.2m):50.7dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			
C地点(高さ1.2m):50.1dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			
D地点(高さ3.6m):49.1dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			
D地点(高さ6.5m):49.0dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			
E地点(高さ3.6m):42.1dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			
F地点(高さ1.2m):41.4dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			
G地点(高さ1.2m):47.6dB					無指定地域								C類型								基準値:60dB			

全ての予測地点において、昼間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

(3) 夜間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (Cl.から)	基準距離 における 騒音レベル等 騒音レベル (dB)	騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	予測地点までの 距離[m]														各予測地点における 夜間の等価騒音レベル [dB]													
				予測地点までの 距離[m]														各予測地点における 夜間の等価騒音レベル [dB]													
				A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G														
				1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2													
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.7	実測値	22時～翌6時	225.5	74.6	13.6	22.1	22.5	69.0	111.1	157.3	2.2	8.2	40.0	35.8	35.7	10.2	0.9	4.1										
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	60.8	実測値	22時～翌6時	225.9	74.3	12.4	23.0	23.4	70.6	112.6	158.4	0.3	5.6	38.9	33.6	33.4	8.2	-1.1	2.1										
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	67.5	実測値	22時～翌6時	222.9	73.4	15.4	22.4	22.8	65.9	107.2	153.8	7.0	12.8	21.0	10.5	40.3	15.5	6.0	9.0										
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.1	実測値	22時～翌6時	223.5	73.1	13.5	23.2	23.6	68.1	109.3	155.2	4.6	10.5	42.5	37.8	37.7	13.0	3.5	6.5										
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	64.7	実測値	22時～翌6時	224.1	72.7	11.7	24.1	24.5	70.3	111.4	156.7	4.2	10.1	43.1	37.0	36.9	12.5	2.9	6.1										
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.6	実測値	22時～翌6時	221.2	71.5	14.0	21.4	24.8	66.8	107.0	152.6	5.1	10.7	19.6	37.9	37.7	13.8	4.1	7.1										
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	64.6	実測値	22時～翌6時	221.9	71.1	11.8	25.2	25.6	69.3	109.3	154.3	4.1	9.8	19.4	36.6	36.4	12.6	2.9	6.1										
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.0	63.0	実測値	22時～翌6時	222.3	71.0	10.5	25.7	26.1	70.8	110.9	155.5	2.4	8.2	42.6	34.8	34.7	10.9	1.2	4.4										
定常騒音	キュービクル 01	2.0	48.0	実測値	22時～翌6時	228.0	78.1	17.4	18.3	18.8	66.3	110.4	158.4	-12.5	-6.4	23.2	22.8	22.5	-6.3	-13.7	-10.7										
定常騒音	キュービクル 02	2.0	48.0	実測値	22時～翌6時	229.1	77.6	14.9	20.4	20.8	70.3	114.1	161.0	-12.5	-7.8	24.5	21.8	21.6	-6.6	-14.0	-10.8										
定常騒音	キュービクル 03	2.3	49.2	実測値	22時～翌6時	16.3	145.8	49.2	22.6	22.6	122.3	161.0	89.2	24.9	5.9	3.0	-12.1	3.2	-14.3	-12.7	-8.5										
定常騒音	パワーコンディショナー01	2.0	69.2	実測値	5時～6時	228.8	82.5	25.1	13.6	14.3	58.3	104.9	156.0	-0.3	2.0	8.5	37.5	37.1	24.9	-1.0	1.5										
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	50.5	実測値	22時～翌6時	222.4	113.4	81.7	62.0	62.2	7.2	59.0	129.6	-13.8	-8.1	-6.9	14.6	14.6	33.4	-4.8	-7.8										
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	49.9	実測値	22時～翌6時	222.3	112.4	80.3	60.6	60.8	6.8	59.7	129.9	-14.4	-8.6	-7.4	14.2	14.2	33.3	-5.6	-8.1										
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	50.7	実測値	22時～翌6時	222.3	111.4	78.9	59.3	59.4	6.7	60.5	130.3	-13.6	-7.7	-6.5	15.2	15.2	34.2	-4.9	-7.6										
定常騒音	空調機室外機 04	1.5	51.0	実測値	22時～翌6時	222.3	110.4	77.6	57.9	58.1	6.8	61.4	130.7	-13.3	-7.3	-6.1	15.8	15.7	34.3	-4.8	-7.3										
定常騒音	空調機室外機 05	1.5	49.8	実測値	22時～翌6時	222.3	109.4	76.2	56.5	56.7	7.3	62.2	131.1	-14.5	-8.4	-7.3	14.8	14.7	32.5	-6.2	-8.5										
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	50.1	実測値	22時～翌6時	178.3	107.6	106.7	101.9	102.0	58.1	10.4	79.9	-12.5	-8.5	-8.9	-1.3	2.6	-3.1	29.8	12.0										
定常騒音	空調機室外機 07	1.5	50.8	実測値	22時～翌6時	176.5	107.1	107.2	102.9	103.0	59.7	10.0	78.2	-11.7	-7.6	-8.2	-3.7	3.4	-2.6	30.8	12.9										
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	49.7	実測値	22時～翌6時	174.8	106.6	107.7	104.0	104.1	61.3	9.8	76.5	-12.7	-8.5	-9.4	-4.9	2.3	-3.9	29.9	12.0										
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	49.6	実測値	22時～翌6時	173.1	106.1	108.3	105.0	105.1	62.9	10.0	74.7	-12.7	-8.4	-9.5	-5.1	2.2	-4.2	29.6	12.1										
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	50.5	実測値	22時～翌6時	171.3	105.6	108.9	106.1	106.2	64.5	10.5	73.0	-11.8	-7.4	-8.6	-4.3	3.1	-3.5	30.1	13.2										
定常騒音	空調機室外機 11	1.5	52.7	実測値	22時～翌6時	163.4	25.8	56.3	80.9	81.0	92.0	91.3	107.1	-15.4	24.5	17.7	-1.3	8.1	-3.5	-7.8	-10.1										
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	43.2	実測値	22時～翌6時	164.8	26.5	55.0	79.4	79.6	90.8	91.0	107.8	-24.0	14.7	8.4	-1.6	1.3	-12.9	-13.7	-18.7										
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	49.7	実測値	22時～翌6時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.3	89.8	90.8	108.6	-16.9	21.0	15.1	-4.1	5.3	-6.3	-10.8	-11.5										
定常騒音	空調機室外機 14	1.5	42.7	実測値	22時～翌6時	164.8	26.6	55.0	79.4	79.5	90.8	91.1	107.9	-20.1	14.2	7.9	-10.0	-1.8	-12.7	-17.3	-11.8										
定常騒音	空調機室外機 15	1.5	49.3	実測値	22時～翌6時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.1	89.8	90.9	108.6	-12.7	20.6	14.7	-3.2	4.9	-6.0	-10.7	-7.6										
定常騒音	空調機室外機 16	1.5	40.8	実測値	22時～翌6時	186.2	27.8	40.8	63.3	63.5	78.6	89.6	117.5	-22.2	9.3	8.6	-11.6	-2.9	-13.9	-19.6	-17.7										
定常騒音	空調機室外機 17	1.5	41.7	実測値	22時～翌6時	181.6	39.0	39.6	61.8	62.0	77.6	89.6	118.5	-21.1	9.9	9.8	-10.6	-1.9	-12.9	-18.7	-16.8										
定常騒音	空調機室外機 18	1.5	51.7	実測値	22時～翌6時	183.0	40.2	38.4	60.4	60.5	76.6	89.6	119.5	-10.9	19.6	20.0	-0.5	8.2	-2.7	-8.7	-6.7										
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	50.4	実測値	22時～翌6時	184.4	41.4	37.2	58.9	59.1	75.5	89.7	120.4	-12.1	18.1	19.0	-1.6	6.9	-3.9	-10.0	-7.9										
定常騒音	空調機室外機 20	1.5	49.8	実測値	22時～翌6時	186.2	42.7	36.0	57.4	57.6	74.5	89.8	121.4	-12.6	17.2	18.7	-2.1	6.4	-4.1	-10.6	-8.5										
定常騒音	空調機室外機 21	1.5	51.2	実測値	22時～翌6時	187.2	43.9	34.9	55.9	56.1	73.6	89.9	122.4	-11.1	18.3	20.4	-0.5	7.9	-2.8	-9.2	-7.1										
定常騒音	空調機室外機 22	1.5	50.7	実測値	22時～翌6時	188.7	45.2	33.7	54.5	54.7	72.6	90.0	123.4	-11.5	17.6	20.1	-0.9	7.4	-3.2	-9.7	-7.5										
定常騒音	空調機室外機 23	1.5	51.0	実測値	22時～翌6時	190.1	46.5	32.7	53.0	53.2	71.6	90.2	124.5	-11.1	17.7	-0.3	-0.4	7.8	-2.8	-9.4	-7.2										
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	51.5	実測値	22時～翌6時	191.5	47.8	31.6	51.5	51.7	70.7	90.4	125.5	-10.5	17.9	0.3	0.2	8.3	-2.1	-8.9	-6.7										
定常騒音	空調機室外機 25	1.5	41.2	実測値	22時～翌6時	192.9	49.1	30.6	50.0	50.3	69.8	90.6	126.5	-20.7	7.4	-9.8	-9.9	-4.9	-12.3	-19.2	-17.0										
定常騒音	空調機室外機 26	1.5	42.7	実測値	22時～翌6時	193.8	51.9	28.7	47.0	47.2	67.9	91.0	128.6	-19.0	8.4	-8.1	-8.1	-0.3	-10.5	-17.8	-15.5										
定常騒音	空調機室外機 33	0.6	54.0	メーカー値	22時～翌6時	100.5	111.1	149.6	161.3	161.4	134.0	76.6	10.8	-5.3	13.1	-6.8	-1.8	4.8	-6.0	16.3	33.3										
定常騒音	空調機室外機 34	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	100.2	109.8	148.6	160.6	160.6	133.8	76.8	12.2	0.1	18.2	-1.6	0.1	3.4	-9.1	15.3	37.3										
定常騒音	空調機室外機 35	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	99.8	108.5	147.6	159.8	159.9	133.5	77.0	13.7	0.1	18.3	-1.5	0.1	3.5	-0.9	21.3	38.3										
定常騒音	空調機室外機 36	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	99.5	107.1	146.7	159.1	159.2	133.3	77.3	15.1	0.1	18.4	-1.4	0.5	3.5	-0.9	21.2	35.4										
定常騒音	排気口 01	3.0	54.7	実測値	22時～翌6時	222.3	119.8	90.9	71.2	71.3	13.9	54.0	127.1	-9.1	-3.7	-2.5	17.6	17.6	31.9	1.8	-2.0										
定常騒音	排気口 02	3.0	54.1	実測値	22時～翌6時	222.9	125.4	98.1	78.4	78.5	20.5	51.4	126.0	-9.7	-4.8	-3.7	16.2	16.2	27.8	1.6	-2.4										
定常騒音	排気口 03	3.0	55.6	実測値	22時～翌6時	218.9	126.3	102.3	81.1	81.2	26.8	45.7	120.8	-8.1	-3.5	-2.6	2.1	4.5	8.6	22.1	14.0										
定常騒音	排気口 04	3.0	57.1	実測値	22時～翌6時	213.2	123.1	101.9	85.5	85.6	29.7	40.2	115.2	-6.1	-1.6	-0.7	5.5	8.8	10.4	25.3	16.2										
定常騒音	排気口 05	3.0	56.8	実測値	22時～翌6時	207.6	119.9	101.7	87.3	87.4	33.3	34.7	109.5	-6.4	-2.1	-1.3	5.0	9.3	9.0	26.0	16.0										
定常騒音	排気口 06	3.0	56.1	実測値	22時～翌6時	202.0	117.0	101.9	89.4	89.5	37.4	29.4	103.8	-6.9	-2.7	-2.0	4.2	9.2	7.3	26.7	15.8										
定常騒音	排気口 07	3.0	48.1	実測値	22時～翌6時	152.0	54.7	77.9	91.8	91.9	81.4	62.0	79.3	4.5	13.3	-6.7	-5.7	-15.8	-7.2	-8.6	10.1										
定常騒音	排気口 08	3.0	48.7	実測値	22時～翌6時	152.3	52.5	76.3	91.0	91.1	82.1	64.1	81.0	5.0	14.3	-5.9	-5.1	-15.1	-6.7	-8.3	10.5										
定常騒音	排気口 09	3.0	61.4	実測値	22時～翌6時	152.6	50.3	74.9	90.2	90.3	82.8	66.2	82.6	17.7	27.1	7.0	7.6	-2.3	6.0	4.1	23.1										
定常騒音	排気口 10	3.0	46.5	実測値	22時～翌6時	160.8	24.9	58.9	83.5	83.8																					

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r												L _{Aeq}													
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]												各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】													
					A B C D D E F G A B C D D E F G																									
					1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	1.2	1.2
定常騒音	排気口34	3.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	97.6	113.4	152.7	161.7	161.7	137.5	79.9	10.6	-24.9	-25.2	-27.5	-25.6	-20.6	-27.2	-5.3	12.0									
定常騒音	排気口35	3.0	48.0	メーカー値	22時～翌6時	93.9	115.1	155.6	168.0	168.1	141.3	83.7	12.1	-9.1	-7.2	-12.0	-10.3	-5.1	-12.0	9.5	26.2									
定常騒音	排気口36	3.0	51.0	メーカー値	22時～翌6時	91.6	116.2	157.4	170.1	170.2	143.7	86.1	13.9	-3.0	-0.5	-6.1	-1.4	0.9	-6.1	15.3	31.1									
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	141.6	100.0	120.7	125.7	125.8	92.3	35.5	14.2	1.2	22.8	2.7	5.8	14.3	5.6	31.8	29.9									
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	141.9	95.5	116.4	122.0	122.1	90.2	36.3	16.6	-5.2	16.8	-3.4	-0.4	8.1	-0.7	2.0	23.1									
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	141.9	87.0	108.9	116.1	116.2	87.9	40.1	51.2	4.0	26.8	6.2	8.9	17.6	8.6	11.3	31.4									
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	141.4	70.7	96.3	107.4	107.6	87.6	51.8	60.9	22.2	28.2	6.8	8.9	17.9	8.3	9.1	29.5									
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	142.6	54.9	85.4	100.9	101.0	90.2	65.1	72.6	22.2	30.5	7.7	9.3	18.5	8.3	7.4	28.1									
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	145.6	39.0	76.1	96.5	96.6	95.4	79.4	85.7	22.0	33.1	7.8	9.4	18.8	8.0	5.7	26.6									
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	149.2	26.4	70.4	91.7	94.9	101.2	91.1	96.7	19.6	34.6	26.1	7.3	16.7	5.5	2.4	23.3									
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	141.7	24.1	78.1	104.3	104.1	112.0	99.2	97.0	23.2	38.6	28.3	9.8	19.1	7.9	5.0	26.5									
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	123.7	37.1	97.1	123.8	123.9	129.3	108.8	91.9	24.3	34.8	26.5	8.7	18.6	6.7	1.5	26.9									
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	106.5	54.0	116.0	143.2	143.3	147.0	120.7	90.7	25.6	31.5	24.8	7.6	17.7	5.5	4.0	7.6									
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	90.2	72.1	135.0	162.4	162.5	163.0	134.2	93.6	27.0	29.0	23.5	6.7	15.4	4.6	3.5	6.7									
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	74.8	91.5	155.0	182.6	182.7	184.2	149.8	100.6	29.1	27.3	22.7	6.2	15.2	4.0	3.4	6.8									
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	61.6	112.2	175.9	203.8	203.8	204.1	167.2	111.4	30.7	25.5	21.6	5.1	14.6	3.2	3.0	6.3									
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	50.6	123.9	187.3	211.5	211.6	212.9	172.8	112.7	30.5	22.7	19.1	3.1	12.3	0.9	1.1	4.6									
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	38.8	127.7	189.9	215.5	215.6	216.0	166.6	103.0	32.8	22.5	19.0	3.1	12.3	0.9	20.2	5.6									
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	31.1	133.5	195.0	219.9	220.0	212.8	167.3	101.4	32.0	19.4	16.1	0.2	9.5	-1.9	17.4	3.2									
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	34.6	128.3	189.6	214.1	214.1	207.3	162.1	97.1	28.1	17.0	13.6	-2.3	3.2	-4.1	15.0	0.7									
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	31.3	129.0	187.7	213.5	213.6	204.5	157.7	91.1	34.9	22.6	19.2	3.4	8.8	1.4	20.8	7.0									
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	34.2	126.5	185.4	208.1	208.1	196.9	148.7	81.2	34.0	22.7	19.4	3.5	8.7	1.5	6.1	7.8									
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	47.5	114.7	172.3	194.5	194.6	183.1	135.7	70.7	31.2	23.5	20.0	4.0	8.8	2.1	22.1	8.4									
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	53.2	113.6	169.0	189.7	189.8	175.7	126.5	60.3	30.7	24.1	4.4	4.8	9.3	3.0	6.8	10.0									
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	54.6	124.0	176.5	194.7	194.8	175.8	122.1	50.4	6.4	23.7	4.1	5.0	9.5	3.3	7.3	11.9									
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	58.4	129.7	179.8	196.7	196.7	175.2	119.5	45.6	-2.0	15.0	-4.5	-3.4	1.0	-5.0	-1.0	3.4									
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	61.3	132.2	181.2	197.3	197.4	174.5	117.7	43.0	3.6	1.3	0.9	2.2	6.6	0.6	2.2	30.1									
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	131.7	96.3	122.5	130.2	130.3	100.3	45.7	37.2	4.8	26.3	5.9	8.6	17.4	8.1	32.7	34.5									
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	113.5	100.3	131.9	145.6	145.6	118.6	63.4	22.3	5.7	25.9	5.5	7.7	17.0	6.8	29.9	39.0									
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	131.6	79.2	108.7	119.8	119.9	97.1	53.0	48.4	5.0	28.2	7.1	9.2	18.3	8.5	10.4	32.5									
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	112.1	84.1	123.0	137.1	137.2	116.7	69.3	37.0	6.0	27.7	6.5	9.2	17.7	7.1	9.2	34.8									
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	92.7	92.8	138.5	154.8	154.9	136.1	86.8	31.0	6.8	26.8	6.0	7.3	17.1	5.9	27.4	13.9									
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	73.5	104.4	154.7	172.8	172.9	155.3	104.8	41.1	7.6	25.8	5.5	6.4	10.1	4.8	7.1	13.0									
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	58.6	114.8	167.8	186.9	187.0	170.2	119.0	51.1	4.9	22.3	2.5	3.2	7.5	1.5	5.1	9.5									
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	132.0	63.8	98.0	112.9	113.0	98.2	64.0	60.4	23.8	30.1	7.9	9.5	18.8	8.5	8.7	30.6									
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	112.6	69.7	113.6	131.1	131.3	117.6	78.0	51.6	25.2	29.3	7.2	8.4	18.1	7.1	7.9	31.9									
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	93.3	80.0	130.2	149.6	149.7	136.8	93.9	49.5	26.7	28.1	6.6	7.4	17.4	5.8	7.0	11.4									
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	74.2	93.2	147.4	168.1	168.2	156.0	110.8	54.6	28.7	26.7	6.0	6.5	10.3	4.8	6.2	10.9									
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	59.5	104.7	161.0	182.6	182.6	170.9	124.3	62.5	28.0	23.1	3.0	3.3	7.7	1.5	21.6	7.7									
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	134.3	48.1	88.6	107.8	107.9	101.8	76.9	74.0	23.6	32.5	8.4	9.7	19.2	8.3	7.1	28.8									
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	115.3	55.7	105.6	126.8	126.9	120.6	88.9	67.1	25.0	31.3	7.6	8.6	10.4	7.0	6.5	29.7									
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	96.5	68.2	123.3	145.8	145.9	139.4	103.1	65.4	26.4	29.5	24.3	7.5	17.6	5.8	5.8	9.4									
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜1356台	78.3	83.2	141.3	164.7	164.8	158.3	118.7	69.4	28.3	27.7	2														

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (GL かも)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	L _{Aeq}																
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの							各予測地点における									
					距離[m]							夜間の等価騒音レベル [dB]									
					A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 3.6	E 6.6	F 3.6	G 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 3.6	E 6.6	F 3.6	G 1.2			
変動騒音	大型車両走行 07(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜2台	118.4	41.9	103.2	130.4	130.5	135.9	113.8	92.5	-6.2	2.8	-5.0	-21.9	-12.8	-23.8	-25.9	-4.1
変動騒音	大型車両走行 08(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜2台	140.6	23.6	79.4	106.0	106.1	114.2	101.3	97.8	-7.7	7.8	-2.7	-20.4	-11.8	-22.3	-25.4	-1.5
変動騒音	大型車両走行 09(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜2台	152.6	18.4	67.2	93.8	93.9	104.9	98.4	104.2	-16.8	1.6	-9.6	-28.0	-19.7	-29.9	-33.7	-13.5
変動騒音	大型車両走行 10(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜2台	155.2	11.7	65.6	94.1	94.3	108.8	104.9	110.3	-12.5	10.0	-5.0	-23.6	-15.2	-25.6	-29.8	-9.5
変動騒音	大型車両走行 11(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜2台	163.9	20.2	55.7	82.4	82.6	96.7	97.2	111.2	-9.3	8.9	0.1	-19.1	-11.1	-21.1	-25.6	-5.9
変動騒音	大型車両走行 14(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜1台	57.1	127.4	178.2	195.6	195.7	175.1	120.2	47.1	-26.2	-9.8	-28.5	-27.7	-23.9	-29.1	-25.2	-20.4
変動騒音	大型車両走行 20(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜1台	66.4	110.3	161.7	180.2	162.6	111.3	44.5	-25.6	-8.7	-27.9	-27.3	-23.8	-28.6	-25.6	-20.5	
変動騒音	大型車両走行 21(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜1台	88.6	96.3	142.7	159.2	159.3	140.2	90.1	33.3	-26.8	-8.1	-27.9	-26.9	-17.8	-28.1	-7.5	-19.8
変動騒音	大型車両走行 22(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜1台	109.4	86.4	126.1	140.2	140.3	119.5	71.0	34.6	-27.7	-7.2	-27.3	-25.9	-17.2	-26.8	-24.7	0.8
変動騒音	大型車両走行 23(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜1台	130.1	80.9	110.8	121.8	121.9	98.7	53.3	46.3	-28.6	-6.6	-26.8	-24.8	-16.7	-25.4	-23.5	-1.8
変動騒音	大型車両走行 24(中型)夜間	0.0	64.4	ASJ	夜1台	141.6	92.2	113.6	119.9	120.0	89.5	37.8	48.0	-28.4	-7.0	-26.5	-23.9	-16.2	-23.9	-21.2	-1.3
変動騒音	大型車両走行 01(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	31.9	133.7	195.4	220.5	220.5	213.8	168.6	102.9	1.9	-10.6	-13.9	-29.1	-20.7	-31.0	-12.6	-25.9
変動騒音	大型車両走行 02(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	39.2	128.7	191.0	216.9	216.9	212.0	168.7	105.2	3.8	-6.5	-9.9	-25.3	-16.8	-27.2	-8.8	-22.6
変動騒音	大型車両走行 03(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	51.3	125.1	188.6	216.0	216.1	214.8	174.8	114.8	1.5	-6.2	-9.8	-25.3	-16.8	-27.2	-27.0	-23.5
変動騒音	大型車両走行 04(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	62.9	111.8	175.7	203.7	203.7	204.7	167.9	112.5	2.3	-2.7	-6.6	-22.2	-13.9	-24.2	-24.5	-21.2
変動騒音	大型車両走行 05(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	78.2	87.9	151.4	179.2	179.3	181.4	148.0	100.5	0.4	-0.6	-5.3	-21.3	-13.2	-23.2	-24.0	-20.7
変動騒音	大型車両走行 06(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	97.3	64.4	127.3	154.8	154.9	158.4	129.7	93.4	-1.5	2.1	-3.8	-20.2	-10.6	-22.1	-23.5	-20.4
変動騒音	大型車両走行 07(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	118.4	41.9	103.2	130.4	130.5	135.9	113.8	92.5	-3.2	5.8	-2.0	-18.9	-9.8	-20.8	-22.9	-1.1
変動騒音	大型車両走行 08(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	140.6	23.6	79.4	106.0	106.1	114.2	101.3	97.8	-4.7	10.8	0.3	-17.4	-8.8	-19.3	-22.4	-1.5
変動騒音	大型車両走行 09(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	152.6	18.4	67.2	93.8	93.9	104.9	98.4	104.2	-13.8	4.6	-6.6	-25.0	-16.7	-26.9	-30.7	-10.5
変動騒音	大型車両走行 10(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	155.2	11.7	65.6	94.1	94.3	108.8	104.9	110.3	-9.5	13.0	-2.0	-20.6	-12.2	-22.6	-26.8	-6.5
変動騒音	大型車両走行 11(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	163.9	20.2	55.7	82.4	82.6	96.7	97.2	111.2	-5.3	11.9	3.1	-16.1	-8.1	-18.1	-22.6	-2.9
変動騒音	大型車両走行 12(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	184.5	37.1	35.5	60.6	60.9	81.0	95.4	123.7	-26.5	6.2	6.5	-14.7	-7.6	-16.9	-23.0	-21.9
変動騒音	大型車両走行 13(大型)夜間	0.0	67.4	ASJ	夜2台	204.3	56.4	19.8	40.0	40.4	69.1	98.1	137.8	-25.0	2.5	-11.4	-13.0	-7.3	-15.4	-23.1	-21.4
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	214.3	66.4	16.8	29.7	30.2	64.8	101.1	145.4	-16.7	13.0	-2.5	-4.2	-0.1	-7.0	-15.1	-13.6
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	174.7	28.3	44.9	71.0	71.2	88.1	95.6	117.4	4.6	20.4	16.4	-7.6	2.8	-9.7	-14.8	-15.0
変動騒音	台車平坦走行 04(中型 2)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	78.3	102.4	151.4	168.9	169.0	150.6	99.9	37.3	-15.3	6.2	-17.2	-16.1	-12.0	-17.7	-16.1	-9.2
隔壁騒音	荷おろし音 01(大型)	1.5	74.9	実測値	夜1回	214.2	66.4	16.7	29.6	30.0	64.8	101.1	145.4	-18.0	6.9	-4.3	-5.7	-0.4	-8.8	-17.9	-15.4
隔壁騒音	荷おろし音 02(中型)	1.5	74.9	実測値	夜1回	174.7	28.2	44.9	70.9	71.1	88.1	95.6	117.4	-1.5	14.3	10.3	-9.8	-0.7	-12.2	-17.6	-16.1
隔壁騒音	荷おろし音 04(中型 2)	1.5	86.1	騒音手引	夜1回	78.3	102.4	151.4	168.8	168.9	150.6	99.9	37.3	-6.0	11.3	-8.3	-7.6	-3.0	-9.3	-5.5	-0.1
隔壁騒音	台車段差超え 04(中型 2)	0.0	83.0	騒音手引	夜1台	78.3	102.4	151.4	168.9	169.0	150.6	99.9	37.3	-13.3	11.2	-15.2	-14.1	-10.0	-15.7	-14.1	-7.2
各予測地点における 夜間(22時～翌6時)の等価騒音レベル					各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型																
A 地点(高さ1.2m):45.0dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									
B 地点(高さ1.2m):47.9dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									
C 地点(高さ1.2m):49.7dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									
D 地点(高さ3.6m):46.9dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									
D 地点(高さ6.6m):46.9dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									
E 地点(高さ3.6m):41.6dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									
F 地点(高さ1.2m):41.4dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									
G 地点(高さ1.2m):47.5dB					無指定地域		C 類型					基準値:50dB									

全ての予測地点において、夜間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

4 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠 [規則 §41 ⑪]

《夜間(22時～翌6時)において発生することが見込まれる騒音》

騒音発生源		発生源の高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等 騒音レベル (dB)	騒音継続時間 (時～時) 又は 騒音発生回数	F							Ls							
					予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル[dB]							
					P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	82.7	実測値	22時～翌6時	212.5	74.1	10.7	22.0	68.9	104.3	52.5	3.2	7.5	18.1	30.8	8.1	-2.1	4.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	60.8	実測値	22時～翌6時	212.9	73.9	9.9	22.9	70.6	105.7	53.4	1.3	5.6	10.9	28.6	6.1	-4.1	2.2
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	67.5	実測値	22時～翌6時	209.8	72.7	11.4	22.4	65.9	100.4	49.0	8.1	12.2	21.6	35.5	13.1	3.0	9.0
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.1	実測値	22時～翌6時	210.4	72.5	9.9	23.1	68.1	102.4	50.3	5.7	9.9	20.5	32.8	10.5	0.5	6.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	61.7	実測値	22時～翌6時	211.1	72.3	8.7	24.1	70.3	104.4	51.7	5.2	9.5	21.4	32.1	10.0	-0.1	6.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.6	実測値	22時～翌6時	208.1	70.7	9.8	24.3	66.8	100.0	47.8	6.2	10.2	20.7	32.9	11.0	1.2	7.2
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	61.6	実測値	22時～翌6時	208.9	70.5	7.9	25.2	69.3	102.1	49.4	5.2	9.2	21.5	31.6	9.8	-0.1	6.1
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.0	63.0	実測値	22時～翌6時	209.5	70.6	7.1	25.7	70.8	103.9	50.5	3.6	7.7	20.8	29.8	8.1	-1.8	4.5
定常騒音	キュービクル 01	2.0	48.0	実測値	22時～翌6時	214.9	77.5	14.5	18.2	66.3	103.7	53.7	-11.5	-7.1	1.1	17.8	-7.5	-16.7	-10.7
定常騒音	キュービクル 02	2.0	48.0	実測値	22時～翌6時	216.1	77.2	13.0	20.3	70.3	107.3	56.1	-11.5	-7.1	25.7	16.9	-7.7	-17.0	-10.8
定常騒音	キュービクル 03	2.3	49.2	実測値	22時～翌6時	217.1	77.7	14.3	20.2	72.0	109.1	59.1	86.2	40.4	6.1	-11.3	-16.1	-14.8	-12.5
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	50.5	実測値	22時～翌6時	208.8	110.2	77.0	62.0	6.9	55.4	127.9	-13.1	-9.9	-6.4	14.7	33.8	-7.0	-7.8
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	49.9	実測値	22時～翌6時	208.8	109.2	75.6	60.6	6.4	56.1	128.2	-13.7	-10.4	-6.9	14.3	33.7	-7.8	-8.4
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	50.7	実測値	22時～翌6時	208.8	108.2	74.2	59.2	6.3	56.7	128.5	-12.9	-9.5	-6.0	15.3	34.7	-7.2	-7.7
定常騒音	空調機室外機 04	1.5	51.0	実測値	22時～翌6時	208.8	107.3	72.8	57.8	6.5	57.4	128.8	-12.6	-9.1	-5.5	15.8	34.7	-7.1	-7.4
定常騒音	空調機室外機 05	1.5	49.8	実測値	22時～翌6時	208.7	106.3	71.5	56.5	7.0	58.1	129.1	-13.8	-10.2	-6.6	14.8	32.9	-8.6	-8.6
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	50.1	実測値	22時～翌6時	165.0	103.3	102.1	101.8	58.1	4.2	79.3	-11.6	-9.8	-8.9	-7.4	-7.4	37.6	12.1
定常騒音	空調機室外機 07	1.5	50.8	実測値	22時～翌6時	163.2	102.8	102.6	102.9	59.6	2.9	77.6	-10.8	-8.9	-8.2	-6.8	-6.9	41.6	13.0
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	49.7	実測値	22時～翌6時	161.5	102.2	103.2	103.9	61.3	2.2	75.8	-11.8	-9.8	-9.3	-8.0	-8.2	42.9	12.1
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	49.6	実測値	22時～翌6時	159.8	101.7	103.8	105.0	62.9	2.7	74.1	-11.9	-9.7	-9.4	-8.2	-8.5	40.9	12.2
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	50.5	実測値	22時～翌6時	158.0	101.2	104.4	106.1	64.5	4.0	72.3	-10.9	-8.6	-8.6	-7.4	-7.9	38.4	13.3
定常騒音	空調機室外機 11	1.5	52.7	実測値	22時～翌6時	150.5	22.0	54.6	80.8	92.0	83.8	100.7	-14.6	25.9	-3.7	-4.6	-8.1	-10.4	-9.8
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	43.2	実測値	22時～翌6時	151.9	22.8	53.2	79.4	90.8	83.5	101.6	-23.2	16.0	-13.1	-14.0	-17.5	-19.9	-18.4
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	49.7	実測値	22時～翌6時	153.1	23.7	52.0	78.1	89.8	83.3	102.3	-16.1	22.2	-6.4	-7.4	-10.8	-13.4	-11.2
定常騒音	空調機室外機 14	3.5	42.7	実測値	22時～翌6時	151.9	23.1	53.2	79.4	90.8	83.5	101.6	-19.2	15.4	-13.0	-13.7	-17.5	-20.2	-14.6
定常騒音	空調機室外機 15	3.5	49.3	実測値	22時～翌6時	153.1	23.9	52.0	78.1	89.8	83.3	102.4	-11.9	21.7	-6.3	-6.9	-10.8	-13.6	-7.4
定常騒音	空調機室外機 16	1.5	40.8	実測値	22時～翌6時	167.1	35.2	38.3	63.3	78.6	82.0	111.8	-21.3	9.9	-13.8	-14.7	-18.3	-22.2	-17.6
定常騒音	空調機室外機 17	1.5	41.7	実測値	22時～翌6時	168.5	36.5	37.0	61.8	77.6	82.0	112.8	-20.2	10.5	-12.7	-13.6	-17.3	-21.3	-16.6
定常騒音	空調機室外機 18	1.5	51.7	実測値	22時～翌6時	169.9	37.8	35.7	60.3	76.5	82.0	113.8	-10.0	20.2	-2.5	-3.5	-7.1	-11.3	-6.5
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	50.4	実測値	22時～翌6時	171.3	39.1	34.5	58.8	75.5	82.1	114.9	-11.2	18.6	-3.6	-4.6	-8.2	-12.6	-7.8
定常騒音	空調機室外機 20	1.5	49.8	実測値	22時～翌6時	172.8	40.4	33.2	57.4	74.5	82.2	115.9	-11.6	17.7	-4.0	-5.0	-8.7	-13.2	-8.4
定常騒音	空調機室外機 21	1.5	51.2	実測値	22時～翌6時	174.2	41.8	32.0	55.9	73.5	82.3	116.9	-10.1	18.8	-2.4	-3.4	-7.1	-11.8	-6.9
定常騒音	空調機室外機 22	1.5	50.7	実測値	22時～翌6時	175.6	43.1	30.7	54.4	72.6	82.5	118.0	-10.5	18.0	-2.6	-3.8	-7.5	-12.3	-7.4
定常騒音	空調機室外機 23	1.5	51.0	実測値	22時～翌6時	177.0	44.4	29.5	52.9	71.6	82.6	119.1	-10.1	18.0	-2.1	-3.3	-7.0	-12.1	-7.1
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	51.5	実測値	22時～翌6時	178.4	45.8	28.4	51.5	70.7	82.8	120.1	-9.5	18.3	-1.4	-2.6	-6.3	-11.6	-6.6
定常騒音	空調機室外機 25	1.5	41.2	実測値	22時～翌6時	179.8	47.2	27.2	50.0	69.8	83.1	121.2	-19.7	7.7	-11.4	-12.7	-16.5	-21.9	-16.9
定常騒音	空調機室外機 26	1.5	42.7	実測値	22時～翌6時	182.7	50.0	25.1	47.0	67.9	83.5	123.4	-18.0	8.7	-9.5	-10.8	-14.6	-20.4	-15.4
定常騒音	空調機室外機 33	0.6	54.0	メーカー値	22時～翌6時	87.7	107.0	146.3	161.3	134.0	75.7	3.2	-3.8	13.4	-6.9	-8.4	-10.7	16.4	43.9
定常騒音	空調機室外機 34	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	87.2	105.7	145.4	160.5	133.7	75.8	4.6	1.5	18.5	-1.6	-3.3	-5.7	21.4	45.8
定常騒音	空調機室外機 35	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	86.8	104.1	144.4	159.8	133.5	75.9	6.0	1.5	18.6	-1.5	-3.3	-5.6	21.4	43.4
定常騒音	空調機室外機 36	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	86.4	103.1	143.5	159.1	133.3	76.0	7.5	1.5	18.7	-1.5	-3.3	-5.6	21.4	41.5
定常騒音	排気口 01	3.0	54.7	実測値	22時～翌6時	208.8	116.4	86.1	71.2	13.9	51.5	125.9	-8.5	-5.9	-2.4	17.6	31.8	-0.3	-2.3
定常騒音	排気口 02	3.0	54.1	実測値	22時～翌6時	209.5	121.9	93.3	78.4	20.6	49.9	125.3	-9.1	-7.0	-3.7	16.2	27.8	1.4	-2.9
定常騒音	排気口 03	3.0	55.6	実測値	22時～翌6時	205.5	122.7	97.5	84.1	26.8	44.8	120.4	-7.4	-5.7	-2.6	1.1	6.4	22.6	14.0
定常騒音	排気口 04	3.0	57.4	実測値	22時～翌6時	199.8	119.3	97.0	85.5	29.7	39.1	114.7	-5.4	-3.8	-0.8	3.6	7.2	25.5	16.2
定常騒音	排気口 05	3.0	56.8	実測値	22時～翌6時	194.2	116.1	96.9	87.3	33.3	33.5	109.1	-5.7	-4.3	-1.4	2.7	5.2	26.3	16.0
定常騒音	排気口 06	3.0	56.1	実測値	22時～翌6時	188.6	113.1	97.1	89.4	37.1	27.8	103.4	-6.2	-4.9	-2.1	1.6	3.3	27.2	15.8
定常騒音	排気口 07	3.0	48.1	実測値	22時～翌6時	138.5	50.3	74.6	91.8	81.4	54.9	73.9	5.3	14.1	-6.5	-9.4	-12.0	-11.1	10.7
定常騒音	排気口 08	3.0	48.7	実測値	22時～翌6時	138.8	48.1	73.1	91.0	82.1	56.9	75.4	5.8	15.1	-5.7	-8.8	-11.4	-10.8	11.1
定常騒音	排気口 09	3.0	61.4	実測値	22時～翌6時	139.2	45.9	71.7	90.2	82.8	58.9	77.0	18.5	28.2	7.2	4.0	1.2	1.6	23.7
定常騒音	排気口 10	3.0	46.5	実測値	22時～翌6時	147.9	21.0	57.2	83.5	93.9	84.1	99.0	-20.7	20.1	-9.8	-10.5	-14.2	-16.5	-16.3
定常騒音	排気口 11	3.0	59.7	実測値	22時～翌6時	149.3	21.7	55.8	82.1	92.8	83.8	99.8	-5.8	33.0	3.6	2.8	-0.9	-3.3	-1.0
定常騒音	排気口 12	3.0	45.5	実測値	22時～翌6時	163.7	32.5	41.7	66.8	81.0	81.7	109.2	-14.0	15.3	-9.1	-9.7	-13.6	-17.3	-10.7
定常騒音	排気口 13	3.0	51.8	実測値	22時～翌6時	164.1	32.9	41.3	66.4	80.6	81.7	109.5	-7.6	21.5	-2.8	-3.3	-7.2	-11.0	-4.3
定常騒音	排気口 14	3.0	58.1	実測値	22時～翌6時	165.6	34.2	39.9	64.8	79.5	81.7	110.6	-0.8	27.7	4.0	3.4	-0.5	-4.4	2.3
定常騒音	排気口 15	3.0	58.0	実測値	22時～翌6時	168.7	37.1	37.0	61.5	77.1	81.6	112.8	-0.9	26.6	4.0	3.5	-0.5	-4.8	2.0
定常騒音	排気口 16	3.0	66.9	実測値	22時～翌6時	169.3	37.8	36.3	60.7	76.5	81.6	113.3	8.1	35.1	13.0	12.5	8.5	4.1	10.9
定常騒音	排気口 17	3.0																	

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (G1.5から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r							Ls						
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル【dB】						
						P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
定常騒音	排気口 32	3.0	49.0	メーカー値	22時～翌6時	83.7	93.3	136.8	154.3	132.5	78.3	18.9	-8.1	8.6	-11.0	-13.7	-16.4	-9.7	22.5
定常騒音	排気口 33	3.0	32.0	メーカー値	22時～翌6時	85.7	108.9	148.8	163.8	136.5	78.1	3.8	-24.2	-27.2	-28.1	-30.0	-32.6	-5.9	20.5
定常騒音	排気口 34	3.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	84.8	109.4	149.5	161.7	137.5	79.1	4.5	-23.6	-25.3	-27.6	-29.6	-32.2	-5.5	19.5
定常騒音	排気口 35	3.0	48.0	メーカー値	22時～翌6時	81.1	111.1	152.4	168.0	141.3	83.0	7.8	-7.8	-7.6	-12.2	-14.3	-16.9	9.6	30.1
定常騒音	排気口 36	3.0	54.0	メーカー値	22時～翌6時	78.9	112.3	154.3	170.1	143.7	85.4	10.1	-1.6	-1.1	-6.2	-8.4	-11.1	15.4	33.9
変動騒音	来客車両走行 001	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	127.6	91.0	111.8	121.2	89.2	32.4	43.4	14.5	34.8	15.1	14.7	13.1	43.6	41.4
変動騒音	来客車両走行 002	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	127.9	74.0	98.6	111.3	87.3	32.4	45.5	14.4	36.6	16.2	15.2	13.3	21.5	40.8
変動騒音	来客車両走行 003	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	127.8	58.3	87.4	103.9	87.3	40.4	51.6	14.4	38.7	17.2	15.5	13.3	18.3	39.7
変動騒音	来客車両走行 005	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	128.2	42.4	77.7	98.3	88.5	51.8	61.0	31.8	41.5	18.0	15.7	13.3	15.8	38.3
変動騒音	来客車両走行 006	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	130.6	26.6	70.4	95.1	92.5	65.3	72.9	31.7	45.5	17.0	15.8	13.1	13.7	36.7
変動騒音	来客車両走行 007	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	134.8	17.1	67.4	94.5	98.8	79.6	85.9	31.4	49.3	17.0	15.9	12.7	12.0	35.3
変動騒音	来客車両走行 008	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	120.2	17.1	67.4	94.5	103.6	88.3	86.6	32.4	49.3	17.0	15.9	12.5	11.1	35.2
変動騒音	来客車両走行 009	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	103.0	26.6	86.5	114.0	120.5	97.0	83.1	33.7	45.5	35.3	14.5	11.1	10.5	35.6
変動騒音	来客車両走行 010	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	86.9	43.4	105.7	133.5	138.1	108.5	83.0	35.2	41.2	33.5	13.3	9.9	9.9	35.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	72.5	61.6	124.8	152.8	156.0	121.8	84.1	36.8	38.2	32.1	12.2	8.8	9.2	12.7
変動騒音	来客車両走行 012	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	59.8	80.3	143.9	172.1	174.1	136.6	89.3	38.5	35.9	30.8	11.3	7.9	8.6	11.5
変動騒音	来客車両走行 013	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	52.9	101.1	164.9	193.2	194.2	154.0	99.1	39.5	33.9	29.7	10.4	6.9	7.9	10.8
変動騒音	来客車両走行 014	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.6	121.9	185.9	214.3	211.4	166.1	102.5	42.0	32.3	28.6	9.6	6.1	8.1	11.1
変動騒音	来客車両走行 015	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	26.5	124.6	187.6	214.9	209.2	160.9	93.8	45.5	32.1	28.5	9.5	6.2	9.1	12.2
変動騒音	来客車両走行 016	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	25.3	128.6	190.3	216.3	209.2	160.9	93.8	45.9	31.8	28.4	9.5	6.2	9.1	12.2
変動騒音	来客車両走行 017	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	26.5	124.9	186.5	212.4	205.3	157.3	90.7	45.5	32.1	28.6	9.7	6.3	9.2	12.4
変動騒音	来客車両走行 018	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	16.3	124.9	186.5	212.4	203.8	152.9	82.8	49.8	32.1	28.6	9.7	6.4	10.3	13.8
変動騒音	来客車両走行 019	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	16.3	118.3	177.2	201.2	190.0	139.5	71.1	49.8	32.5	14.0	10.1	7.0	10.7	14.6
変動騒音	来客車両走行 020	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	28.0	106.5	164.1	187.7	176.1	126.3	60.4	45.1	33.5	14.3	10.7	7.6	11.2	15.4
変動騒音	来客車両走行 021	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.6	106.5	164.1	187.7	175.5	122.1	50.9	18.4	33.5	14.3	10.7	7.6	13.1	17.6
変動騒音	来客車両走行 022	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.9	115.8	170.3	191.9	175.5	119.7	44.6	18.3	32.7	13.8	10.6	7.6	16.8	21.0
変動騒音	来客車両走行 023	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	45.1	125.6	176.2	195.5	174.0	117.2	42.2	17.7	32.0	13.1	10.6	7.7	16.8	21.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	47.3	125.6	176.2	195.5	174.0	116.9	41.2	17.9	32.0	13.1	10.6	7.7	32.6	41.7
変動騒音	来客車両走行 025	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	109.4	91.0	113.0	122.8	91.2	34.4	25.6	15.4	34.8	15.1	14.7	13.1	21.3	45.8
変動騒音	来客車両走行 026	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	91.3	93.4	125.0	137.8	109.4	52.5	10.7	16.4	34.6	14.7	13.6	11.6	19.1	53.5
変動騒音	来客車両走行 027	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	108.3	74.0	98.6	111.3	87.3	40.4	36.1	15.4	36.6	16.2	15.2	13.3	18.3	42.8
変動騒音	来客車両走行 028	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	88.8	76.8	112.5	128.3	106.9	56.9	26.6	16.6	36.3	15.7	14.0	11.7	16.5	45.5
変動騒音	来客車両走行 029	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	69.6	84.1	127.8	146.0	126.4	74.8	26.1	17.6	35.5	15.1	12.9	10.3	15.2	45.7
変動騒音	来客車両走行 030	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	50.4	94.8	144.0	163.8	145.7	93.1	29.5	18.5	34.5	14.6	11.9	9.2	14.2	20.6
変動騒音	来客車両走行 031	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.9	107.9	160.8	181.9	164.9	111.8	42.1	18.3	33.3	14.0	11.1	8.1	13.4	18.6
変動騒音	来客車両走行 032	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	108.8	58.3	87.4	103.9	88.5	51.8	48.6	33.3	38.7	17.2	15.5	13.3	15.8	40.3
変動騒音	来客車両走行 033	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	89.4	61.8	102.9	121.9	107.8	65.5	42.1	35.0	38.2	16.5	14.2	11.7	14.5	41.5
変動騒音	来客車両走行 034	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	70.3	70.7	119.5	140.4	127.2	81.5	41.7	37.1	37.0	15.8	13.1	10.3	13.4	41.6
変動騒音	来客車両走行 035	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	51.4	83.1	136.6	158.8	146.4	98.6	41.0	39.8	35.6	15.2	12.1	9.1	12.4	17.3
変動騒音	来客車両走行 036	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	41.1	97.8	154.3	177.4	165.6	116.4	53.3	41.7	34.2	14.6	11.2	8.1	11.6	16.2
変動騒音	来客車両走行 037	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	111.6	42.4	77.7	98.3	92.5	65.3	62.9	33.1	41.5	18.0	15.7	13.1	13.7	38.0
変動騒音	来客車両走行 038	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	92.7	47.0	94.7	117.2	111.1	76.6	57.9	34.7	40.6	17.1	14.4	11.5	12.8	38.7
変動騒音	来客車両走行 039	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	74.5	58.2	112.6	136.3	130.0	90.7	57.7	36.6	38.7	16.4	13.2	10.2	11.9	38.8
変動騒音	来客車両走行 040	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	57.0	72.8	130.6	155.2	148.8	106.3	59.3	38.9	36.8	15.7	12.2	9.1	11.0	14.8
変動騒音	来客車両走行 041	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	41.1	89.2	149.0	174.2	167.7	123.0	66.5	41.7	35.0	10.2	11.3	8.0	10.3	14.1
変動騒音	来客車両走行 042	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	29.5	106.5	167.5	193.2	186.6	140.2	77.8	44.6	33.5	9.7	10.4	7.1	9.6	13.2
変動騒音	来客車両走行 043	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	27.9	124.3	186.1	212.2	205.3	157.3	90.7	45.1	32.1	28.6	9.7	6.3	9.2	12.4
変動騒音	来客車両走行 044	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	116.4	26.5	70.4	95.1	98.8	79.6	77.6	32.7	45.5	17.0	15.8	12.7	12.0	36.2
変動騒音	来客車両走行 045	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	98.5	33.5	88.8	114.6	116.5	89.0	73.7	34.1	43.5	14.3	14.5	11.3	11.3	36.7
変動騒音	来客車両走行 046	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	81.6	48.0	107.6	134.0	134.6	101.4	73.5	35.8	40.4	13.4	13.3	10.0	10.6	36.7
変動騒音	来客車両走行 047	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	66.0	64.9	126.4	153.2	152.8	115.6	74.8	37.6	37.8	32.0	12.2	8.9	9.8	13.4
変動騒音	来客車両走行 048	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	50.1	82.8	145.3	172.4	171.3	131.1	80.6	40.0	35.6	30.8	11.3	7.9	9.	

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (GL から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r							L _{eq}						
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル【dB】						
					P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
					2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1	2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1
変動騒音 大型車両走行 05(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 2 台	62.0	75.1	138.7	167.0	169.8	133.6	89.0	28.6	26.9	21.6	1.9	-1.5	-0.9	1.9
変動騒音 大型車両走行 06(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 2 台	77.1	51.4	114.5	142.6	147.1	115.6	84.5	26.7	30.2	23.2	3.2	-0.2	-0.1	7.4
変動騒音 大型車両走行 07(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 2 台	96.1	29.1	90.3	118.2	124.9	100.5	84.4	24.7	35.1	25.3	4.6	1.2	0.7	25.9
変動騒音 大型車両走行 08(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 2 台	117.1	15.6	66.4	93.7	103.8	89.5	87.0	23.0	40.5	28.0	6.3	2.9	1.4	25.6
変動騒音 大型車両走行 09(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 2 台	139.3	12.1	65.7	93.7	103.8	89.5	95.8	21.5	42.8	28.1	6.3	2.9	1.4	24.8
変動騒音 大型車両走行 10(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 2 台	140.7	2.2	64.6	93.8	105.8	92.8	98.9	21.4	57.7	28.2	6.3	2.8	1.0	24.5
変動騒音 大型車両走行 11(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 2 台	140.7	12.1	43.3	70.9	88.1	88.0	98.9	21.4	42.8	10.5	8.2	4.7	1.4	24.5
変動騒音 大型車両走行 14(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 1 台	41.1	115.9	170.0	191.4	174.5	118.3	42.7	8.8	23.1	4.1	1.1	-1.9	22.9	31.8
変動騒音 大型車両走行 20(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 1 台	41.1	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	31.0	8.8	24.5	4.8	2.1	-0.7	4.6	10.9
変動騒音 大型車両走行 21(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 1 台	64.8	87.0	131.4	149.6	129.8	77.5	24.6	8.3	25.6	5.3	3.1	0.5	5.6	36.6
変動騒音 大型車両走行 22(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 1 台	85.5	78.7	115.0	130.9	109.0	58.2	24.7	7.2	26.5	5.9	4.2	1.9	7.0	36.5
変動騒音 大型車両走行 23(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 1 台	106.3	75.4	100.2	112.9	88.3	40.3	33.6	6.0	26.8	6.5	5.5	3.7	8.8	33.9
変動騒音 大型車両走行 24(中型)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値 1 台	127.0	75.4	100.2	112.9	88.3	32.1	43.6	4.9	26.8	6.5	5.5	3.7	34.3	31.6
変動騒音 大型車両走行 01(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	26.8	129.5	191.5	217.6	210.9	162.9	96.0	38.8	25.2	21.8	2.9	-0.5	2.3	5.4
変動騒音 大型車両走行 02(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	27.5	125.7	188.9	216.3	210.9	162.9	96.0	38.6	25.4	21.9	2.9	-0.5	2.3	5.4
変動騒音 大型車両走行 03(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	40.8	123.3	187.3	215.8	213.3	168.1	104.6	35.2	25.6	21.9	2.9	-0.6	1.4	4.3
変動騒音 大型車両走行 04(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	54.2	99.1	163.0	191.4	193.0	153.3	99.4	32.7	27.5	23.2	3.9	0.4	1.3	4.2
変動騒音 大型車両走行 05(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	62.0	75.1	138.7	167.0	169.8	133.6	89.0	31.6	29.9	24.6	4.9	1.5	2.1	4.9
変動騒音 大型車両走行 06(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	77.1	51.4	114.5	142.6	147.1	115.6	84.5	29.7	33.2	26.2	6.2	2.8	2.9	10.4
変動騒音 大型車両走行 07(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	96.1	29.1	90.3	118.2	124.9	100.5	84.4	27.7	38.1	28.3	7.6	4.2	3.7	28.9
変動騒音 大型車両走行 08(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	117.1	15.6	66.4	93.7	103.8	89.5	87.0	26.0	43.5	31.0	9.3	5.9	4.4	28.6
変動騒音 大型車両走行 09(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	139.3	12.1	65.7	93.7	103.8	89.5	95.8	24.5	45.8	31.1	9.3	5.9	4.4	27.8
変動騒音 大型車両走行 10(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	140.7	2.2	64.6	93.8	105.8	92.8	98.9	24.4	60.7	31.2	9.3	5.8	4.0	27.5
変動騒音 大型車両走行 11(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	140.7	12.1	43.3	70.9	88.1	88.0	98.9	24.4	45.8	13.5	11.2	7.7	4.4	27.5
変動騒音 大型車両走行 12(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	161.9	25.8	24.1	50.2	74.5	87.7	111.3	23.2	39.2	16.4	13.3	9.6	4.4	6.9
変動騒音 大型車両走行 13(大型)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値 2 台	181.4	45.1	12.0	29.6	64.8	88.7	125.1	5.2	34.3	20.4	15.9	11.8	4.3	8.5
変動騒音 台車平坦走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	201.2	65.3	12.0	29.6	64.8	94.0	140.5	11.8	40.7	26.3	21.8	17.6	9.9	14.1
変動騒音 台車平坦走行 02(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	161.9	25.8	43.3	70.9	88.1	88.0	111.3	32.8	48.8	19.4	17.0	13.6	10.3	12.8
変動騒音 台車平坦走行 04(中大型 2t)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	64.8	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	31.0	17.1	37.1	13.5	10.8	8.2	13.5	19.7
衝撃騒音 荷おろし音 01(大型)	1.5	76.7	実測値	最大値 1 回	201.1	65.3	11.9	29.5	64.7	94.0	140.5	16.5	40.4	29.8	25.8	21.2	12.7	18.1
衝撃騒音 荷おろし音 02(中型)	1.5	76.7	実測値	最大値 1 回	161.8	25.8	43.3	70.9	88.1	88.0	111.3	32.5	48.5	22.7	20.4	16.6	13.1	17.5
衝撃騒音 荷おろし音 04(中大型 2t)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	64.8	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	30.9	29.8	45.6	25.7	22.6	19.8	25.3	31.7
衝撃騒音 台車段差越え 04(中大型 2t)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	64.8	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	31.0	27.1	50.0	23.5	20.8	18.2	23.4	29.7
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値				各予測地点における 区域の区分と基準値														
P1 地点(高さ 2.3m): 49.8dB				無指定地域	第三種区域							基準値: 50dB						
P2 地点(高さ 0.0m): 60.7dB				無指定地域	第三種区域							基準値: 50dB						
P3 地点(高さ 1.5m): 40.9dB				無指定地域	第三種区域							基準値: 50dB						
P4 地点(高さ 2.0m): 35.5dB				無指定地域	第三種区域							基準値: 50dB						
P5 地点(高さ 1.5m): 34.7dB				無指定地域	第三種区域							基準値: 50dB						
P6 地点(高さ 1.5m): 43.6dB				無指定地域	第三種区域							基準値: 50dB						
P7 地点(高さ 1.1m): 53.5dB				無指定地域	第三種区域							基準値: 50dB						

〔規制値を越す場合の対策(または対策不要の理由)〕

予測地点P1・P3・P4・P5・P6において、夜間の騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。
 予測地点P2・P7において、夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値は車両走行音が規制基準を上回ります。
 特定工場等において発生する騒音規制に関する基準に基づき、「騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合」に該当することから、騒音規制法における騒音評価量90%レンジの上端値で評価を行いました。

騒音発生源	長さ (m)	時速(秒速)	1台あたりの 走行時間(秒) (長さm÷秒速)	騒音発生回數	L _s		-	
					各予測地点における 騒音レベル【dB】		超過時間【秒】	
					P2 0.0	P7 1.1	P2 0.0	P7 1.1
変動騒音	来客車両走行026	18.508	20km/h(=5.5556m/s)	3.3314	最大値1356台	53.5	-	4517.4
変動騒音	来客車両走行049	16.952	20km/h(=5.5556m/s)	3.0514	最大値1356台	53.5	-	4137.7
変動騒音	大型車両走行10(中型)夜	9.910	5km/h(=1.3889m/s)	7.135	最大値2台	57.7	-	14.3
変動騒音	大型車両走行10(大型)夜	9.910	5km/h(=1.3889m/s)	7.135	最大値2台	60.7	-	14.3
超過発生時間合計【秒】							28.6	8655.1
【分】換算							0.5	144.3
夜間時間帯に対する発生時間率【%】							0.1	30.1

予測地点P2では、夜間の時間帯(480分)に対して約0.5分間(発生時間率0.1%)が基準値を上回ることになりますが、5%以内であるため規制基準は満足すると評価されます。

予測地点P7では、夜間の時間帯(480分)に対して約144.3分間(発生時間率30.1%)が基準値を上回り5%以上となりますが、予測地点P7の周辺に住居等は立地しておりません。

従って、周辺環境への騒音の影響は軽微であると考えます。

また、開店後に店舗から発生する騒音によって、ご意見等を頂戴した場合は発生源対策を確認の上、誠意を持って必要な対策を講じます。

5 騒音の予測と騒音対策

(1) 荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要

項 目	具体的な騒音対策の内容
荷さばき施設の配置等	別添 図面3—2 建物配置図及び1階平面図(変更後)参照
荷さばき施設の騒音対策	・ 荷さばき施設は、住居等が面していない場所に配置するとともに、十分な作業スペースを確保し、計画的な搬出入を行うことで、作業時間の短縮に努める。
荷さばき作業の騒音対策	・ 荷さばき車両のアイドリングを禁止するなど、作業員に対して騒音防止の意識を徹底する(但し、エンジンを停止することができない保冷車のアイドリングは除く)。

(2) BGM等の営業宣伝活動の予定

BGM等の使用
無



使用時間帯	拡声器の数	拡声器の容量	拡声器の配置	具体的な騒音対策の内容
—	—	—	—	—

(3) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

項 目	設置の有無	規模・能力	騒音レベル【dB】	騒 音 対 策 等
冷却塔	無		—	・ 低騒音型の導入 ・ 定期的に保守点検を実施し、故障などによる異音の発生を防止する。
室外機	有		40.8～66.0	
送風機	無		—	
給排気口	有		26.0～67.2	
その他 (キュービクル)	有	—	48.0～49.2	

(4) 駐車場の施設構造と騒音対策の概要

変更なし

(5) 廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要

変更なし

6 その他(特記事項)

特になし

(運用要項様式第5号)

[廃 棄 物 に 係 る 事 項 等]

1 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
[規則 § 4 I ⑫]

(1) 廃棄物等の排出量等の予測

<トライアル棟>

(端数処理:四捨五入)

廃棄物種別	店舗面積:S		指針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位×S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/m ³)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	4.262千m ²	0.208	0.886	1日	0.10	8.86m ³
金属製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	4.262千m ²	0.007	0.030	1日	0.10	0.30m ³
ガラス製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	4.262千m ²	0.006	0.026	1日	0.10	0.26m ³
プラスチック製 廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	4.262千m ²	0.020	0.085	1日	0.01	8.50m ³
生ゴミ等	6,000m ² 以下の部分	4.262千m ²	0.169	0.720	1日	0.55	1.31m ³
その他の可燃性 廃棄物等		4.262千m ²	0.054	0.230	1日	0.38	0.61m ³
合 計							19.84m ³

<セリア棟>

(端数処理:四捨五入)

廃棄物種別	店舗面積:S		指針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位×S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/m ³)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	0.685千m ²	0.208	0.142	1日	0.10	1.42m ³
金属製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	0.685千m ²	0.007	0.005	1日	0.10	0.05m ³
ガラス製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	0.685千m ²	0.006	0.004	1日	0.10	0.04m ³
プラスチック製 廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	0.685千m ²	0.020	0.014	1日	0.01	1.40m ³
生ゴミ等	6,000m ² 以下の部分	0.685千m ²	0.169	0.116	1日	0.55	0.21m ³
その他の可燃性 廃棄物等		0.685千m ²	0.054	0.037	1日	0.38	0.10m ³
合 計							3.22m ³

<ワークマン棟>
四捨五入)

(端数処理:

廃棄物種別	店舗面積:S		指針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位×S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/m³)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000㎡以下の部分	0.409千㎡	0.208	0.085	1日	0.10	0.85m³
金属製廃棄物等	6,000㎡以下の部分	0.409千㎡	0.007	0.003	1日	0.10	0.03m³
ガラス製廃棄物等	6,000㎡以下の部分	0.409千㎡	0.006	0.002	1日	0.10	0.02m³
プラスチック製 廃棄物等	6,000㎡以下の部分	0.409千㎡	0.020	0.008	1日	0.01	0.80m³
生ゴミ等	6,000㎡以下の部分	0.409千㎡	0.169	0.069	1日	0.55	0.13m³
その他の可燃性 廃棄物等		0.409千㎡	0.054	0.022	1日	0.38	0.06m³
						合 計	1.89m³

(2) 小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況

廃棄物保管施設の状況	小売店舗と共用 ・ 小売店舗と別途確保
------------	---------------------

2 保管場所の位置・構造等

廃棄物 種別	分別する 種類	施設 面積	施設 容量	管理上の対策			図面No.
				悪臭発散 防止対策	汚水流出 防止対策	その他	
紙製廃棄物	ダンボール	22.05㎡	33.07m³	気密性が確保された構造としている。	特になし	特になし	図面3 参照
金属製廃棄物	スチール缶 アルミ缶						
ガラス製廃棄物	その他の廃 棄物						
プラスチック製廃棄物	ペットボトル トレイ						
生ごみ等	生ごみ等	17.77㎡	26.65m³	ポリ袋に入れ、密閉して保管する。			
その他の可燃性廃棄物	紙屑等						
その他	—	—	—				
計		39.82㎡	59.72m³				

3 廃棄物減量化及びリサイクルについての計画 変更なし

[街並みづくり等への配慮等]

1 街並みづくり等への配慮に関する事項

- (1) 景観法に基づく景観計画若しくは景観地区、地区計画若しくは風致地区が定められている地区又は建築協定若しくは景観協定が締結されている地区

該当の有無	山鹿市景観計画地域
有	

(2) 景観への配慮

周辺地域の景観に配慮して、建物の色彩やデザインの調和を図る。

(3) まちづくりへの対応方針

(ア) 従業員の採用にあたっては地域から優先的に雇用する。
 (イ) 定期的に店舗周辺の清掃活動に取組む。
 (ウ) 地域の祭りや各種行事について地域自治会から、申出があれば協力を検討する。
 (エ) 万一、閉鎖を余儀なくされた場合においては、「早期の情報提供」、「従業員雇用の確保」、「取引先企業への対応」、「店舗閉鎖に伴う環境悪化の防止」等適切に対応する。

(4) 敷地内の緑化計画

敷地面積	緑化面積	緑化の方法
21,953㎡	667㎡	建物敷地南側周辺部に緑化

(5) 屋外照明・広告塔照明等の計画と光害対策 【現時点の計画の範囲で記載】

	屋外照明	広告塔照明
照明灯の配置	<別添配置図上に記載>	<別添配置図上に記載>
照明灯の方向	駐車場方向下向きに照射	広告塔方向下向きに照射
照明の強さ	必要最小限	
点灯時間	日没～夜明けまで	
光害対策	・ 周辺近隣に対して光害を発生させないよう照明の配置、方向、光源の種類には十分に配慮する。	

(6) 防災への協力

防災協定等	締結協定の内容	
締結依頼	無	・ 地方公共団体から格段の要請はないが、災害時の避難場所として駐車場等敷地の一部の使用、若しくは、店舗で扱っている物資の緊急時における提供について要請があれば協議検討のうえ協力する。
締結済	無	

(7) 防犯対策への協力

駐車場の照明の設置	・ 駐車場内には、適切に照明設備を配置することで死角を排除し、青少年のたまり場とならないよう配慮する。
警備員の巡回等	・ 従業員による定期的な店内巡回や声かけを行うことで、防犯に努める。
閉店後及び休業日における店舗施設内の措置等	・ 特になし。
周辺地域での防犯や青少年の非行防止のための対策	・ 従業員による店内及び駐車場内の巡回や声かけ等により、事前に犯罪を抑制するとともに、少年非行防止の観点から見通しを確保した商品陳列、防犯カメラの設置など万引き防止等の防犯対策を講じる。
その他防犯対策	・ 防犯責任者を設置するとともに、警察署との連携が図れるよう緊急時の防犯体制を整備する。

2 その他（特記事項）

特になし

履歴事項全部証明書

群馬県伊勢崎市柴町1732番地

株式会社ワークマン

会社法人等番号	0700-01-013828	
商号	株式会社蘭豆	
	株式会社ワークマン	平成 6年 4月 1日変更
本店	群馬県伊勢崎市下道寺町510番地	
	群馬県伊勢崎市柴町1732番地	平成 2年11月26日移転
電子提供措置に関する規定	当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。	令和 4年 9月 1日設定 令和 4年 9月 1日登記
公告をする方法	日本経済新聞に掲載する。	
	電子公告とする。 https://www.workman.co.jp ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。	令和 8年 6月25日変更 令和 8年 7月 2日登記
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項	http://www.workman.co.jp	
	https://www.workman.co.jp	令和 7年 6月26日変更 令和 7年 7月 9日登記
会社成立の年月日	昭和54年11月30日	
目的	1. 食料品、清涼飲料水、衣料品、寝具類、装身具、かばん、袋物類、はき物、雨具類、日用雑貨品、家庭用電気製品、レコード・テープ紙類、文房具類、事務用機械器具、煙草、喫煙具、スコップ・ロープ・ハンマー等作業工具類、スポーツ用品、釣り・キャンプ・登山用品の販売、卸売、輸出入、賃貸 2. 時計、眼鏡の販売ならびに修理	

	3. 自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車およびこれらの部品・付属品の販売業ならびに整備業 4. 郵便切手、葉書、収入印紙、宝くじ、入場券、乗車船券、テレホンカードの販売 5. 前各号物品のフランチャイズチェーンシステムによる販売事業およびフランチャイズ加盟店の募集ならびに加盟店に対する経営の診断、援助指導 6. フランチャイズチェーンシステムに関する研究、研修、広告宣伝ならびに印刷物の発行 7. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法にもとづく保険代理業および生命保険の募集に関する業務 8. 不動産の売買、賃貸、仲介、管理および鑑定 9. 建築資材、店舗・事務所用設備機器、什器、備品の販売および賃貸 10. 倉庫業、荷造梱包業 11. 貨物自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自動車運送取扱事業および旅行業法にもとづく旅行業 12. 土木建築工事、管工事、建物の内装工事・外装工事、造園工事の請負、設計、監理、施工および建物の維持管理業務 13. 冷暖房設備、空気調整設備、電気設備、給排水衛生設備、防犯・防災設備、昇降機設備、シャッター等施設工事の請負、設計、監理、施工および保守管理業務 14. ガソリンスタンドおよび駐車場の経営 15. 前各号に関連する企業に対する投資および経営指導 16. 前各号に付帯関連する一切の業務	
単元株式数	100株	
発行可能株式総数	1億9200万株	平成31年 4月 1日変更
		平成31年 4月 1日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 8184万6816株	平成31年 4月 1日変更
		平成31年 4月 1日登記
資本金の額	金16億2271万8300円	平成17年 6月30日変更
		平成17年 7月 7日登記
新株の引受権の付与に関する規定	当会社は、取締役又は従業員に商法第280条ノ19の新株の引受権を与えることができる	
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店 令和 3年11月22日変更 令和 3年11月22日登記	

群馬県伊勢崎市柴町1732番地
株式会社ワークマン

役員に関する事項	<u>取締役</u>	<u>土 屋 哲 雄</u>	令和 4年 6月29日重任
			令和 4年 7月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>土 屋 哲 雄</u>	令和 5年 6月29日重任
			令和 5年 7月 5日登記
	<u>取締役</u>	<u>土 屋 哲 雄</u>	令和 6年 6月26日重任
			令和 6年 7月 3日登記
	<u>取締役</u>	<u>土 屋 哲 雄</u>	令和 7年 6月26日重任
			令和 7年 7月 9日登記
	<u>取締役</u>	<u>土 屋 哲 雄</u>	令和 8年 6月25日重任
			令和 8年 7月 2日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 濱 英 之</u>	令和 4年 6月29日重任
			令和 4年 7月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 濱 英 之</u>	令和 5年 6月29日重任
			令和 5年 7月 5日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 濱 英 之</u>	令和 6年 6月26日重任
			令和 6年 7月 3日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 濱 英 之</u>	令和 7年 6月26日重任
			令和 7年 7月 9日登記
			令和 8年 6月25日退任
			令和 8年 7月 2日登記

群馬県伊勢崎市柴町1732番地
株式会社ワークマン

COPY	取締役	<u>飯塚 幸孝</u>	令和 4年 6月29日重任
			令和 4年 7月 6日登記
		<u>飯塚 幸孝</u>	令和 5年 6月29日重任
			令和 5年 7月 5日登記
		<u>飯塚 幸孝</u>	令和 6年 6月26日重任
			令和 6年 7月 3日登記
	取締役	<u>飯塚 幸孝</u>	令和 7年 6月26日重任
			令和 7年 7月 9日登記
	取締役	<u>飯塚 幸孝</u>	令和 8年 6月25日重任
			令和 8年 7月 2日登記
	取締役 (社外取締役)	<u>濱屋 理沙</u>	令和 5年 6月29日就任
			令和 5年 7月 5日登記
		<u>濱屋 理沙</u>	令和 6年 6月26日重任
			令和 6年 7月 3日登記
	取締役 (社外取締役)	<u>濱屋 理沙</u>	令和 7年 6月26日重任
			令和 7年 7月 9日登記
	取締役 (社外取締役)	<u>濱屋 理沙</u>	令和 8年 6月25日重任
			令和 8年 7月 2日登記
	取締役	<u>大内 康二</u>	令和 7年 6月26日就任
			令和 7年 7月 9日登記
		<u>大内 康二</u>	令和 8年 6月25日重任
			令和 8年 7月 2日登記
	取締役・監査等 委員	<u>長谷川 浩</u>	令和 3年 6月29日就任
			令和 3年 7月 7日登記
			令和 5年 6月29日退任
			令和 5年 7月 5日登記

群馬県伊勢崎市柴町1732番地
株式会社ワークマン

	取締役・監査等 委員	新井俊夫	令和3年6月29日就任
	(社外取締役)		令和3年7月7日登記
			令和5年6月29日退任
			令和5年7月5日登記
	取締役・監査等 委員	堀口均	令和3年6月29日就任
	(社外取締役)		令和3年7月7日登記
	取締役・監査等 委員	堀口均	令和5年6月29日重任
	(社外取締役)		令和5年7月5日登記
	取締役・監査等 委員	堀口均	令和7年6月26日重任
	(社外取締役)		令和7年7月9日登記
	取締役・監査等 委員	加藤昌宏	令和5年6月29日就任
			令和5年7月5日登記
	取締役・監査等 委員	加藤昌宏	令和7年6月26日重任
			令和7年7月9日登記
	取締役・監査等 委員	信澤山洋	令和5年6月29日就任
	(社外取締役)		令和5年7月5日登記
	取締役・監査等 委員	信澤山洋	令和7年6月26日重任
	(社外取締役)		令和7年7月9日登記

群馬県伊勢崎市柴町1732番地
株式会社ワークマン

群馬県伊勢崎市八寸町4773番地16 代表取締役 小 濱 英 之 群馬県伊勢崎市八寸町4773番地16 代表取締役 小 濱 英 之 群馬県伊勢崎市八寸町4773番地16 代表取締役 小 濱 英 之 群馬県伊勢崎市 代表取締役 小 濱 英 之	群馬県伊勢崎市八寸町4773番地16	令和 4年 6月29日重任
	代表取締役 小 濱 英 之	令和 4年 7月 6日登記
	群馬県伊勢崎市八寸町4773番地16	令和 5年 6月29日重任
	代表取締役 小 濱 英 之	令和 5年 7月 5日登記
	群馬県伊勢崎市八寸町4773番地16	令和 6年 6月26日重任
	代表取締役 小 濱 英 之	令和 6年 7月 3日登記
	群馬県伊勢崎市	令和 7年 6月26日重任
	代表取締役 小 濱 英 之	令和 7年 7月 9日登記
		令和 8年 3月31日辞任
		令和 8年 4月 1日登記
	埼玉県さいたま市大宮区	令和 8年 4月 1日就任
	代表取締役 大 内 康 二	令和 8年 4月 1日登記
	埼玉県さいたま市大宮区	令和 8年 6月25日重任
	代表取締役 大 内 康 二	令和 8年 7月 2日登記
	会計監査人 有限責任監査法人トーマツ	令和 4年 6月29日重任
		令和 4年 7月 6日登記
	会計監査人 有限責任監査法人トーマツ	令和 5年 6月29日重任
		令和 5年 7月 5日登記
	会計監査人 有限責任監査法人トーマツ	令和 6年 6月26日重任
		令和 6年 7月 3日登記
	会計監査人 有限責任監査法人トーマツ	令和 7年 6月26日重任
		令和 7年 7月 9日登記
	会計監査人 有限責任監査法人トーマツ	令和 8年 6月25日重任
		令和 8年 7月 2日登記

群馬県伊勢崎市柴町1732番地
株式会社ワークマン

非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 令和 3年 6月29日変更 令和 3年 7月 7日登記
支 店	1 東京都台東区上野七丁目8番20号
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 3日登記
監査等委員会設置会社に関する事項	監査等委員会設置会社 令和 3年 6月29日設定 令和 3年 7月 7日登記
重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項	重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある 令和 3年 6月29日設定 令和 3年 7月 7日登記
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社 平成18年 7月 5日登記
登記記録に関する事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成15年11月10日移記



これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

(前橋地方法務局管轄)

令和 8年 9月 1日


大阪法務局
登記官

内 川 直 樹



図面 1 広域見取図

SCALE=1:30,000

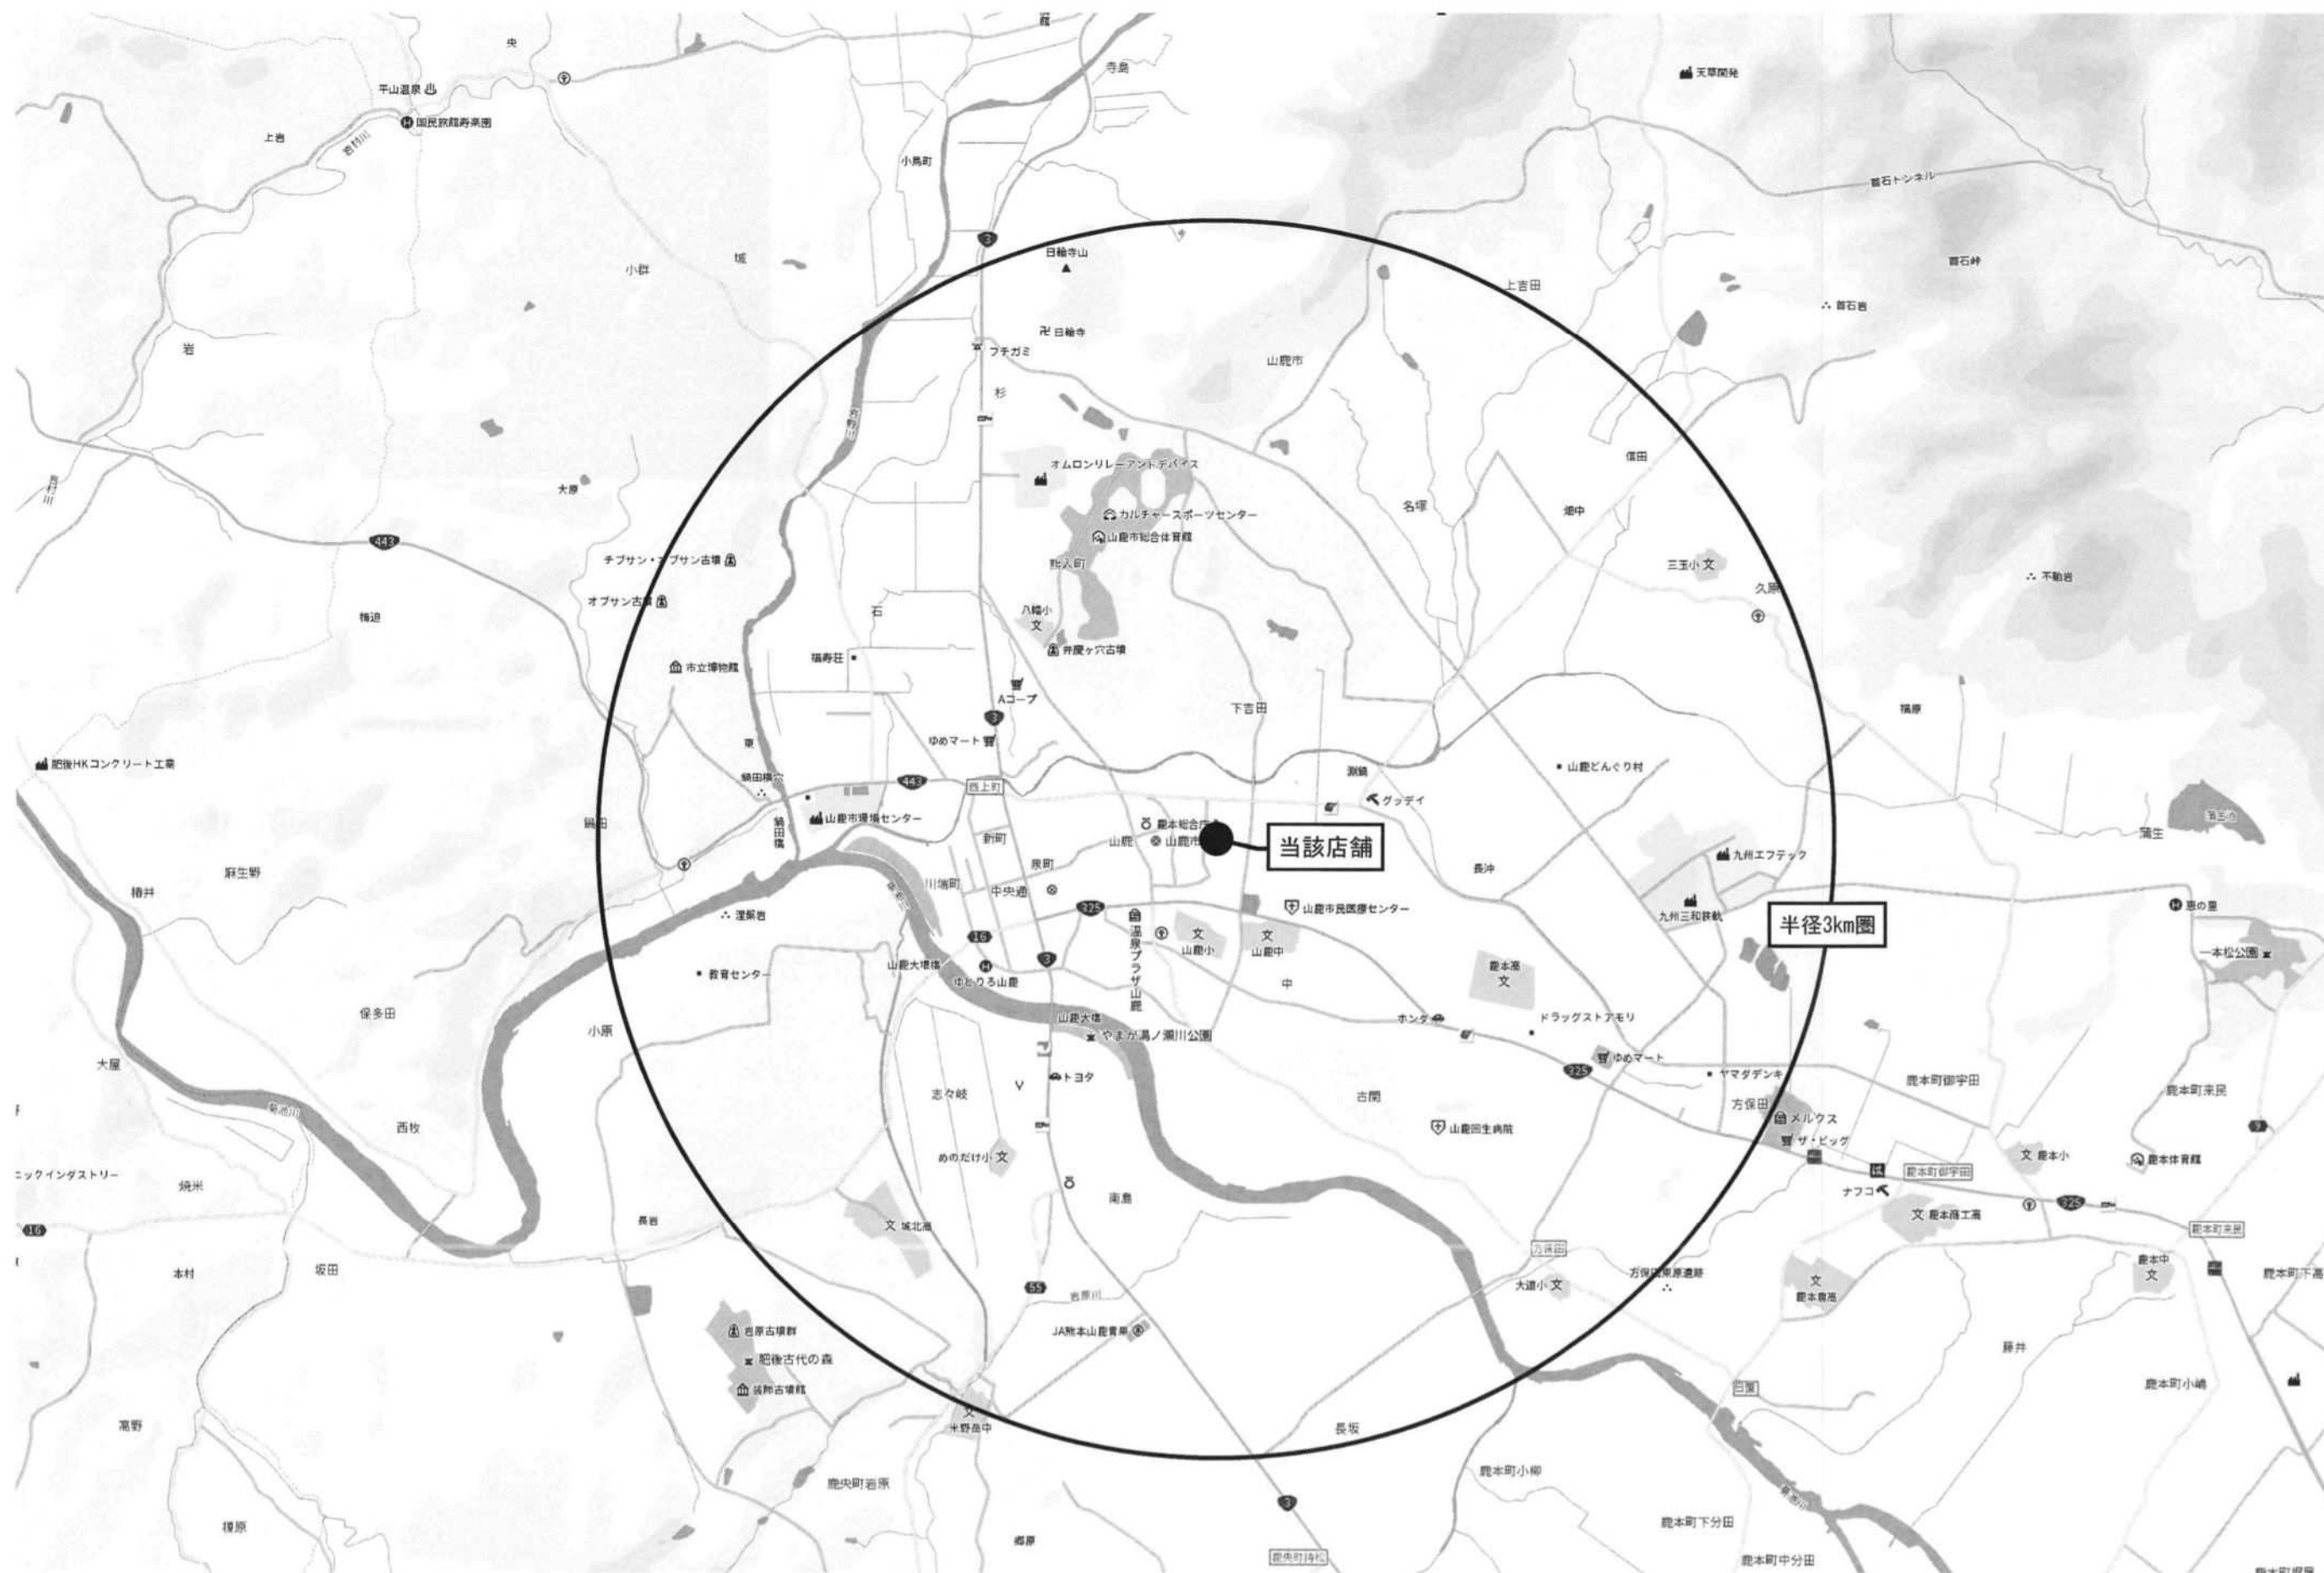


図面 2 周辺見取図


SCALE=1:2,000




凡例
----- 用途地域境界

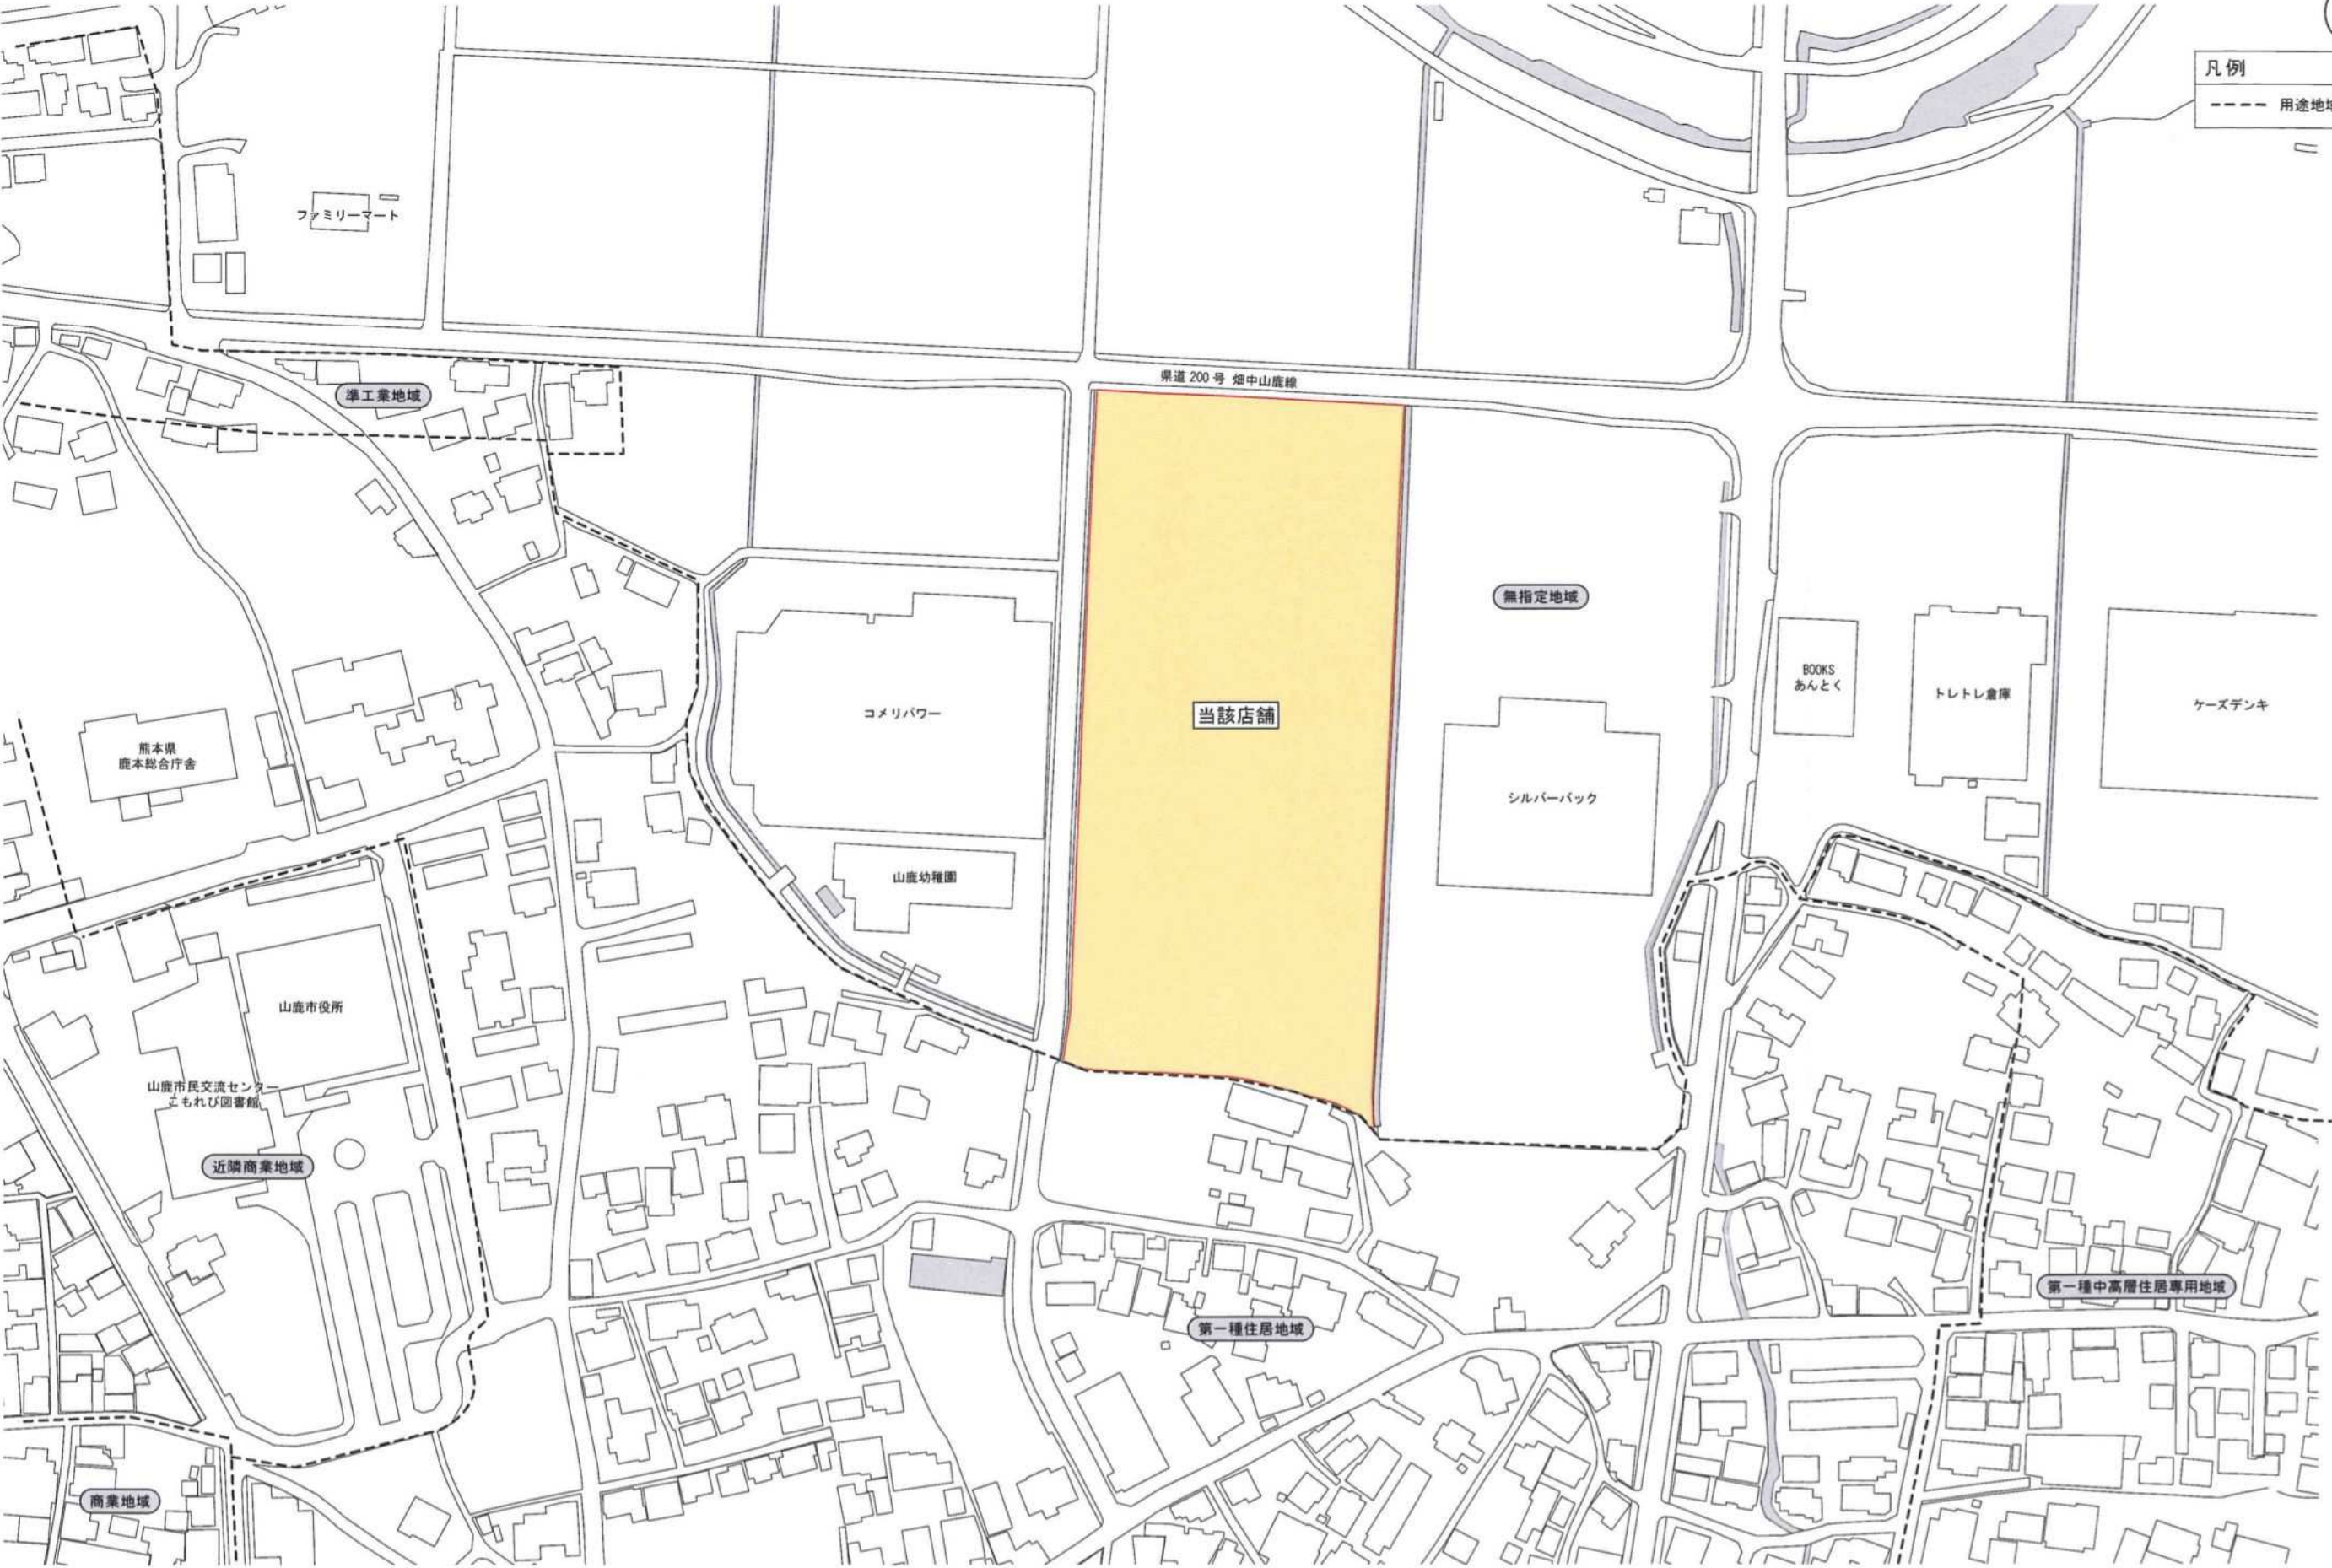

SCALE=1:800

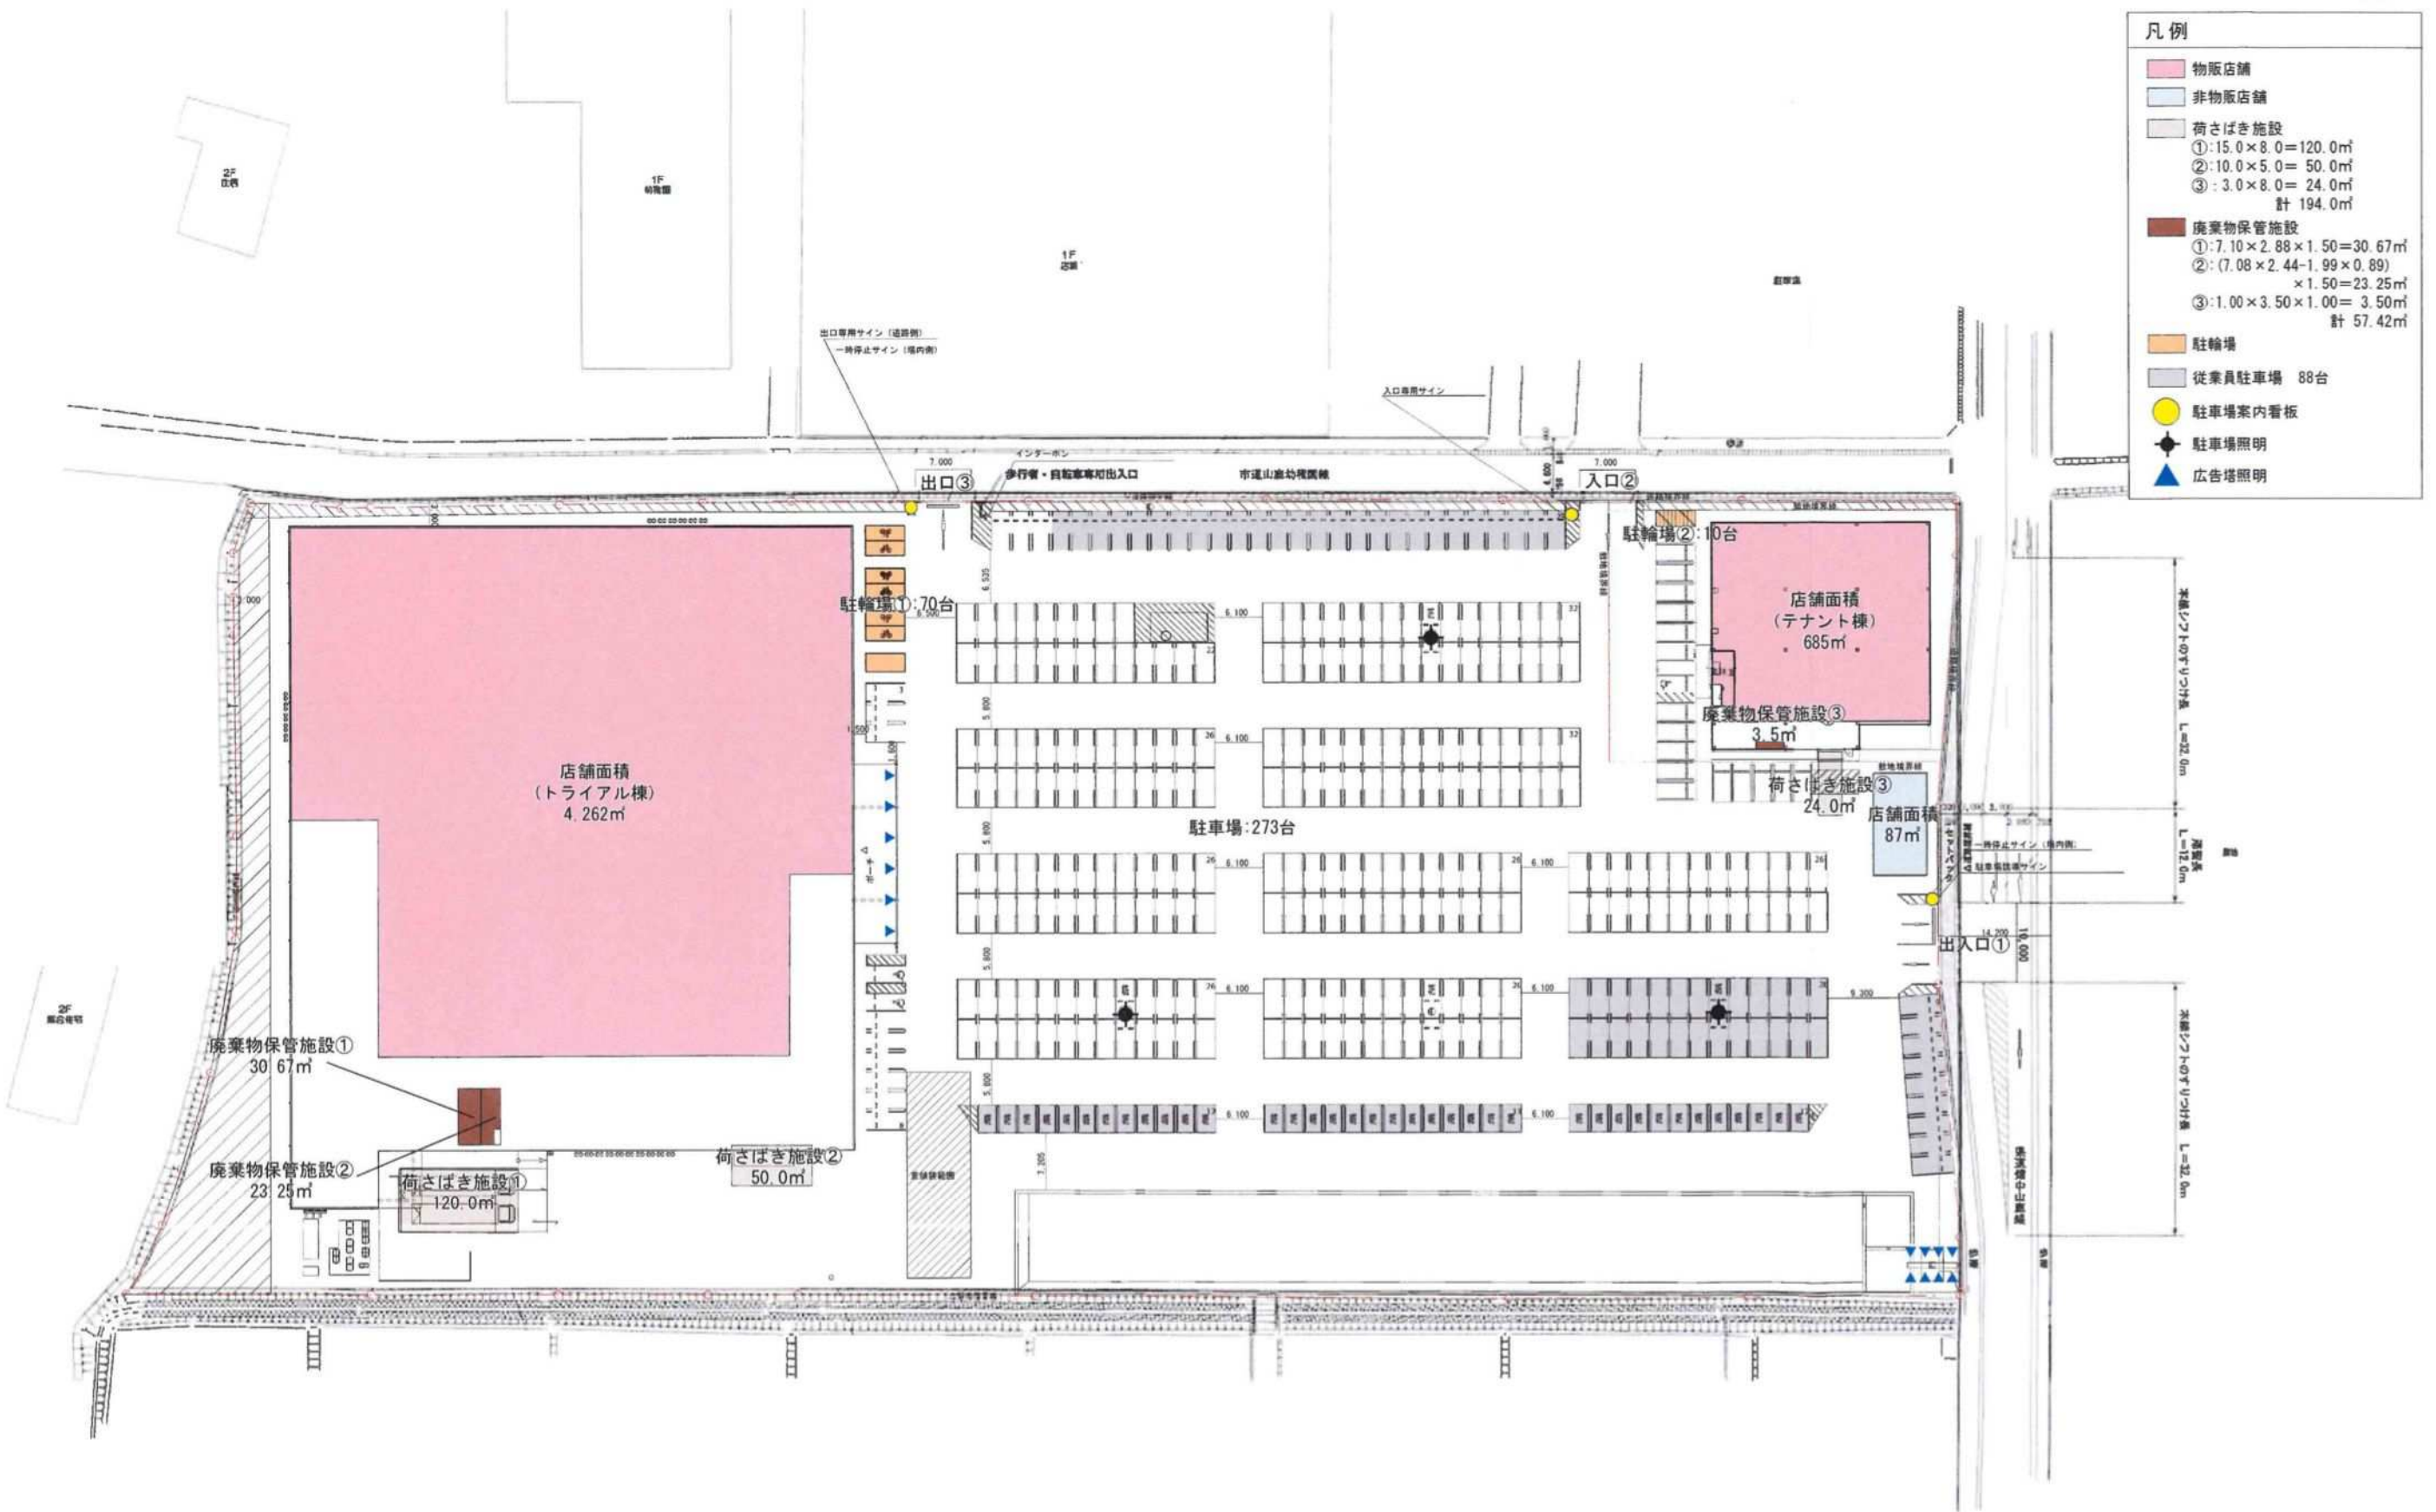

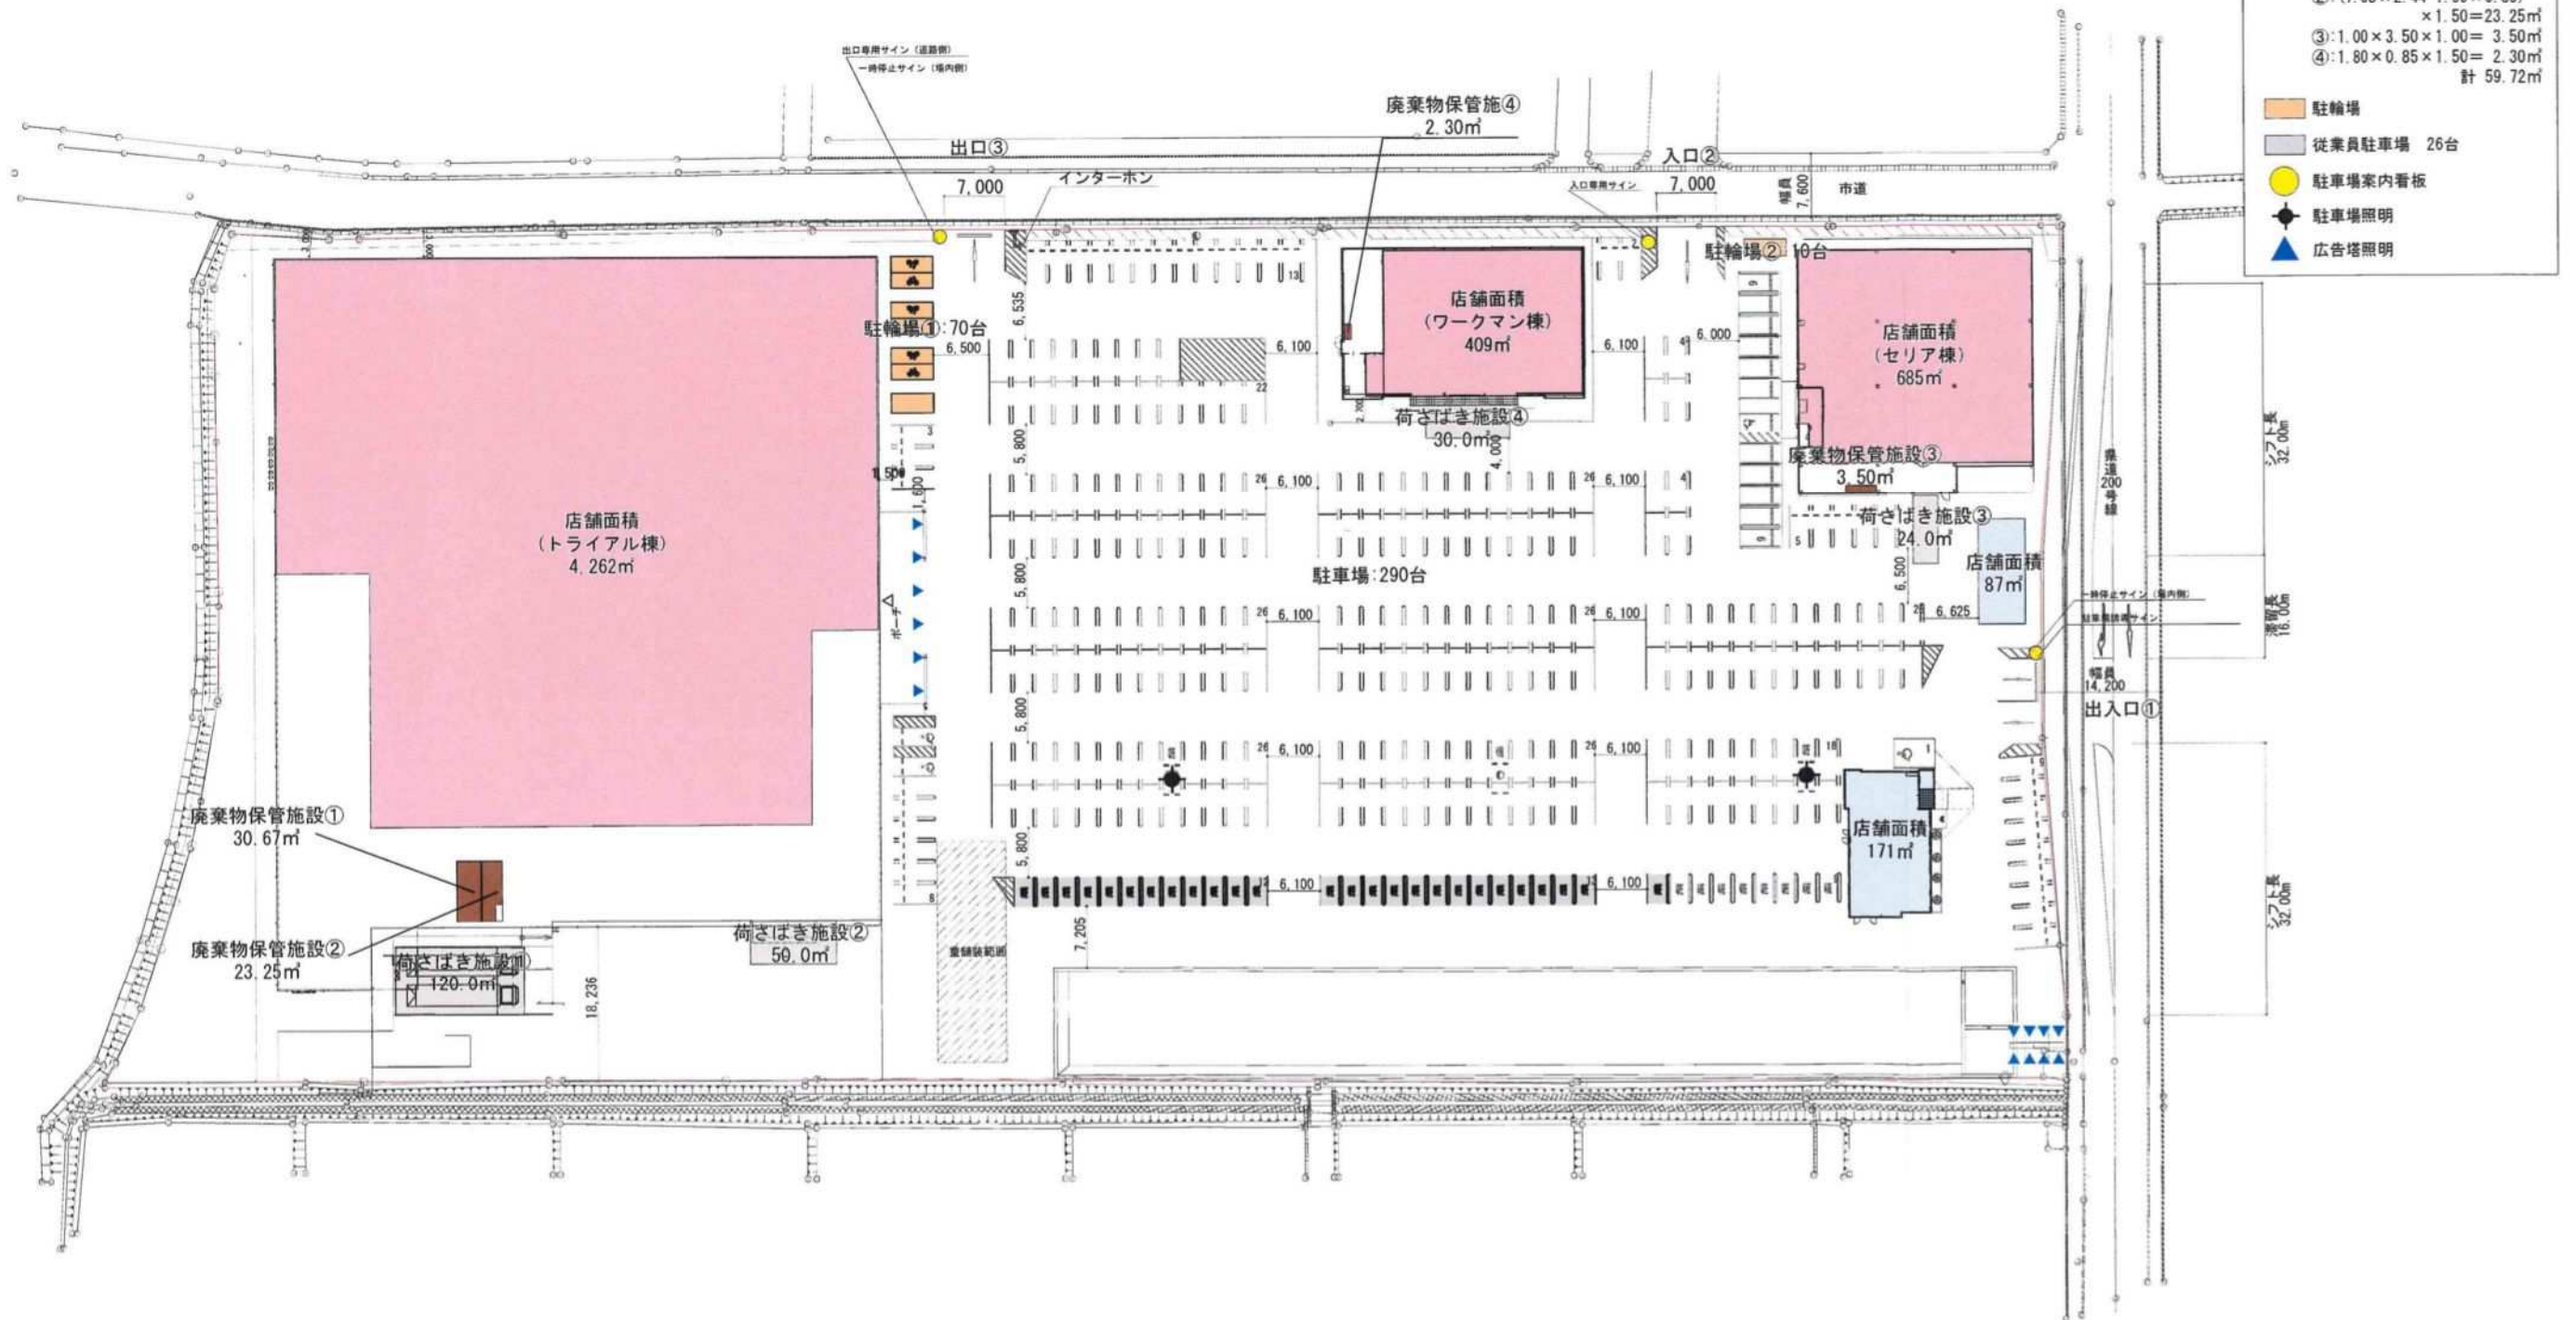

大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

スーパーセンタートライアル山鹿店

<添付資料：大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第十号>

目 次

1.騒音予測の概要	1
1.1 騒音に係る環境基準について	1
1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について	1
1.3 計算方法	2
1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法	2
1.3.2 伝搬経路計算方法	2
1.3.3 等価騒音レベル計算方法	4
1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法	5
2.予測の評価	5
2.1 騒音の総合的な予測・評価	5
2.2 発生する騒音ごとの予測・評価	5
3.予測地点の設定	6
3.1 騒音の総合的な予測地点	6
3.2 夜間に発生する騒音ごとの予測地点	7
4.騒音予測のまとめ	8
4.1 予測評価結果＜騒音の総合的な予測について＞	8
4.2 予測評価結果＜発生する騒音ごとの予測について＞	14
5.各騒音源のデータ	18
5.1 騒音データ	18
5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方	22

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

熊本県における環境基準を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

地域の類型	基準値		当該地域
	昼間	夜間	
AA	50 デシベル以下	40 デシベル以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55 デシベル以下	45 デシベル以下	専ら住居の用に供される地域
B	55 デシベル以下	45 デシベル以下	主として住居の用に供される地域
C	60 デシベル以下	50 デシベル以下	相当の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

1.2 騒音規制法等における夜間の規制基準値について

山鹿市内における騒音規制法等においての規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。なお、山鹿市の騒音規制法等における夜間の時間帯は、午後 10 時から翌午前 6 時までとなっております。

表-2 山鹿市における指定区域

区域	基準値	指定区域
第一種区域	40 デシベル以下	第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
第二種区域	45 デシベル以下	第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域
第三種区域	50 デシベル以下	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域以外の地域(第四種区域地域を除く)
第四種区域	60 デシベル以下	工業地域 工業専用地域 用途地域以外の地域のうち、山鹿東部工業団地、蛸原工業団地、若宮原工業団地、高橋工業団地、駄の原工業団地及び吉井工業団地の区域

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音(自動車走行騒音以外)・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めています。

$$L_{Wr} = L_p - 10 \log_{10} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

L_{Wr} : 各騒音源の音響パワーレベル [dB(A)]

L_p : 音圧レベル(実測値・メーカー値・騒音レベルのエネルギー平均値・単発騒音暴露レベル等) [dB(A)]

Q : 指向係数 (Q=1:自由空間(無響室等))
(Q=2:半自由空間(半無響室、地上、床面等))

r : 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_s)を求めます。自動車走行に関する騒音については、等価騒音に関しては走行線の中点、最大値に関しては予測地点にもっとも近い点(最近接点)に仮想点音源を設定しています(※1)。

$$L_s = L_{pi} - A_{div} - A_{hor}$$

L_s : 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{pi} : 騒音源の基準距離騒音レベル(騒音レベルの平均値または単発騒音暴露レベル等) [dB(A)] ($L_{Wr} - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB](※2)

A_{hor} : 回折減衰 [dB](※3)

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行線は、ひとつの線を均等な区間に分割し、等価騒音レベルの計算に関してはその区間の中点、騒音レベルの最大値の計算に関してはその区間の最近接点に区間を代表する点音源を置きました。

※2 距離減衰[dB]

$$A_{div} = 20 \log_{10} r$$

r : 音源から予測地点までの距離[m]

※平面上(半自由空間)に騒音源があるため、指向係数を Q=2 として算出しております。

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{pmatrix} 10\log_{10}N+13 & N \geq 1 \\ 5 \pm 9.1 \sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{pmatrix}$$

$$N = 2\sigma / \lambda$$

N :フレネル数

σ :行路差[m]

λ :波長[m]

※ [m]=340÷周波数[Hz]

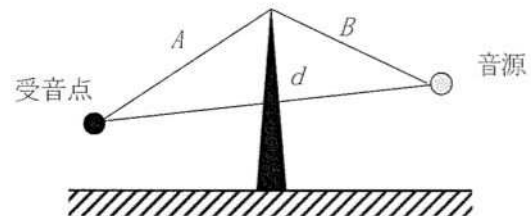


図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{pmatrix} 10\log\sigma+20 & 1 \leq \sigma \\ 5 \pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{pmatrix}$$

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Leq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Leq,T}$ となるように計算します。

①各設備機器騒音 $L_{Leq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{T_i}{T}$$

$L_{Leq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間 [s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

T_i : 対象とする基準時間帯内の騒音の継続時間 [s]

②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Leq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{aT_w}{T}$$

$L_{Leq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間 [s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数 [回]

T_w : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

③自動車走行騒音 $L_{Leq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Leq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間 [s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 走行台数 [台]

T_m : 区間における通過時間 [s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度 (20[km/h]と設定)} \text{ [km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Leq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Leq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間 [s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]

T_b : 区間における1台あたりのブザーが鳴っている時間 [s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度 (5[km/h]と設定)} \text{ [km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

上記の各音源の等価騒音レベルをエネルギー合成して、店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}} \right)$$

L_{Aeq} : 店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$: 対象とする時間区分の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{Amax,i} = L_{Amax,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{Amax,i}$: 各予測地点における騒音レベルの最大値 [dB(A)]

$L_{Amax,is}$: 騒音源の基準距離騒音レベルの最大値 [dB(A)] ($L_H - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB]

A_{bar} : 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前6時から午後10時までの16時間)、夜間(午後10時から翌午前6時までの8時間)における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
- 4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
- 5) 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に合成し、店舗から発生する騒音全体の等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後10時から翌午前6時まで)における騒音レベルの最大値を算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルの最大値を求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。

3.予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

指針では、騒音の総合的な予測を行う場合には「原則として建物周囲4方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外」で予測することとされています。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2	無指定地域	C 類型	60dB	50dB	車両走行音・大型車両走行音・作業音・設備機器等の影響を受ける道路を挟んだ、隣地の敷地境界 (現況:畑)
B	1.2	無指定地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器・車両走行音・大型車両走行音等の影響を受ける水路を挟んだ、隣地の敷地境界 (現況:店舗)
C	1.2	無指定地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器・大型車両走行音・作業音等の影響を受ける水路を挟んだ、隣地の敷地境界 (現況:駐車場)
D	3.6 6.6	無指定地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器・大型車両走行音・作業音等の影響を受ける、住居の敷地境界 (現況:住居 2F建) ※GL2.4m
E	3.6	無指定地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器等の影響を受ける、隣地の敷地境界 (現況:畑) ※GL2.4m
F	1.2	無指定地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器等の影響を受ける道路を挟んだ、隣地の敷地境界 (現況:幼稚園)
G	1.2	無指定地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器・車両走行音等の影響を受ける道路を挟んだ、隣地の敷地境界 (現況:店舗)

※無指定地域の環境基準における地域の類型はC 類型といたしました。

3.2 夜間に発生する騒音ごとの予測地点

一方、夜間に発生する騒音ごとの予測を行う場合には「店舗の敷地境界で予測すること」とされています。
下表のように敷地境界の予測地点を設定し、予測をしています。

なお、予測地点の高さは、影響を最も受けやすい音源の高さで予測しています。

表-4 夜間に発生する騒音ごとの予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	区域の区分	規制基準	選定理由
P1	2.3	無指定地域	第三種区域	50dB	予測地点 A に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P2	0.0	無指定地域	第三種区域	50dB	予測地点 B に近く車両走行・大型車両走行・作業音等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P3	1.5	無指定地域	第三種区域	50dB	予測地点 C に近く大型車両走行・作業音・設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P4	2.0	無指定地域	第三種区域	50dB	予測地点 D に近く大型車両走行・作業音・設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P5	1.5	無指定地域	第三種区域	50dB	予測地点 E に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P6	1.5	無指定地域	第三種区域	50dB	予測地点 F に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界
P7	1.1	無指定地域	第三種区域	50dB	予測地点 G に近く設備機器等の影響を受ける当該店舗敷地境界

4.騒音予測のまとめ

4.1 予測評価結果<騒音の総合的な予測について>

①予測地点A～G における平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測計算結果を下表に示します。

表-5 各予測地点における昼間の等価騒音レベルの予測結果

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (G.L.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	L _{Aeq}																
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 昼間の等価騒音レベル[dB]									
					A B C D E F G							A B C D E F G									
					1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.7	実測値	6時～22時	225.5	71.6	13.6	22.1	22.5	69.0	111.1	157.3	2.2	8.2	40.0	35.8	35.7	10.2	0.9	4.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	60.8	実測値	6時～22時	225.9	74.3	12.1	23.0	23.4	70.6	112.6	158.4	0.3	5.6	38.9	33.6	33.4	8.2	-1.1	2.4
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	67.5	実測値	6時～22時	222.9	73.4	15.1	22.2	22.8	65.9	107.2	153.8	7.0	12.8	24.0	40.5	40.3	15.5	6.0	9.0
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.1	実測値	6時～22時	223.5	73.1	13.5	23.2	23.6	68.1	109.3	155.2	1.6	10.5	42.5	37.7	37.7	13.0	3.5	6.5
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	64.7	実測値	6時～22時	224.1	72.7	11.7	24.1	24.5	70.3	111.4	156.7	4.2	10.1	43.4	37.0	36.9	12.5	2.9	6.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.6	実測値	6時～22時	224.2	71.5	14.0	24.4	24.8	66.8	107.0	152.6	5.1	10.7	19.6	37.9	37.7	13.8	4.1	7.1
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	64.6	実測値	6時～22時	221.9	71.1	11.8	25.2	25.6	69.3	109.3	154.3	4.1	9.8	19.4	36.6	36.4	12.6	2.9	6.1
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.0	63.0	実測値	6時～22時	222.5	71.0	10.5	25.7	26.1	70.8	110.9	155.5	2.4	8.2	42.6	34.8	34.7	10.9	1.2	4.4
定常騒音	キュービクル 01	2.0	48.0	実測値	6時～22時	228.0	78.1	17.4	18.3	18.8	66.3	110.4	158.4	-12.5	-6.4	23.2	22.8	22.5	-6.3	-13.7	-10.7
定常騒音	キュービクル 02	2.0	48.0	実測値	6時～22時	229.1	77.6	14.9	20.4	20.8	70.3	114.1	161.0	-12.5	-7.8	24.5	21.8	21.6	-6.6	-14.0	-10.8
定常騒音	キュービクル 03	2.3	49.2	実測値	6時～22時	16.3	145.8	204.1	226.0	226.1	212.3	161.0	89.2	24.9	5.9	3.0	-12.1	-5.2	-14.3	-12.7	-8.5
定常騒音	パワーコンディショナー01	2.0	69.2	実測値	6時～19時30分	228.8	82.5	25.1	13.6	14.3	58.3	104.9	156.0	8.0	10.3	16.8	45.8	45.4	33.2	7.3	9.8
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	50.5	実測値	6時～22時	222.4	113.4	81.7	62.0	62.2	7.2	59.0	129.6	-13.8	-8.1	-6.9	14.6	14.6	33.4	-4.8	-7.8
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	49.9	実測値	6時～22時	222.3	112.4	80.3	60.6	60.8	6.8	59.7	129.9	-14.4	-8.6	-7.4	14.2	14.2	33.3	-5.6	-8.4
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	50.7	実測値	6時～22時	222.3	111.4	78.9	59.3	59.4	6.7	60.5	130.3	-13.6	-7.7	-6.5	15.2	15.2	34.2	-4.9	-7.6
定常騒音	空調機室外機 04	1.5	51.0	実測値	6時～22時	222.3	110.4	77.6	57.9	58.1	6.8	61.4	130.7	-13.3	-7.3	-6.1	15.8	15.7	34.3	-4.8	-7.3
定常騒音	空調機室外機 05	1.5	49.8	実測値	6時～22時	222.3	109.4	76.2	56.5	56.7	7.3	62.2	131.1	-14.5	-8.4	-7.3	14.8	14.7	32.5	-6.2	-8.5
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	50.1	実測値	6時～22時	178.3	107.6	106.7	101.9	102.0	58.1	10.4	79.9	-12.5	-8.5	-8.9	-4.3	2.6	-3.1	29.8	12.0
定常騒音	空調機室外機 07	1.5	50.8	実測値	6時～22時	176.5	107.1	107.2	102.9	103.0	59.7	10.0	78.2	-11.7	-7.6	-8.2	-4.7	3.4	-2.6	30.8	12.9
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	49.7	実測値	6時～22時	171.8	106.6	107.7	104.0	104.1	61.3	9.8	76.5	-12.7	-8.5	-9.4	-4.9	2.3	-3.9	29.9	12.0
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	49.6	実測値	6時～22時	173.1	106.1	108.3	105.0	105.1	62.9	10.0	74.7	-12.7	-8.4	-9.5	-5.1	2.2	-4.2	29.6	12.1
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	50.5	実測値	6時～22時	171.3	105.6	108.9	106.1	106.2	64.5	10.5	73.0	-11.8	-7.4	-8.6	-4.3	3.1	-3.5	30.1	13.2
定常騒音	空調機室外機 11	1.5	52.7	実測値	6時～22時	163.4	25.8	56.3	80.9	81.0	92.0	91.3	107.4	-15.4	24.5	17.7	-1.3	8.1	-3.5	-7.8	-10.1
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	43.2	実測値	6時～22時	164.8	26.5	55.0	79.4	79.6	90.8	91.0	107.8	-24.0	14.7	8.4	-10.7	-1.3	-12.9	-17.3	-18.7
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	49.7	実測値	6時～22時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.3	89.8	90.8	108.6	-16.9	21.0	15.1	-4.1	5.3	-6.3	-10.8	-11.5
定常騒音	空調機室外機 14	3.5	42.7	実測値	6時～22時	164.8	26.6	55.0	79.4	79.5	90.8	91.1	107.9	-20.1	14.2	7.9	-10.0	-1.8	-12.7	-17.3	-14.5
定常騒音	空調機室外機 15	3.5	49.3	実測値	6時～22時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.1	89.8	90.9	108.6	-12.7	20.6	14.7	-3.2	4.9	-6.0	-10.7	-7.6
定常騒音	空調機室外機 16	1.5	40.8	実測値	6時～22時	180.2	37.8	40.8	63.3	63.5	78.6	89.6	117.5	-22.2	9.3	8.6	-11.6	-2.9	-13.9	-19.6	-17.7
定常騒音	空調機室外機 17	1.5	41.7	実測値	6時～22時	181.6	39.0	39.6	61.8	62.0	77.6	89.6	118.5	-21.1	9.9	9.8	-10.6	-1.9	-12.9	-18.7	-16.8
定常騒音	空調機室外機 18	1.5	51.7	実測値	6時～22時	183.0	40.2	38.4	60.4	60.5	76.6	89.6	119.5	-10.9	19.6	20.0	-0.5	8.2	-2.7	-8.7	-6.7
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	50.4	実測値	6時～22時	184.4	41.4	37.2	58.9	59.1	75.5	89.7	120.4	-12.1	18.1	19.0	-1.6	6.9	-3.9	-10.0	-7.9
定常騒音	空調機室外機 20	1.5	49.8	実測値	6時～22時	185.8	42.7	36.0	57.4	57.6	74.5	89.8	121.4	-12.6	17.2	18.7	-2.4	6.4	-4.4	-10.6	-8.5
定常騒音	空調機室外機 21	1.5	51.2	実測値	6時～22時	187.2	43.9	34.9	55.9	56.1	73.6	89.9	122.4	-11.1	18.3	20.4	-0.5	7.9	-2.8	-9.2	-7.1
定常騒音	空調機室外機 22	1.5	50.7	実測値	6時～22時	188.7	45.2	33.7	54.5	54.7	72.6	90.0	123.4	-11.5	17.6	20.1	-0.9	7.4	-3.2	-9.7	-7.5
定常騒音	空調機室外機 23	1.5	51.0	実測値	6時～22時	190.1	46.5	32.7	53.0	53.2	71.6	90.2	124.5	-11.1	17.7	-0.3	-0.4	7.8	-2.8	-9.4	-7.2
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	51.5	実測値	6時～22時	191.5	47.8	31.6	51.5	51.7	70.7	90.4	125.5	-10.5	17.9	0.3	0.2	8.3	-2.1	-8.9	-6.7
定常騒音	空調機室外機 25	1.5	41.2	実測値	6時～22時	192.9	49.1	30.6	50.0	50.3	69.8	90.6	126.5	-20.7	7.4	-9.8	-4.9	-1.9	-12.3	-19.2	-17.0
定常騒音	空調機室外機 26	1.5	42.7	実測値	6時～22時	195.8	51.9	28.7	47.0	47.2	67.9	91.0	128.6	-19.0	8.4	-8.1	-8.4	-0.3	-10.5	-17.8	-15.5
定常騒音	空調機室外機 27	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	19.9	143.6	201.4	223.0	223.0	208.8	157.1	85.3	38.4	21.2	18.3	3.0	9.4	-0.7	1.2	5.9
定常騒音	空調機室外機 28	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	21.2	142.5	200.2	221.7	221.8	207.5	155.9	84.2	37.9	21.3	-3.0	3.4	9.5	-0.9	1.4	5.9
定常騒音	空調機室外機 29	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	22.4	141.4	199.0	220.5	220.5	206.2	154.6	83.0	37.4	-1.1	-3.0	3.1	9.5	-1.1	0.9	5.8
定常騒音	空調機室外機 30	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	19.8	142.7	200.8	222.6	222.6	208.8	157.6	86.1	38.1	21.3	18.3	3.0	9.5	-0.7	1.2	5.9
定常騒音	空調機室外機 31	1.6	66.0	実測値	9時30分～20時30分	21.1	141.6	199.6	221.3	221.4	207.5	156.3	84.9	37.9	21.4	18.4	3.1	9.5	-0.9	1.0	5.8
定常騒音	空調機室外機 32	1.1	61.0	実測値	9時30分～20時30分	22.4	140.5	198.1	220.1	220.1	206.2	135.1	83.8	32.4	16.4	13.4	-2.0	4.1	-6.8	-4.8	0.2
定常騒音	空調機室外機 33	0.6	54.0	メーカー値	6時～22時	100.5	111.1	149.6	161.3	161.4	134.0	76.8	10.8	-5.3	13.1	-6.8	-1.8	-4.8	-6.0	16.3	33.3
定常騒音	空調機室外機 34	1.1	59.0	メーカー値	6時～22時	100.2	109.8	148.6	160.6	160.6	133.8	76.8	12.2	0.1	18.2	-1.6	0.4	3.4	-0.9	21.3	37.3
定常騒音	空調機室外機 35	1.1	59.0	メーカー値	6時～22時	99.8	108.5	147.6	159.8	159.9	133.5	77.0	13.7	0.1	18.3	-1.5	0.4	3.5	-0.9	21.3	36.3
定常騒音	空調機室外機 36	1.1	59.0	メーカー値	6時～22時	99.5	107.1	146.7	159.1	159.2	133.3	77.3	15.1	0.1	18.4	-1.4	0.5	3.5	-0.9	21.2	35.1
定常騒音	排気口01	3.0	54.7	実測値	6時～22時	222.3	119.8	90.9	71.2	71.3	13.9	51.0	127.1	-9.1	-3.7	-2.5	17.6	17.6	31.9	1.8	-2.0
定常騒音	排気口02	3.0	54.1	実測値	6時～22時	222.9	125.1	98.1	78.1	78.5	20.5	51.1	126.0	-9.7	-4.8	-3.7	16.2	16.2	27.8	1.6	-2.4
定常騒音	排気口03	3.0	55.6	実測値	6時～22時	218.9	126.3	102.3	81.1	81.2	26.8	45.7	120.8	-8.1	-3.5	-2.6	2.1	4.5	8.6	22.1	11.0
定常騒音	排気口04	3.0	57.4	実測値	6時～22時	213.2	123.1	101.9	85.5	85.6	29.7	40.2	113.2	-							

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r														L _{Aeq}													
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]														各予測地点における 騒音の等価騒音レベル【dB】													
					A B C D E F G A B C D E F G														A B C D E F G													
					1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	67.2	95.7	138.1	181.6	181.6	183.0	145.6	92.9	30.6	27.5	23.2	6.8	15.7	4.6	4.5	8.1											
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	103.0	95.7	136.0	149.6	149.7	126.8	74.7	25.8	5.8	26.0	5.3	7.0	16.6	5.9	28.1	37.3											
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	102.3	81.2	126.1	143.0	143.1	126.6	81.6	41.9	25.0	27.0	5.7	6.9	16.7	5.5	7.1	32.8											
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	104.0	67.8	118.0	138.1	138.2	128.4	90.6	57.6	25.0	28.7	6.3	7.1	17.0	5.5	5.9	30.1											
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	108.1	55.8	111.4	135.0	135.1	132.1	101.4	73.4	24.6	30.3	24.3	7.2	17.2	5.4	4.6	28.0											
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	112.9	47.8	107.7	133.7	133.8	136.3	110.8	86.0	22.0	29.5	22.4	5.0	15.0	3.0	1.5	24.1											
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	63.3	126.2	175.3	191.8	191.9	170.9	114.2	40.8	3.6	-0.1	0.8	2.0	6.2	0.4	4.1	9.4											
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	65.0	117.1	167.4	184.8	184.9	165.2	111.8	41.6	7.1	24.2	4.4	5.4	9.5	3.8	7.1	12.7											
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	63.8	105.6	159.5	179.5	179.6	165.1	116.5	53.1	29.1	24.8	4.6	5.2	9.3	3.5	23.9	10.6											
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	66.6	95.7	153.1	175.7	175.7	166.5	123.0	66.2	28.8	25.7	21.6	5.4	9.5	3.5	4.6	8.9											
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	72.8	87.6	148.1	173.2	173.2	169.4	131.1	80.3	28.0	26.4	21.9	5.4	14.2	3.4	3.5	7.2											
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音予測	14.2714台	79.7	82.7	145.3	172.2	172.3	172.7	138.5	92.0	25.0	24.7	19.8	3.2	12.0	1.1	0.5	3.9											
変動騒音	大型車両走行 040(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	31.9	133.7	195.4	220.5	220.5	213.8	168.6	102.9	15.7	3.2	-0.1	-15.9	-6.7	-18.1	1.2	-13.0											
変動騒音	大型車両走行 020(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	39.2	128.7	191.0	216.9	216.9	212.0	168.7	105.2	17.6	7.3	3.9	-12.1	-2.8	-14.3	4.9	-9.7											
変動騒音	大型車両走行 030(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	51.3	125.1	188.6	216.0	216.1	214.8	174.8	114.8	15.3	7.5	4.0	-12.4	-2.8	-14.5	-14.1	-10.6											
変動騒音	大型車両走行 040(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	62.9	111.8	175.7	203.7	203.7	204.7	167.9	112.5	16.1	11.1	7.2	-9.1	0.1	-11.3	-11.6	-8.2											
変動騒音	大型車両走行 050(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	78.2	87.9	151.4	179.2	179.3	181.4	148.0	100.5	14.2	13.2	8.4	-8.1	0.8	-10.3	-11.0	-7.7											
変動騒音	大型車両走行 060(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	97.3	61.4	127.3	151.8	151.9	158.4	129.7	93.4	12.3	15.9	10.0	-7.0	3.2	-9.2	-10.1	-7.1											
変動騒音	大型車両走行 070(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	118.4	41.9	103.2	130.4	130.5	135.9	113.8	92.5	10.6	19.6	11.8	-5.8	4.2	-7.9	-9.9	12.7											
変動騒音	大型車両走行 080(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	140.6	23.6	79.4	106.0	106.1	114.2	101.3	97.8	9.1	24.6	14.1	-4.4	5.2	-6.4	-9.3	12.2											
変動騒音	大型車両走行 090(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	152.6	18.4	67.2	93.8	93.9	104.9	98.4	104.2	6.0	18.4	7.1	-12.0	-2.6	-14.0	-17.6	3.3											
変動騒音	大型車両走行 100(中型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	155.2	11.7	65.6	94.1	94.3	108.8	104.9	110.3	4.3	26.8	11.8	-7.6	1.8	-9.7	-13.7	7.3											
変動騒音	大型車両走行 110(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.48台	163.9	20.2	55.7	82.4	82.6	96.7	97.2	111.2	7.5	25.7	16.9	-3.1	5.9	-5.2	-9.5	10.9											
変動騒音	大型車両走行 120(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.32台	181.5	37.1	35.5	60.6	60.9	81.0	95.4	123.7	-15.3	18.2	18.6	-3.6	4.5	-5.7	-11.6	-10.7											
変動騒音	大型車両走行 130(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.32台	204.3	56.4	19.8	-40.0	40.4	69.1	98.1	137.8	-13.9	14.5	-0.1	-1.8	4.6	-4.2	-11.8	-10.3											
変動騒音	大型車両走行 140(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.16台	57.1	127.4	178.2	195.6	195.7	175.1	120.2	47.1	-11.9	5.2	-14.3	-13.3	-8.9	-15.0	-11.0	-6.2											
変動騒音	大型車両走行 150(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.14台	54.2	113.9	168.8	189.1	189.2	174.6	125.0	58.4	10.0	3.5	-16.3	-15.8	-11.3	-17.6	-13.8	-10.4											
変動騒音	大型車両走行 160(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.14台	48.2	114.8	172.0	193.8	193.9	181.8	133.9	68.5	10.5	3.0	-0.5	-16.5	-11.7	-18.4	1.6	-11.9											
変動騒音	大型車両走行 170(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.14台	34.9	126.3	184.7	207.1	207.2	195.4	146.8	79.0	43.3	2.1	-1.2	-17.0	-11.8	-19.0	-14.4	-12.5											
変動騒音	大型車両走行 180(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.14台	30.4	129.9	189.6	212.8	212.9	202.6	154.9	87.4	13.1	0.4	-2.8	-18.7	-13.3	-20.1	-16.0	-14.7											
変動騒音	大型車両走行 190(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.14台	27.3	134.3	192.6	214.7	214.8	202.0	152.1	82.3	13.3	-0.5	-3.7	-19.4	-14.0	-21.1	-16.6	-18.7											
変動騒音	大型車両走行 200(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.2台	66.4	110.3	161.7	180.1	180.2	162.6	111.3	44.5	-20.3	-2.7	-22.7	-21.9	-17.9	-23.5	-20.5	-15.2											
変動騒音	大型車両走行 210(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.2台	88.6	96.3	142.7	159.2	159.3	140.2	90.1	33.3	-21.6	-2.1	-22.8	-21.5	-11.7	-22.0	-1.5	-14.5											
変動騒音	大型車両走行 220(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.2台	109.4	86.4	126.1	140.2	140.3	119.5	71.0	34.6	-22.6	-1.2	-22.2	-20.6	-11.0	-21.7	-19.5	6.8											
変動騒音	大型車両走行 230(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.2台	130.1	80.9	110.8	121.8	121.9	98.7	53.3	46.3	-23.5	-0.6	-21.7	-19.5	-10.4	-20.3	-18.2	4.2											
変動騒音	大型車両走行 240(大型)	0.0	73.4	ASJ	14.2台	141.6	92.2	113.6	119.9	120.0	89.5	37.8	48.0	-23.3	-1.0	-21.4	-18.5	-9.9	-18.8	-15.9	-4.6											
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	14.2台	31.9	133.7	195.4	220.5	220.5	213.8	168.6	102.9	4.9	-7.6	-10.9	-26.7	-17.5	-28.9	-9.6	-23.8											
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	14.2台	39.2	128.7	191.0	216.9	216.9	212.0	168.7	105.2	6.8	-3.5	-6.9	-22.9	-13.6	-25.1	-5.9	-20.5											
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	14.2台	51.3	125.1	188.6	216.0	216.1	214.8	174.8	114.8	1.5	-3.3	-6.8	-22.9	-13.6	-25.1	-24.9	-21.4											
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	14.2台	62.9	111.8	175.7	203.7	203.7	204.7	167.9	112.5	5.3	0.3	-3.6	-19.9	-10.7	-22.1	-22.4	-19.0											
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	14.2台	78.2	87.9	151.4	179.2	179.3	181.4	148.0	100.5	3.4	2.4	-2.4	-18.9	-10.0	-21.1	-21.8												

騒音発生源	発生源の高さ(m) (G1.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	F								L _{Aeq}								
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 昼間の等価騒音レベル [dB]								
					A	B	C	D	D	E	F	G	A	B	C	D	D	E	F	G	
					1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2
街路騒音	台車段差超過 03(中野)	0.0	83.0	騒音手引	昼5台	26.8	136.5	194.2	215.7	215.8	201.9	150.9	80.2	29.8	15.7	12.6	-9.1	-1.2	-11.0	-13.7	-8.2
街路騒音	台車段差超過 04(中野)	0.0	83.0	騒音手引	昼1台	78.3	102.1	151.1	168.9	169.0	150.6	99.9	37.3	-13.3	11.2	-15.2	-14.1	-10.0	-15.7	-14.1	-7.2
各予測地点における 昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル					各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該居住地域の地域の類型																
A地点(高さ1.2m):49.9dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								
B地点(高さ1.2m):50.7dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								
C地点(高さ1.2m):50.1dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								
D地点(高さ3.6m):49.1dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								
D地点(高さ6.6m):49.0dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								
E地点(高さ3.6m):42.1dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								
F地点(高さ1.2m):41.4dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								
G地点(高さ1.2m):47.6dB					無指定地域								C 類型 基準値:60dB								

表-6 各予測地点における夜間の等価騒音レベルの予測結果

騒音発生源	発生源の高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	F								L _{Aeq}								
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 夜間の等価騒音レベル[dB]								
					A	B	C	D	D	E	F	G	A	B	C	D	D	E	F	G	
					1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	1.2	1.2	
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.7	実測値	22時～翌6時	225.5	74.6	13.6	22.1	22.5	69.0	111.1	157.3	2.2	8.2	40.0	35.8	35.7	10.2	0.9	4.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	60.8	実測値	22時～翌6時	225.9	74.3	12.4	23.0	23.4	70.6	112.6	158.4	0.3	5.6	38.9	33.6	33.4	8.2	-1.1	2.1
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	67.5	実測値	22時～翌6時	222.9	73.4	15.4	22.4	22.8	65.9	107.2	153.8	7.0	12.8	21.0	40.5	40.3	15.5	6.0	9.0
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.1	実測値	22時～翌6時	223.5	73.1	13.5	23.2	23.6	68.1	109.3	155.2	4.6	10.5	42.5	37.8	37.7	13.0	3.5	6.5
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	64.7	実測値	22時～翌6時	224.1	72.7	11.7	24.1	24.5	70.3	111.4	156.7	4.2	10.1	43.4	37.0	36.9	12.5	2.9	6.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.6	実測値	22時～翌6時	221.2	71.5	14.0	24.4	24.8	66.8	107.0	152.6	5.1	10.7	19.6	37.9	37.7	13.8	4.1	7.1
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	64.6	実測値	22時～翌6時	221.9	71.1	11.8	25.2	25.6	69.3	109.3	154.3	4.1	9.8	19.4	36.6	36.4	12.6	2.9	6.1
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.0	63.0	実測値	22時～翌6時	222.5	71.0	10.5	25.7	26.1	70.8	110.9	155.5	2.4	8.2	42.6	34.8	34.7	10.9	1.2	4.4
定常騒音	キュービクル 01	2.0	48.0	実測値	22時～翌6時	228.0	78.1	17.4	18.3	18.8	66.3	110.4	158.4	-12.5	-6.4	23.2	22.8	22.5	-6.3	-13.7	-10.7
定常騒音	キュービクル 02	2.0	48.0	実測値	22時～翌6時	229.1	77.6	14.9	20.4	20.8	70.3	114.1	161.0	-12.5	-7.8	24.5	21.8	21.6	-6.6	-14.0	-10.8
定常騒音	キュービクル 03	2.3	49.2	実測値	22時～翌6時	16.3	145.8	204.1	226.0	226.1	212.3	161.0	89.2	24.9	5.9	3.0	-12.1	-5.2	-14.3	-12.7	-8.5
定常騒音	パワーコンディショナー01	2.0	69.2	実測値	5時～6時	228.8	82.5	25.1	13.6	14.3	58.3	104.9	156.0	-0.3	2.0	8.5	37.5	37.1	24.9	-1.0	1.5
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	50.5	実測値	22時～翌6時	222.4	113.4	81.7	62.0	62.2	7.2	59.0	129.6	-13.8	-8.1	-6.9	14.6	14.6	33.4	-4.8	-7.8
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	49.9	実測値	22時～翌6時	222.3	112.4	80.3	60.6	60.8	6.8	59.7	129.9	-14.4	-8.6	-7.4	14.2	14.2	33.3	-5.6	-8.4
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	50.7	実測値	22時～翌6時	222.3	111.4	78.9	59.3	59.4	6.7	60.5	130.3	-13.6	-7.7	-6.5	15.2	15.2	34.2	-4.9	-7.6
定常騒音	空調機室外機 04	1.5	51.0	実測値	22時～翌6時	222.3	110.4	77.6	57.9	58.1	6.8	61.4	130.7	-13.3	-7.3	-6.1	15.8	15.7	34.3	-4.8	-7.3
定常騒音	空調機室外機 05	1.5	49.8	実測値	22時～翌6時	222.3	109.4	76.2	56.5	56.7	7.3	62.2	131.1	-14.5	-8.4	-7.3	14.8	14.7	32.5	-6.2	-8.5
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	50.1	実測値	22時～翌6時	178.3	107.6	106.7	101.9	102.0	58.1	10.4	79.9	-12.5	-8.5	-8.9	-4.3	2.6	-3.1	29.8	12.0
定常騒音	空調機室外機 07	1.5	50.8	実測値	22時～翌6時	176.5	107.1	107.2	102.9	103.0	59.7	10.0	78.2	-11.7	-7.6	-8.2	-3.7	3.4	-2.6	30.8	12.9
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	49.7	実測値	22時～翌6時	174.8	106.6	107.7	104.0	104.1	61.3	9.8	76.5	-12.7	-8.5	-9.4	-1.9	2.3	-3.9	29.9	12.0
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	49.6	実測値	22時～翌6時	173.1	106.1	108.3	105.0	105.1	62.9	10.0	74.7	-12.7	-8.4	-9.5	-5.1	2.2	-4.2	29.6	12.1
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	50.5	実測値	22時～翌6時	171.3	105.6	108.9	106.1	106.2	64.5	10.5	73.0	-11.8	-7.4	-8.6	-4.3	3.1	-3.5	30.1	13.2
定常騒音	空調機室外機 11	1.5	52.7	実測値	22時～翌6時	163.4	25.8	56.3	80.9	81.0	92.0	91.3	107.1	-15.4	24.5	17.7	-1.3	8.1	-3.5	-7.8	-10.1
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	43.2	実測値	22時～翌6時	161.8	26.5	55.0	79.4	79.6	90.8	91.0	107.8	-24.0	14.7	8.4	-10.7	-1.3	-12.9	-17.3	-18.7
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	49.7	実測値	22時～翌6時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.3	89.8	90.8	108.6	-16.9	21.0	15.1	-1.1	5.3	-6.3	-10.8	-11.5
定常騒音	空調機室外機 14	3.5	42.7	実測値	22時～翌6時	161.8	26.6	55.0	79.4	79.5	90.8	91.1	107.9	-20.1	14.2	7.9	-10.0	-1.8	-12.7	-17.3	-14.8
定常騒音	空調機室外機 15	3.5	49.3	実測値	22時～翌6時	166.0	27.3	53.8	78.1	78.1	89.8	90.9	108.6	-12.7	20.6	14.7	-3.2	4.9	-6.0	-10.7	-7.6
定常騒音	空調機室外機 16	1.5	40.8	実測値	22時～翌6時	180.2	37.8	40.8	63.3	63.5	78.6	89.6	117.5	-22.2	9.3	8.6	-11.6	-2.8	-13.9	-19.6	-17.7
定常騒音	空調機室外機 17	1.5	41.7	実測値	22時～翌6時	181.6	39.0	39.6	61.8	62.0	77.6	89.6	118.5	-21.1	9.9	9.8	-10.6	-1.9	-12.9	-18.7	-16.8
定常騒音	空調機室外機 18	1.5	51.7	実測値	22時～翌6時	183.0	40.2	38.1	60.4	60.5	76.6	89.6	119.5	-10.9	19.6	20.0	-0.5	8.2	-2.7	-8.7	-6.7
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	50.4	実測値	22時～翌6時	184.4	41.4	37.2	58.9	59.1	75.5	89.7	120.4	-12.1	18.1	19.0	-1.6	6.9	-3.9	-10.0	-7.9
定常騒音	空調機室外機 20	1.5	49.8	実測値	22時～翌6時	185.8	42.7	36.0	57.4	57.6	74.5	89.8	121.4	-12.6	17.2	18.7	-2.1	6.4	-4.4	-10.6	-8.5
定常騒音	空調機室外機 21	1.5	51.2	実測値	22時～翌6時	187.2	43.9	34.9	55.9	56.1	73.6	89.9	122.4	-11.1	18.3	20.4	-0.5	7.9	-2.8	-9.2	-7.1
定常騒音	空調機室外機 22	1.5	50.7	実測値	22時～翌6時	188.7	45.2	33.7	54.5	54.7	72.6	90.0	123.4	-11.5	17.6	20.1	-0.9	7.4	-3.2	-9.7	-7.5
定常騒音	空調機室外機 23	1.5	51.0	実測値	22時～翌6時	190.1	46.5	32.7	53.0	53.2	71.6	90.2	124.5	-11.1	17.7	-0.3	-0.1	7.8	-2.8	-9.4	-7.2
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	51.5	実測値	22時～翌6時	191.5	47.8	31.6	51.5	51.7	70.7	90.4	125.5	-10.5	17.9	0.3	0.2	8.3	-2.1	-8.9	-6.7
定常騒音	空調機室外機 25	1.5	11.2	実測値	22時～翌6時	192.9	49.1	30.6	50.0	50.3	69.8	90.6	126.5	-20.7	7.1	-9.8	-9.9	-1.9	-12.3	-19.2	-17.0
定常騒音	空調機室外機 26	1.5	42.7	実測値	22時～翌6時	195.8	51.9	28.7	47.0	47.2	67.9	91.0	128.6	-19.0	8.1	-8.1	-8.1	-0.3	-10.5	-17.8	-15.5
定常騒音	空調機室外機 33	0.6	51.0	メーカー値	22時～翌6時	100.5	111.1	149.6	161.3	161.4	134.0	76.6	10.8	-3.3	13.1	-6.8	-1.8	4.8	-6.0	16.3	33.3
定常騒音	空調機室外機 34	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	100.2	109.8	148.6	160.6	160.6	133.8	76.8	12.2	0.1	18.2	-1.6	0.1	3.4	-0.9	21.3	37.7
定常騒音	空調機室外機 35	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	99.8	108.5	147.6	159.8	159.9	133.5	77.0	13.7	0.1	18.3	-1.5	0.1	3.5	-0.9	21.3	36.3
定常騒音	空調機室外機 36	1.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	99.5	107.1	146.7	159.1	159.2	133.3	77.3	15.1	0.1	18.4	-1.1	0.5	3.5	-0.9	21.2	35.4
定常騒音	排気口 01	3.0	51.7	実測値	22時～翌6時	222.3	119.8	90.9	71.2	71.3	13.9	51.0	127.1	-9.1	-3.7	-2.5	17.6	17.8	31.9	1.8	-2.0
定常騒音	排気口 02	3.0	51.1	実測値	22時～翌6時	222.9	125.4	98.1	78.5	78.5	20.5	51.1	126.0	-9.7	-4.8	-3.7	16.2	16.2	27.8	1.6	-2.4
定常騒音	排気口 03	3.0	55.5	実測値	22時～翌6時	218.9	126.3	102.3	84.1	84.2	26.8	45.7	120.8	-8.1	-3.5	-2.6	2.1	4.5	8.6	22.4	14.0
定常騒音	排気口 01	3.0	57.4	実測値	22時～翌6時	213.2	123.1	101.9	85.5	85.6	29.7	40.2	115.2	-6.1	-1.6	-0.7	5.5	8.8	10.4	25.3	16.2
定常騒音	排気口 05	3.0	56.8	実測値	22時～翌6時	207.6	119.9	101.7	87.3	87.3	33.3	34.7	109.5	-6.4	-2.1	-1.3	5.0	9.3	9.0	26.0	16.0
定常騒音	排気口 06	3.0	56.1	実測値	22時～翌6時	202.0	117.0	101.9	89.1	89.4	37.4	39.4	103.9	-6.9	-2.7	-2.0	1.2	9.3	7.3	26.7	13.5

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (G.L.から)	基準距離 における 騒音レベル等 騒音 レベル (dB)	基礎 根拠	騒音予測期間 (時～時) 又は 騒音発生回数	r														L _{req}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					予測地点までの 距離[m]														各予測地点における 夜間の予測騒音レベル[dB]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	3.6

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (G1.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間 (時～時) 又は 騒音発生回数	F																L _{eq}							
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]																各予測地点における 夜間の等価騒音レベル[dB]							
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G									
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	104.0	67.8	118.0	138.1	138.2	128.4	90.6	57.6	25.0	28.7	6.3	7.1	17.0	5.5	5.9	30.1							
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	108.1	55.8	111.1	135.0	135.1	132.1	101.1	73.1	21.6	30.3	21.3	7.2	17.2	5.1	4.6	28.0							
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	112.9	47.8	107.7	133.7	133.8	136.3	110.8	86.0	22.0	29.5	22.1	5.0	15.0	3.0	1.5	24.1							
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	63.3	126.2	175.3	191.8	191.9	170.0	114.2	40.8	3.6	-0.1	0.8	2.0	6.2	0.1	4.1	9.1							
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	65.0	117.1	167.1	181.8	181.9	165.2	111.8	41.6	7.1	24.2	4.1	5.1	9.5	3.8	7.1	12.7							
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	63.8	105.6	159.5	179.5	179.6	165.1	116.5	53.1	29.1	21.8	4.6	5.2	9.3	3.4	23.9	10.6							
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	66.6	95.7	153.1	175.7	175.7	166.5	123.0	66.2	28.8	25.7	21.6	5.1	9.5	3.5	4.5	8.9							
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	72.8	87.6	148.1	173.2	173.2	169.4	131.1	80.3	28.0	26.4	21.9	5.4	14.2	3.1	3.5	7.2							
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	夜 1356 台	79.7	82.7	145.3	172.2	172.3	172.7	138.5	92.0	25.0	21.7	19.8	3.2	12.0	1.1	0.5	3.9							
変動騒音	大型車両走行 01(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	31.9	133.7	195.1	220.5	220.5	213.8	168.6	102.9	-1.1	-13.6	-16.9	-32.1	-23.7	-31.0	-15.6	-28.9							
変動騒音	大型車両走行 02(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	39.2	128.7	191.0	216.9	216.9	212.0	168.7	105.2	0.8	-9.5	-12.9	-28.3	-19.8	-30.2	-11.8	-25.6							
変動騒音	大型車両走行 03(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	51.3	125.1	188.6	216.0	216.1	214.8	171.8	111.8	-1.5	-9.2	-12.8	-28.3	-19.8	-30.2	-30.0	-26.5							
変動騒音	大型車両走行 04(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	62.9	111.8	175.7	203.7	203.7	201.7	167.9	112.5	-0.7	-5.7	-9.6	-25.2	-16.9	-27.2	-27.5	-21.2							
変動騒音	大型車両走行 05(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	78.2	87.9	151.1	179.2	179.3	181.1	148.0	100.5	-2.6	-3.6	-8.3	-24.3	-16.2	-26.2	-27.0	-23.7							
変動騒音	大型車両走行 06(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	97.3	61.1	127.3	151.8	151.9	158.4	129.7	93.1	-1.5	-0.9	-6.8	-23.2	-13.6	-25.1	-26.5	-23.1							
変動騒音	大型車両走行 07(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	118.1	41.9	103.2	130.1	130.5	135.9	113.8	92.5	-6.2	2.8	-5.0	-21.9	-12.8	-23.8	-25.9	-4.1							
変動騒音	大型車両走行 08(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	140.6	23.6	79.1	106.0	106.1	114.2	101.3	97.8	-7.7	7.8	-2.7	-20.1	-11.8	-22.3	-25.1	-1.5							
変動騒音	大型車両走行 09(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	152.6	18.1	67.2	93.8	93.9	101.9	98.1	101.2	-16.8	1.6	-9.6	-28.0	-19.7	-29.9	-33.7	-13.5							
変動騒音	大型車両走行 10(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	155.2	11.7	65.6	91.1	91.3	108.8	101.9	110.3	-12.5	10.0	-5.0	-23.6	-15.2	-25.6	-29.8	-9.5							
変動騒音	大型車両走行 11(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 2 台	163.9	20.2	55.7	82.1	82.6	96.7	97.2	111.2	-9.3	8.9	0.1	-19.1	-11.1	-21.1	-25.6	-5.9							
変動騒音	大型車両走行 14(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 1 台	57.1	127.1	178.2	195.6	195.7	175.1	120.2	47.1	-26.2	-9.8	-28.5	-27.7	-23.9	-29.1	-25.2	-20.1							
変動騒音	大型車両走行 20(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 1 台	66.1	110.3	161.7	180.1	180.2	162.6	111.3	44.5	-25.6	-8.7	-27.9	-27.3	-23.8	-28.6	-25.6	-20.5							
変動騒音	大型車両走行 21(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 1 台	88.6	96.3	142.7	159.2	159.3	140.2	90.1	33.3	-26.8	-8.1	-27.9	-26.9	-17.8	-28.1	-7.5	-19.8							
変動騒音	大型車両走行 22(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 1 台	109.1	86.1	126.1	140.2	140.3	119.5	71.0	31.6	-27.7	-7.2	-27.3	-25.9	-17.2	-26.8	-21.7	0.8							
変動騒音	大型車両走行 23(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 1 台	130.1	80.9	110.8	121.8	121.9	98.7	53.3	46.3	-28.6	-6.6	-26.8	-24.8	-16.7	-25.1	-23.5	-1.8							
変動騒音	大型車両走行 24(中型)夜間	0.0	64.1	ASJ	夜 1 台	141.6	92.2	113.6	119.9	120.0	89.5	37.8	48.0	-28.1	-7.0	-26.5	-23.9	-16.2	-23.9	-21.2	-1.3							
変動騒音	大型車両走行 01(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	31.9	133.7	195.1	220.5	220.5	213.8	168.6	102.9	1.9	-10.6	-13.9	-29.1	-20.7	-31.0	-12.6	-25.9							
変動騒音	大型車両走行 02(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	39.2	128.7	191.0	216.9	216.9	212.0	168.7	105.2	3.8	-6.5	-9.9	-25.3	-16.8	-27.2	-8.8	-22.6							
変動騒音	大型車両走行 03(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	51.3	125.1	188.6	216.0	216.1	214.8	171.8	111.8	1.5	-6.2	-9.8	-25.3	-16.8	-27.2	-27.0	-23.5							
変動騒音	大型車両走行 04(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	62.9	111.8	175.7	203.7	203.7	201.7	167.9	112.5	2.3	-2.7	-6.6	-22.2	-13.9	-24.2	-24.5	-21.2							
変動騒音	大型車両走行 05(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	78.2	87.9	151.1	179.2	179.3	181.1	148.0	100.5	0.1	-0.6	-5.3	-21.3	-13.2	-23.2	-24.0	-20.7							
変動騒音	大型車両走行 06(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	97.3	61.1	127.3	151.8	151.9	158.4	129.7	93.1	-1.5	2.1	-3.8	-20.2	-10.6	-22.1	-23.5	-20.1							
変動騒音	大型車両走行 07(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	118.1	41.9	103.2	130.1	130.5	135.9	113.8	92.5	-3.2	5.8	-2.0	-18.9	-9.8	-20.8	-22.9	-1.1							
変動騒音	大型車両走行 08(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	140.6	23.6	79.1	106.0	106.1	114.2	101.3	97.8	-4.7	10.8	0.3	-17.1	-8.8	-19.3	-22.1	-1.5							
変動騒音	大型車両走行 09(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	152.6	18.1	67.2	93.8	93.9	101.9	98.1	101.2	-13.8	4.6	-6.6	-25.0	-16.7	-26.9	-30.7	-10.5							
変動騒音	大型車両走行 10(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	155.2	11.7	65.6	91.1	91.3	108.8	101.9	110.3	-9.5	13.0	-2.0	-20.6	-12.2	-22.6	-26.8	-6.5							
変動騒音	大型車両走行 11(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	163.9	20.2	55.7	82.1	82.6	96.7	97.2	111.2	-6.3	11.9	3.1	-16.1	-8.1	-18.1	-22.6	-2.9							
変動騒音	大型車両走行 12(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	181.5	37.1	35.5	60.6	60.9	81.0	95.1	123.7	-26.5	6.2	6.5	-14.7	-7.6	-16.9	-23.0	-21.9							
変動騒音	大型車両走行 13(大型)夜間	0.0	67.1	ASJ	夜 2 台	201.3	56.1	19.8	40.0	40.1	89.1	98.1	137.8	-25.0	2.5	-11.1	-13.0	-7.3	-15.1	-23.1	-21.1							
変動騒音	台車平道走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	214.3	66.1	16.8	29.7	30.2	61.8	101.1	145.1	-16.7	13.0	-2.5	-4.2	-0.1	-7.0	-15.1	-13.6							
変動騒音	台車平道走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	174.7	28.3	41.9	71.0	71.2	88.1	95.6	117.1	4.6	20.1	16.1	-7.6	2.8	-9.7	-14.8	-15.0							
変動騒音	台車平道走行 04(中型 2)	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	78.3	102.1	151.1	168.9	169.0	150.6	99.9	37.3	-15.3	6.2	-17.2	-16.1	-12.0	-17.7	-16.1	-8.2							
新設騒音	荷おろし音 01(大型)	1.5	71.9	実測値	夜 1 回	214.2	66.1	16.7	29.6	30.0	61.8	101.1	145.1	-18.0	6.9	-4.3	-5.7	-0.1	-8.8	-17.9	-15.1							
新設騒音	荷おろし音 02(中型)	1.5	71.9	実測値	夜 1 回	174.7	28.2	41.9	70.9	71.1	88.1	95.6	117.1	-1.5	14.3	10.3	-9.8	-0.7	-12.2	-17.6	-16.1							
新設騒音	荷おろし音 04(中型 2)	1.5	86.1	騒音手引	夜 1 回	78.3	102.1	151.1	168.8	168.9	150.6	99.9	37.3	-6.0	11.3	-8.3	-7.6	-3.0	-9.3	-5.5	-0.1							
新設騒音	台車取捨搬入 04(中型 2)	0.0	83.0	騒音手引	夜 1 台	78.3	102.1	151.1	168.9	169.0	150.6	99.9	37.3	-13.3	11.2	-15.2	-14.1	-10.0	-15.7	-14.1	-7.2							
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル					各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の種類																							
A 地点(高さ 1.2m):45.0dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															
B 地点(高さ 1.2m):47.9dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															
C 地点(高さ 1.2m):49.7dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															
D 地点(高さ 3.6m):46.9dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															
D 地点(高さ 6.6m):46.9dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															
E 地点(高さ 3.6m):41.6dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															
F 地点(高さ 1.2m):41.4dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															
G 地点(高さ 1.2m):47.5dB					無指定地域				C 類型				基準値:50dB															

4.2 予測評価結果<発生する騒音ごとの予測について>

①予測地点 P1～P7 における夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果を下表に示します。

表-7 各予測地点における最大値騒音レベルの予測結果(店舗敷地境界)

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (G1 から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	F														Ls					
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル[dB]												
					P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.4	P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.1						
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.7	実測値	22 時～翌 6 時	212.5	74.1	10.7	22.0	68.9	104.3	152.5	3.2	7.5	18.1	30.8	8.1	-2.1	4.1					
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	60.8	実測値	22 時～翌 6 時	212.9	73.9	9.9	22.9	70.6	105.7	153.4	1.3	5.6	40.9	28.6	6.1	-1.1	2.2					
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	67.5	実測値	22 時～翌 6 時	209.8	72.7	11.1	22.1	65.9	100.1	149.0	8.1	12.2	21.6	35.5	13.1	3.0	8.0					
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.1	実測値	22 時～翌 6 時	210.1	72.5	9.9	23.1	68.1	102.4	150.3	5.7	9.9	20.5	32.8	10.5	0.5	6.6					
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	61.7	実測値	22 時～翌 6 時	211.1	72.3	8.7	24.1	70.3	104.1	151.7	5.2	9.5	21.1	32.1	10.0	-0.1	6.1					
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.6	実測値	22 時～翌 6 時	208.1	70.7	9.8	21.3	66.8	100.0	147.8	6.2	10.2	20.7	32.9	11.0	1.2	7.2					
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	61.6	実測値	22 時～翌 6 時	208.9	70.5	7.9	25.2	69.3	102.4	149.4	5.2	9.2	21.5	31.6	9.8	-0.1	6.1					
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.0	63.0	実測値	22 時～翌 6 時	209.5	70.6	7.1	25.7	70.8	103.9	150.5	3.6	7.7	20.8	29.8	8.1	-1.8	4.5					
定常騒音	キュービクル 01	2.0	48.0	実測値	22 時～翌 6 時	214.9	77.5	14.5	18.2	66.3	103.7	153.7	-11.5	-7.1	1.1	17.8	-7.5	-16.7	-10.7					
定常騒音	キュービクル 02	2.0	48.0	実測値	22 時～翌 6 時	216.1	77.2	13.0	20.3	70.3	107.3	156.1	-11.5	-7.1	25.7	16.9	-7.7	-17.0	-10.8					
定常騒音	キュービクル 03	2.3	49.2	実測値	22 時～翌 6 時	2.7	143.7	202.4	226.0	212.3	159.1	86.2	40.4	6.1	-11.3	-16.1	-14.8	-12.5	-8.4					
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	208.8	110.2	77.0	62.0	6.9	55.4	127.9	-13.1	-9.9	-6.4	14.7	33.8	-7.0	-7.8					
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	49.9	実測値	22 時～翌 6 時	208.8	109.2	75.6	60.6	6.4	56.1	128.2	-13.7	-10.1	-6.9	14.3	33.7	-7.8	-8.4					
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	50.7	実測値	22 時～翌 6 時	208.8	108.2	74.2	59.2	6.3	56.7	128.5	-12.9	-10.5	-6.0	15.3	34.7	-7.2	-7.7					
定常騒音	空調機室外機 04	1.5	51.0	実測値	22 時～翌 6 時	208.8	107.3	72.8	57.8	6.5	57.4	128.8	-12.6	-9.1	-5.5	15.8	34.7	-7.1	-7.4					
定常騒音	空調機室外機 05	1.5	49.8	実測値	22 時～翌 6 時	208.7	106.3	71.5	56.5	7.0	58.1	129.1	-13.8	-10.2	-6.6	14.8	32.9	-8.6	-8.6					
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	50.1	実測値	22 時～翌 6 時	165.0	103.3	102.1	101.8	58.1	4.2	79.3	-11.6	-9.8	-8.9	-7.4	-7.4	37.6	12.1					
定常騒音	空調機室外機 07	1.5	50.8	実測値	22 時～翌 6 時	163.2	102.8	102.6	102.9	59.6	2.9	77.6	-10.8	-8.9	-8.2	-6.8	-6.9	41.6	13.0					
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	49.7	実測値	22 時～翌 6 時	161.5	102.2	103.2	103.9	61.3	2.2	75.8	-11.8	-9.8	-9.3	-8.0	-8.2	42.9	12.1					
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	49.6	実測値	22 時～翌 6 時	169.8	101.7	103.8	105.0	62.9	2.7	74.1	-11.9	-9.7	-9.4	-8.2	-8.5	40.9	12.2					
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	158.0	101.2	104.4	106.1	64.5	4.0	72.3	-10.9	-8.6	-8.6	-7.4	-7.9	38.4	13.3					
定常騒音	空調機室外機 11	1.5	52.7	実測値	22 時～翌 6 時	160.5	102.0	104.6	108.8	62.9	2.7	74.1	-11.9	-9.7	-9.4	-8.5	-8.5	40.9	12.2					
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	43.2	実測値	22 時～翌 6 時	151.9	22.8	53.2	79.4	90.8	83.5	101.6	-23.2	16.0	-13.1	-14.0	-17.5	-19.9	-18.1					
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	49.7	実測値	22 時～翌 6 時	153.1	23.7	52.0	78.1	89.8	83.3	102.3	-16.1	22.2	-6.4	-7.4	-10.8	-13.4	-11.5					
定常騒音	空調機室外機 14	3.5	42.7	実測値	22 時～翌 6 時	151.9	23.1	53.2	79.4	90.8	83.5	101.6	-19.2	15.1	-13.0	-13.7	-17.5	-20.2	-14.6					
定常騒音	空調機室外機 15	3.5	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	153.1	23.9	52.0	78.1	89.8	83.3	102.4	-11.9	21.7	-6.3	-6.9	-10.8	-13.6	-7.1					
定常騒音	空調機室外機 16	1.5	40.8	実測値	22 時～翌 6 時	167.1	35.2	38.3	63.3	78.6	82.0	111.8	-21.3	9.9	-13.8	-11.7	-18.3	-22.2	-17.6					
定常騒音	空調機室外機 17	1.5	41.7	実測値	22 時～翌 6 時	168.5	36.5	37.0	61.8	77.6	82.0	112.8	-20.2	10.5	-12.7	-13.6	-17.3	-21.3	-16.6					
定常騒音	空調機室外機 18	1.5	51.7	実測値	22 時～翌 6 時	169.9	37.8	35.7	60.3	76.5	82.0	113.8	-10.0	20.2	-2.5	-3.5	-7.1	-11.3	-6.5					
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	50.4	実測値	22 時～翌 6 時	171.3	39.1	34.5	58.8	75.5	82.1	114.9	-11.2	18.6	-3.6	-4.6	-8.2	-12.6	-7.8					
定常騒音	空調機室外機 20	1.5	49.8	実測値	22 時～翌 6 時	172.8	40.4	33.2	57.4	74.5	82.2	115.9	-11.6	17.7	-4.0	-5.0	-8.7	-13.2	-8.4					
定常騒音	空調機室外機 21	1.5	51.2	実測値	22 時～翌 6 時	174.2	41.8	32.0	55.9	73.5	82.3	116.9	-10.1	18.8	-2.4	-3.4	-7.1	-11.8	-6.9					
定常騒音	空調機室外機 22	1.5	50.7	実測値	22 時～翌 6 時	175.6	43.1	30.7	54.4	72.6	82.5	118.0	-10.5	18.0	-2.6	-3.8	-7.5	-12.3	-7.4					
定常騒音	空調機室外機 23	1.5	51.0	実測値	22 時～翌 6 時	177.0	44.4	29.5	52.9	71.6	82.6	119.1	-10.1	18.0	-2.4	-3.3	-7.0	-12.1	-7.1					
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	51.5	実測値	22 時～翌 6 時	178.4	45.8	28.4	51.5	70.7	82.8	120.1	-9.5	18.3	-1.4	-2.6	-6.3	-11.6	-6.6					
定常騒音	空調機室外機 25	1.5	41.2	実測値	22 時～翌 6 時	179.8	47.2	27.2	50.0	69.8	83.1	121.2	-19.7	7.7	-11.4	-12.7	-16.5	-21.9	-16.9					
定常騒音	空調機室外機 26	1.5	42.7	実測値	22 時～翌 6 時	182.7	50.0	25.1	47.0	67.9	83.5	123.4	-18.0	8.7	-9.5	-10.8	-14.6	-20.4	-15.4					
定常騒音	空調機室外機 33	0.6	51.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	87.7	107.0	146.3	161.3	134.0	75.7	3.2	-3.8	13.4	-6.9	-8.4	-10.7	16.4	43.9					
定常騒音	空調機室外機 34	1.1	59.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	87.2	105.7	145.4	160.5	133.7	75.8	4.6	1.5	18.5	-1.6	-3.3	-5.7	21.4	45.8					
定常騒音	空調機室外機 35	1.1	59.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	86.8	104.4	144.4	159.8	133.5	75.9	6.0	1.5	18.6	-1.5	-3.3	-5.6	21.4	43.4					
定常騒音	空調機室外機 36	1.1	59.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	86.4	103.1	143.5	159.1	133.3	76.0	7.5	1.5	18.7	-1.5	-3.3	-5.6	21.4	41.5					
定常騒音	排気口 01	3.0	51.7	実測値	22 時～翌 6 時	208.8	116.1	86.1	71.2	13.9	51.5	125.9	-8.5	-5.9	-2.4	17.6	34.8	-0.3	-2.3					
定常騒音	排気口 02	3.0	51.1	実測値	22 時～翌 6 時	209.5	121.9	93.3	78.4	20.6	49.9	125.3	-9.1	-7.0	-3.7	16.2	27.8	1.1	-2.9					
定常騒音	排気口 03	3.0	55.6	実測値	22 時～翌 6 時	205.5	122.7	97.5	81.1	26.8	44.8	120.1	-7.1	-5.7	-2.6	1.1	6.1	22.6	11.0					
定常騒音	排気口 04	3.0	57.4	実測値	22 時～翌 6 時	199.8	119.3	97.0	85.5	29.7	39.1	114.7	-5.1	-3.8	-0.8	3.8	7.3	25.5	16.2					
定常騒音	排気口 05	3.0	56.8	実測値	22 時～翌 6 時	194.2	116.1	96.9	87.3	33.3	33.5	109.1	-5.7	-1.3	-1.4	2.7	5.2	26.3	16.0					
定常騒音	排気口 06	3.0	56.1	実測値	22 時～翌 6 時	188.6	113.1	97.1	89.1	37.1	27.8	103.4	-6.2	-1.9	-2.1	1.6	3.3	27.2	13.8					
定常騒音	排気口 07	3.0	48.1	実測値	22 時～翌 6 時	138.5	50.3	74.6	91.8	81.1	54.9	73.9	5.3	14.1	-6.5	-9.1	-12.0	-11.1	10.7					
定常騒音	排気口 08	3.0	48.7	実測値	22 時～翌 6 時	138.8	48.1	73.1	91.0	82.1	56.9	75.1	5.8	15.1	-5.7	-8.8	-11.4	-10.8	11.1					
定常騒音	排気口 09	3.0	61.4	実測値	22 時～翌 6 時	139.2	45.9	71.7	90.2	82.8	58.9	77.0	18.5	28.2	7.2	1.0	1.2	1.6	23.7					
定常騒音	排気口 10	3.0	46.5	実測値	22 時～翌 6 時	147.9	21.0	57.2	83.5	93.9	84.1	99.0	-20.7	20.1	-9.8	-10.5	-11.2	-16.5	-16.3					
定常騒音	排気口 11	3.0	59.7	実測値	22 時～翌 6 時	149.3	21.7	55																

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (点, 方)	基準距離 における 騒音レベル等	騒音予測時間帯 (時~時) 又は 騒音発生回数	r															
				子測地点までの 距離[m]							各子測地点における 騒音レベル[dB]								
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		
				2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1	2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1		
定常騒音	排気口 21	3.0	42.0	実測値	22時~翌6時	189.9	57.3	20.8	39.5	63.5	85.0	129.0	-16.0	6.8	-8.5	-9.2	-13.7	-21.1	-11.6
定常騒音	排気口 31	3.0	51.0	メーカー値	22時~翌6時	86.7	105.3	145.2	160.5	134.0	76.2	5.6	-2.3	13.6	-5.8	-7.9	-10.5	16.1	39.0
定常騒音	排気口 32	3.0	48.0	メーカー値	22時~翌6時	83.7	93.3	136.8	154.3	132.5	78.3	18.9	-8.1	8.6	-11.0	-13.7	-16.1	-9.7	22.5
定常騒音	排気口 33	3.0	32.0	メーカー値	22時~翌6時	85.7	108.9	148.8	163.8	136.5	78.1	3.8	-21.2	-27.2	-28.1	-30.0	-32.6	-5.9	20.5
定常騒音	排気口 34	3.0	32.5	メーカー値	22時~翌6時	81.8	109.1	149.5	161.7	137.5	79.1	1.5	-23.6	-25.3	-27.6	-29.6	-32.2	-5.5	19.5
定常騒音	排気口 35	3.0	48.0	メーカー値	22時~翌6時	81.1	111.1	152.1	168.0	141.3	83.0	7.8	-7.8	-7.6	-12.2	-14.3	-16.9	9.6	30.1
定常騒音	排気口 36	3.0	51.0	メーカー値	22時~翌6時	78.9	112.3	151.3	170.1	143.7	85.1	10.1	-1.6	-1.1	-6.2	-8.1	-11.1	15.4	33.9
変動騒音	東客車両走行 001	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	127.6	91.0	113.0	122.8	91.2	33.2	42.5	14.5	34.8	15.1	14.7	13.1	43.6	41.1
変動騒音	東客車両走行 002	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	127.6	91.0	111.8	121.2	89.2	32.4	43.1	14.5	34.8	15.5	14.8	13.2	21.5	41.2
変動騒音	東客車両走行 003	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	127.9	74.0	98.6	111.3	87.3	32.4	45.5	14.4	36.6	16.2	15.2	13.3	21.5	40.8
変動騒音	東客車両走行 004	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	127.8	58.3	87.4	103.9	87.3	40.4	51.6	14.4	38.7	17.2	15.5	13.3	18.3	39.7
変動騒音	東客車両走行 005	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	128.2	42.4	77.7	98.3	88.5	51.8	61.0	31.8	41.5	18.0	15.7	13.3	15.8	38.3
変動騒音	東客車両走行 006	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	130.6	26.6	70.1	95.1	92.5	65.3	72.9	31.7	45.5	17.0	15.8	13.1	13.7	36.7
変動騒音	東客車両走行 007	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	134.8	17.1	67.4	94.5	98.8	79.6	85.9	31.4	49.3	17.0	15.9	12.7	12.0	35.3
変動騒音	東客車両走行 008	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	120.2	17.1	67.4	91.5	103.6	88.3	86.6	32.4	49.3	17.0	15.9	12.5	11.1	35.2
変動騒音	東客車両走行 009	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	103.0	26.6	86.5	114.0	120.5	97.0	83.1	33.7	45.5	35.3	14.5	11.1	10.5	35.6
変動騒音	東客車両走行 010	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	86.9	43.4	105.7	133.5	138.1	108.5	83.0	35.2	41.2	33.5	13.3	9.9	9.9	35.6
変動騒音	東客車両走行 011	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	72.5	61.6	124.8	152.8	156.0	121.8	94.1	36.8	38.2	32.1	12.2	8.8	9.2	42.7
変動騒音	東客車両走行 012	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	59.8	80.3	143.9	172.1	174.1	136.6	89.3	38.5	35.9	30.8	11.3	7.9	8.6	41.5
変動騒音	東客車両走行 013	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	52.9	101.1	164.9	193.2	194.2	154.0	99.1	39.5	33.9	29.7	10.4	6.9	7.9	40.8
変動騒音	東客車両走行 014	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.6	121.9	185.9	214.3	211.4	166.1	102.5	42.0	32.3	28.6	9.6	6.1	8.1	41.1
変動騒音	東客車両走行 015	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	26.5	124.6	187.6	214.9	209.2	160.9	93.8	45.5	32.1	28.5	9.5	6.2	9.1	42.2
変動騒音	東客車両走行 016	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	25.3	128.6	190.3	216.3	209.2	160.9	93.8	45.9	31.8	28.4	9.5	6.2	9.1	42.2
変動騒音	東客車両走行 017	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	26.5	124.9	186.5	212.4	205.3	157.3	90.7	45.5	32.1	28.6	9.7	6.3	9.2	42.4
変動騒音	東客車両走行 018	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	16.3	124.9	186.5	212.4	203.8	152.9	82.8	49.8	32.1	28.6	9.7	6.4	10.3	43.8
変動騒音	東客車両走行 019	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	16.3	118.3	177.2	201.2	190.0	139.5	71.1	49.8	32.5	14.0	10.1	7.0	10.7	44.6
変動騒音	東客車両走行 020	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	28.0	106.5	164.1	187.7	176.1	126.3	60.4	45.1	33.5	14.3	10.7	7.6	11.2	45.1
変動騒音	東客車両走行 021	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.6	106.5	164.1	187.7	175.5	122.1	50.9	48.4	33.5	14.3	10.7	7.6	13.1	47.6
変動騒音	東客車両走行 022	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.9	115.8	170.3	191.9	175.5	119.7	44.6	48.3	32.7	13.8	10.6	7.6	16.8	21.0
変動騒音	東客車両走行 023	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	45.1	125.6	176.2	195.5	174.0	117.2	42.2	47.7	32.0	13.1	10.6	7.7	16.8	21.2
変動騒音	東客車両走行 024	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	47.3	125.6	176.2	195.5	174.0	116.9	41.2	47.9	32.0	13.1	10.6	7.7	32.6	41.7
変動騒音	東客車両走行 025	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	109.4	91.0	113.0	122.8	91.2	34.4	25.6	15.4	34.8	15.1	14.7	13.1	21.3	45.8
変動騒音	東客車両走行 026	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	91.3	93.4	125.0	137.8	109.4	52.5	10.7	16.4	34.6	14.7	13.6	11.6	19.4	53.5
変動騒音	東客車両走行 027	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	108.3	74.0	98.6	111.3	87.3	40.4	36.1	15.4	36.6	16.2	15.2	13.3	18.3	42.8
変動騒音	東客車両走行 028	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	88.8	76.8	112.5	128.3	106.9	56.9	26.6	16.6	36.3	15.7	14.0	11.7	16.5	45.5
変動騒音	東客車両走行 029	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	69.6	84.1	127.8	146.0	126.4	74.8	26.1	17.6	35.5	15.1	12.9	10.3	15.2	45.7
変動騒音	東客車両走行 030	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	50.4	91.8	144.0	163.8	145.7	93.1	29.5	18.5	34.5	14.6	11.9	9.2	14.2	20.6
変動騒音	東客車両走行 031	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	39.9	107.9	160.8	181.9	164.9	111.8	42.1	33.3	33.3	14.0	11.1	8.1	13.4	18.6
変動騒音	東客車両走行 032	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	108.8	58.3	87.4	103.9	88.5	51.8	48.6	33.3	38.7	17.2	15.5	13.3	15.8	40.3
変動騒音	東客車両走行 033	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	89.1	61.8	102.9	121.9	107.8	65.5	42.1	35.0	38.2	16.5	14.2	11.7	14.5	41.5
変動騒音	東客車両走行 034	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	70.3	70.7	119.5	140.4	127.2	81.5	41.7	37.1	37.0	15.8	13.1	10.3	13.4	41.6
変動騒音	東客車両走行 035	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	51.4	83.1	136.6	158.8	146.4	98.6	41.0	39.8	35.6	15.2	12.1	9.1	12.4	47.3
変動騒音	東客車両走行 036	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	11.1	97.8	151.3	177.4	165.6	116.4	53.3	41.7	34.2	14.6	11.2	8.1	11.6	46.2
変動騒音	東客車両走行 037	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	111.6	42.4	77.7	98.3	92.5	65.3	62.9	33.1	41.5	18.0	15.7	13.1	13.7	38.0
変動騒音	東客車両走行 038	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	92.7	47.0	94.7	117.2	111.1	76.6	57.9	34.7	40.6	17.1	14.1	11.5	12.8	38.7
変動騒音	東客車両走行 039	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	74.5	58.2	112.6	136.3	130.0	90.7	57.7	36.6	38.7	16.4	13.2	10.2	11.9	38.8
変動騒音	東客車両走行 040	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	57.0	72.8	130.6	155.2	148.8	106.3	59.3	38.9	36.8	15.7	12.2	9.1	11.0	44.8
変動騒音	東客車両走行 041	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	41.1	89.2	149.0	174.2	167.7	123.0	65.5	41.7	35.0	10.2	11.3	8.0	10.3	44.1
変動騒音	東客車両走行 042	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	29.5	106.5	167.5	193.2	186.6	140.2	77.8	44.6	33.5	9.7	10.1	7.1	9.6	43.2
変動騒音	東客車両走行 043	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	27.9	124.3	186.1	212.2	205.3	157.3	90.7	45.1	32.1	28.6	9.7	6.3	9.2	42.1
変動騒音	東客車両走行 044	0.0~0.0	74.0	騒音手引	最大値 1356 台	116.4	26.6	70.4	95.1	98.8	79.6	77.6	32.7	45.5	17.0	15.8	12.7	12.0	36.2
変動騒音	東客車両走行 045	0.0~																	

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (G.L.から)	基準値等 による 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r							L _{eq}							
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル[dB]							
					P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.1	P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.1	
変動騒音	大型車両走行 00(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値2台	51.2	99.1	163.0	191.4	193.0	153.3	99.1	29.7	24.5	20.2	0.9	-2.6	-1.7	1.1
変動騒音	大型車両走行 05(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値2台	62.0	75.1	138.7	167.0	169.8	133.6	89.0	28.6	26.9	21.6	1.9	-1.5	-0.9	1.9
変動騒音	大型車両走行 06(中)夜間	0.0～0.0	64.4	ASJ	最大値2台	77.1	51.1	114.5	142.6	147.1	115.6	84.5	26.7	30.2	23.2	3.2	-0.2	-0.1	7.4
変動騒音	大型車両走行 07(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値2台	96.1	29.1	90.3	118.2	124.9	100.5	84.4	24.7	35.1	25.3	4.6	1.2	0.7	25.9
変動騒音	大型車両走行 08(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値2台	117.1	15.6	66.4	93.7	103.8	89.5	87.0	23.0	40.5	28.0	6.3	2.9	1.4	25.6
変動騒音	大型車両走行 09(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値2台	139.3	12.1	65.7	93.7	103.8	89.5	95.8	21.5	42.8	28.1	6.3	2.9	1.4	24.8
変動騒音	大型車両走行 10(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値2台	140.7	2.2	64.6	93.8	105.8	92.8	98.9	21.4	57.7	28.2	6.3	2.8	1.0	24.5
変動騒音	大型車両走行 11(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値2台	140.7	12.1	63.3	70.9	88.1	88.0	98.9	21.4	42.8	40.5	8.2	4.7	1.4	24.5
変動騒音	大型車両走行 14(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値1台	41.1	115.9	170.0	191.4	174.5	118.3	42.7	8.8	23.1	4.1	1.1	-1.9	22.9	34.8
変動騒音	大型車両走行 20(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値1台	41.1	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	31.0	8.8	24.5	4.8	2.1	-0.7	4.6	10.9
変動騒音	大型車両走行 21(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値1台	64.8	87.0	131.4	149.6	129.8	77.5	24.6	8.3	25.6	5.3	3.1	0.5	5.6	26.6
変動騒音	大型車両走行 22(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値1台	85.5	78.7	115.0	130.9	109.0	58.2	24.7	7.2	26.5	5.9	4.2	1.9	7.0	36.5
変動騒音	大型車両走行 23(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値1台	106.3	75.4	100.2	112.9	88.3	40.3	33.6	6.0	26.8	6.5	5.5	3.7	8.8	33.9
変動騒音	大型車両走行 24(中)夜間	0.0～0.0	61.4	ASJ	最大値1台	127.0	75.4	100.2	112.9	88.3	32.1	43.6	4.9	26.8	6.5	5.5	3.7	34.3	34.6
変動騒音	大型車両走行 01(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	26.8	129.5	191.5	217.6	210.9	162.9	96.0	38.8	25.2	24.8	2.9	-0.5	2.3	5.4
変動騒音	大型車両走行 02(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	27.5	125.7	188.9	216.3	210.9	162.9	96.0	38.6	25.4	24.9	2.9	-0.5	2.3	5.4
変動騒音	大型車両走行 03(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	40.8	123.3	187.3	215.8	213.3	168.1	104.6	35.2	25.6	24.9	2.9	-0.6	1.4	4.3
変動騒音	大型車両走行 04(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	54.2	99.1	163.0	191.4	193.0	153.3	99.1	32.7	27.5	24.2	3.9	0.1	1.3	4.2
変動騒音	大型車両走行 05(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	62.0	75.1	138.7	167.0	169.8	133.6	89.0	31.6	29.9	24.6	4.9	1.5	2.1	4.9
変動騒音	大型車両走行 06(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	77.1	51.4	114.5	142.6	147.1	115.6	84.5	29.7	33.2	26.2	6.2	2.8	2.9	10.4
変動騒音	大型車両走行 07(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	96.1	29.1	90.3	118.2	124.9	100.5	84.4	27.7	38.1	28.3	7.6	4.2	3.7	28.9
変動騒音	大型車両走行 08(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	117.1	15.6	66.4	93.7	103.8	89.5	87.0	26.0	43.5	31.0	9.3	5.9	4.4	28.6
変動騒音	大型車両走行 09(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	139.3	12.1	65.7	93.7	103.8	89.5	95.8	24.5	45.8	31.1	9.3	5.9	4.4	27.8
変動騒音	大型車両走行 10(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	140.7	2.2	64.6	93.8	105.8	92.8	98.9	24.4	60.7	31.2	9.3	5.8	4.0	27.5
変動騒音	大型車両走行 11(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	140.7	12.1	63.3	70.9	88.1	88.0	98.9	24.4	45.8	43.5	11.2	7.7	4.4	27.5
変動騒音	大型車両走行 12(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	161.9	25.8	24.1	50.2	74.5	87.7	111.3	23.2	39.2	16.4	13.3	9.6	4.4	6.9
変動騒音	大型車両走行 13(大)夜間	0.0～0.0	67.4	ASJ	最大値2台	181.4	45.1	12.0	29.6	64.8	88.7	125.1	5.2	34.3	20.4	15.9	11.8	4.3	8.5
変動騒音	台車平車走行 01(大)夜間	0.0	77.0	騒音手引	最大値1回	201.2	65.3	12.0	29.6	64.8	94.0	140.5	11.8	10.7	26.3	21.8	17.6	9.9	14.1
変動騒音	台車平車走行 02(中)夜間	0.0	77.0	騒音手引	最大値1回	161.9	25.8	43.3	70.9	88.1	88.0	111.3	32.8	18.8	19.4	17.0	13.6	10.3	12.8
変動騒音	台車平車走行 04(中)夜間	0.0	77.0	騒音手引	最大値1回	64.8	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	31.0	17.1	37.1	13.5	10.8	8.2	13.5	19.7
新機騒音	荷おろし音 01(大)夜間	1.5	76.7	実測値	最大値1回	201.1	65.3	11.9	29.5	64.7	94.0	140.5	16.5	10.4	29.8	25.8	21.2	12.7	18.1
新機騒音	荷おろし音 02(中)夜間	1.5	76.7	実測値	最大値1回	161.8	25.8	43.3	70.9	88.1	88.0	111.3	32.5	18.5	22.7	20.4	16.6	13.1	17.5
新機騒音	荷おろし音 04(中)夜間	1.5	85.5	騒音手引	最大値1回	64.8	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	30.9	29.8	35.6	25.7	22.6	19.8	25.3	31.7
新機騒音	台車段差越え 04(中)夜間	0.0	90.0	騒音手引	最大値1回	64.8	99.0	148.9	168.8	150.6	97.5	31.0	27.1	50.0	23.5	20.8	18.2	23.4	29.7
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値					各予測地点における 区域の区分と基準値														
P1 地点(高さ2.3m):49.5dB					無指定地域				第三種区域				基準値:50dB						
P2 地点(高さ0.0m):60.7dB					無指定地域				第三種区域				基準値:50dB						
P3 地点(高さ1.5m):40.9dB					無指定地域				第三種区域				基準値:50dB						
P4 地点(高さ2.0m):35.5dB					無指定地域				第三種区域				基準値:50dB						
P5 地点(高さ1.5m):34.7dB					無指定地域				第三種区域				基準値:50dB						
P6 地点(高さ1.5m):43.6dB					無指定地域				第三種区域				基準値:50dB						
P7 地点(高さ1.1m):53.5dB					無指定地域				第三種区域				基準値:50dB						

<評価>

予測地点 P1・P3・P4・P5・P6 において、夜間の騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

予測地点 P2・P7 において、夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値は車両走行音が規制基準を上回ります。

特定工場等において発生する騒音規制に関する基準に基づき、「騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合」に該当することから、騒音規制法における騒音評価量90%レンジの上端値で評価を行いました。

表-8 夜間時間帯に対しての発生時間率

騒音発生源	長さ (m)	時速(秒速)	1台あたりの 走行時間(秒) (長さm÷秒速)	騒音発生回数	L _s		-	
					各予測地点における 騒音レベル【dB】		超過時間【秒】	
					P2 0.0	P7 1.1	P2 0.0	P7 1.1
変動騒音 来客車両走行 026	18.508	20km/h(=5.556m/s)	3.3314	最大値 1356 台	-	53.5	-	4517.4
変動騒音 来客車両走行 049	16.952	20km/h(=5.556m/s)	3.0514	最大値 1356 台	-	53.5	-	4137.7
変動騒音 大型車両走行 10(中型)夜	9.910	5km/h(=1.389m/s)	7.135	最大値 2 台	57.7	-	14.3	-
変動騒音 大型車両走行 10(大型)夜	9.910	5km/h(=1.389m/s)	7.135	最大値 2 台	60.7	-	14.3	-
超過発生時間合計【秒】							28.6	8655.1
【分】換算							0.5	144.3
夜間時間帯に対しての発生時間率【%】							0.1	30.1

予測地点 P2 では、夜間の時間帯(480 分)に対して約 0.5 分間(発生時間率 0.1%)が基準値を上回ることになりますが、5%以内であるため規制基準は満足すると評価されます。

予測地点 P7 地点では、夜間の時間帯(480 分)に対して約 144.3 分間(発生時間率 30.1%)が基準値を上回り 5%以上となりますが、予測地点 P7 の周辺に住居等は立地しておりません。

従って、周辺環境への騒音の影響は軽微であると考えます。

また、開店後に店舗から発生する騒音によって、ご意見等を頂戴した場合は発生源対策を確認の上、誠意を持って必要な対策を講じます。

③ 予測詳細

別添「夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の計算過程」を参照して下さい。

5.各騒音源のデータ

5.1 騒音データ

パワーレベルの設定の根拠となる測定データ

① 定常騒音

表-9 パワーレベルの根拠となる騒音レベル【dB(A)】

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	規模・能力 [kw]	根拠	図面名称	稼働時間	
冷凍機室外機 01	-	62.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 02	-	60.8	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 03	-	67.5	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 04	-	65.1	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 05	-	64.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 06	-	65.6	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 07	-	64.6	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 08	-	63.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 01	-	48.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 02	-	48.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 03	-	49.2	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
パワーコンディショナー01	-	69.2	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	05:00	19:30
空調機室外機 01	-	50.5	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 02	-	49.9	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 03	-	50.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 04	-	51.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 05	-	49.8	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 06	-	50.1	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 07	-	50.8	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 08	-	49.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 09	-	49.6	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 10	-	50.5	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 11	-	52.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 12	-	43.2	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 13	-	49.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 14	-	42.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 15	-	49.3	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 16	-	40.8	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 17	-	41.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 18	-	51.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 19	-	50.4	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 20	-	49.8	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 21	-	51.2	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 22	-	50.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 23	-	51.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 24	-	51.5	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 25	-	41.2	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 26	-	42.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 27	-	66.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	20:30
空調機室外機 28	-	66.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	20:30
空調機室外機 29	-	66.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	20:30
空調機室外機 30	-	66.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	20:30
空調機室外機 31	-	66.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	20:30
空調機室外機 32	-	61.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30	20:30
空調機室外機 33	SZRC80BYT	54.0	1.7	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 34	SZRC160BY	59.0	3.08	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 35	SZRC160BY	59.0	3.08	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 36	SZRC160BY	59.0	3.08	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 01	-	54.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 02	-	54.1	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	規模・能力 [Kw]	根拠	図面名称	稼働時間
排気口 03	-	55.6	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 04	-	57.4	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 05	-	56.8	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 06	-	56.1	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 07	-	48.1	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 08	-	48.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 09	-	61.4	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 10	-	46.5	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 11	-	59.7	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 12	-	45.5	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 13	-	51.8	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 14	-	58.4	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 15	-	58.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 16	-	66.9	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 17	-	67.2	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 18	-	65.4	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 19	-	42.6	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 20	-	42.2	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 21	-	42.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 22	-	49.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 23	-	49.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 24	-	49.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 25	-	49.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 26	-	49.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 27	-	49.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 28	-	40.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 29	-	35.5	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 30	-	26.0	-	実測値	騒音源及び予測地点配置図	09:30 20:30
排気口 31	VD-25ZVX7	54.0	-	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 32	VD-23ZP13	48.0	-	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 33	VD-13Z13	32.0	-	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 34	VD-15Z13	32.5	-	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 35	VD-23ZP13	48.0	-	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00
排気口 36	VD-25ZVX7	54.0	-	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00 24:00

※設備機器騒音値は、メーカーより発行されている機器カタログに示された騒音値が自由空間(無響音室)での測定であるため床面の反射を考慮し、カタログの騒音値に3dBを加算して予測しております。

(騒音資料 1.3 計算方法参照)

※各音源位置は『騒音源及び予測地点配置図』参照

② その他の騒音源

表-10 パワーレベルの根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	騒音レベル 【0内は L_{Amax} 】	音源高さ (m)	発生時間	根拠	図面名
大型車両後進ブザー音	90.0 (100.0)	1.5	時速 5 km で走行 ※夜間停止	騒音予測の 手引き	騒音源及び 予測地点配置図
台車平坦走行	71.0 (77.0)	0.0	荷さばき車両 1 台あたり 01(中型):20 回×往復×1 回 5 秒 01(大型):20 回×往復×1 回 5 秒 02(中型):20 回×往復×1 回 5 秒 03(中型):20 回×往復×1 回 5 秒 04(中型):20 回×往復×1 回 5 秒 04(中型 2t):20 回×往復×1 回 5 秒		
廃棄物収集作業	90.0 (95.0)	1.5	1 台当り 600 秒		
荷おろし音	74.9 (76.7)	1.5	1 分毎に 1 回 1 秒の荷おろし 01(中型):平均作業時間 20 分 01(大型):平均作業時間 20 分 02(中型):平均作業時間 20 分 03(中型):平均作業時間 20 分	実測値※2	
	86.1 (85.5)		1 分毎に 1 回 1 秒の荷おろし 04(中型):平均作業時間 20 分 04(中型 2t):平均作業時間 10 分	騒音予測の 手引き	
台車段差越え	83.0 (90.0)	0.0	荷さばき車両 1 台あたり 01(中型):20 回×往復 01(大型):20 回×往復※夜間無し 02(中型):20 回×往復※夜間無し 03(中型):20 回×往復 04(中型):20 回×往復 04(中型 2t):10 回×往復	騒音予測の 手引き	

※1 大型車両のアイドリングについては、アイドリングストップを呼びかけ作業員に周知するため、予測には考慮していません。

※2 当該店舗の大規模小売店舗立地法第6条第2項(令和5年10月11日)の変更届出書における「大規模小売店舗立地法手続きにおける騒音予測」と同様に、基準距離騒音レベル 74.9dB(76.7dB)を採択しました。

③ 自動車走行騒音

表-11 パワーレベルの根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	パワー レベル [dB]	根拠	図面								
来客車両走行	82.0	騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベルLWA約 82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。走行速度については 20km/h と設定しました。	騒音源及び 予測地点配置図								
大型車両走行 ・荷さばき車両 ・廃棄物収集車両	昼間 81.4 (中型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の3車種分類の中型車・大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。走行速度については 10km/h と設定しました。									
	昼間 84.4 (大型)										
	夜間・最大値 72.4 (中型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の3車種分類の中型車・大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。走行速度については 5km/h と設定しました。									
	夜間・最大値 75.4 (大型)										
パワーレベル式の定数項(3車種分類) ASJ RTN-Model 2023 より $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$ ※定常走行区間より $b=30$ ※Cは補正項であり該当はありません。											
【aの値】 <table><tr><th>3車種分類</th><th>定常走行区間</th></tr><tr><td>小型車</td><td>45.8</td></tr><tr><td>中型車</td><td>51.4</td></tr><tr><td>大型車</td><td>54.4</td></tr></table>			3車種分類	定常走行区間	小型車	45.8	中型車	51.4	大型車	54.4	
3車種分類	定常走行区間										
小型車	45.8										
中型車	51.4										
大型車	54.4										

※大型車両走行ルート

■荷さばき作業 01(昼間:中型 14 台 大型 1 台 夜間:大型 1 台)&廃棄物収集作業 01(昼間 2t・2 台)

01→02→03→04→05→06→07→08→09→10→10(後 01)→11(後 02)→12(後 03)→13(後 04)→13→12→11→09→08→07→06→05→04→03→02→01

■荷さばき作業 02(昼間:中型 8 台 夜間:中型 1 台)

01→02→03→04→05→06→07→08→09→10→10(後 01)→11(後 02)→11→09→08→07→06→05→04→03→02→01

■荷さばき作業 03(昼間:中型 5 台)&廃棄物収集作業 02(昼間 2t・2 台)

14→15→16→17→18→19→19(後 05)→20(後 06)→20→18→17→16→15→14

■荷さばき作業 04(昼間:中型 1 台 夜間:中型 1 台)&廃棄物収集作業 03(昼間 2t・1 台)

14→20→21→22→23→24

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

① 来客車両の算出

<指針の計算式による1日当たりの来台数>

$$A \times S \times C \div D = (950.000 \times 5.356 \times 0.800) \div 2.000 = 2,035 \text{ 台}$$

<騒音予測計算における来台数>

一日当たりの来客台数は上記の式より2,035台としました。

昼間と夜間及び夜間(最大値)の台数については、下記の通り按分いたしました。

また、往復を考慮しております。

昼間の来台数 = 日来台数 $\times$ (昼間の駐車場利用時間 / 駐車場利用可能時間) = 1,357 台

夜間及び夜間(最大値)の来台数 = 日来台数 $\times$ (夜間の駐車場利用時間 / 駐車場利用可能時間) $\times 2$ = 678 台

駐車場利用可能時間: 24 時間 (24h)

昼間: 6 時 ~ 22 時 (16h)

夜間: 22 時 ~ 翌 6 時 (8h)

③ 車両走行台数の算出

上記の台数を各走行線に設定しました。

表-12 車両走行台数(台)

車両走行線No	昼間	夜間及び夜間(最大値)
001~059	2,714	1,356

スーパーセンタートライアル山鹿店 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)		長さ	高さ [m] (GLから)	音質 ハワレベル [Lw][dB]	基準距離 における 騒音レベル [Lp][dB]	根拠	r															Adiv															Abar															Ls															LAeq															LAeq														
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離[m]					予測地点までの 回折減衰[dB]					予測地点までの 回折減衰[dB]					各予測地点における 騒音レベル[dB]					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル[dB]					各予測地点における 夜間の等価騒音レベル[dB]																																																														
										A	B	C	D	D	A	B	C	D	D	A	B	C	D	D	A	B	C	D	D	A	B	C	D	D	A	B	C	D	D																																																										
										1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6																																																					
										1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6	1.2	1.2	1.2	3.6	6.6																																																					
冷凍機室外機01	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	70.7	62.7	実測値	225.5	74.6	13.6	22.1	22.5	47.1	37.5	22.7	26.9	27.0	13.5	17.1	-	-	-	2.2	8.2	40.0	35.8	35.7	2.2	8.2	40.0	35.8	35.7	2.2	8.2	40.0	35.8	35.7																																																											
冷凍機室外機02	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	68.5	60.8	実測値	225.9	74.3	12.4	23.0	23.4	47.1	37.4	21.9	27.2	27.4	13.5	17.8	-	-	-	0.3	5.6	38.9	33.6	33.4	0.3	5.6	38.9	33.6	33.4	0.3	5.6	38.9	33.6	33.4																																																											
冷凍機室外機03	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	75.5	67.5	実測値	222.9	73.4	15.4	22.4	22.8	47.0	37.3	23.7	27.0	27.2	13.6	17.4	22.7	-	-	-	7.0	12.8	21.0	40.5	40.3	7.0	12.8	21.0	40.5	40.3	7.0	12.8	21.0	40.5	40.3																																																										
冷凍機室外機04	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	73.1	65.1	実測値	223.5	73.1	13.5	23.2	23.6	47.0	37.3	22.6	27.3	27.4	13.5	17.4	-	-	-	4.6	10.5	42.5	37.6	37.7	4.6	10.5	42.5	37.6	37.7	4.6	10.5	42.5	37.6	37.7																																																											
冷凍機室外機05	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	72.7	64.7	実測値	224.1	72.7	11.7	24.1	24.5	47.0	37.2	21.3	27.7	27.8	13.5	17.4	-	-	-	4.2	10.1	43.4	37.0	36.9	4.2	10.1	43.4	37.0	36.9	4.2	10.1	43.4	37.0	36.9																																																											
冷凍機室外機06	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	73.6	65.6	実測値	221.2	71.5	14.0	24.4	24.8	46.8	37.1	22.9	27.7	27.9	13.6	17.8	23.1	-	-	-	5.1	10.7	19.6	37.9	37.7	5.1	10.7	19.6	37.9	37.7	5.1	10.7	19.6	37.9	37.7																																																										
冷凍機室外機07	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	72.6	64.6	実測値	221.9	71.1	11.8	25.2	25.6	46.9	37.0	21.4	28.0	28.2	13.6	17.6	23.6	-	-	-	4.1	9.8	19.4	36.6	36.4	4.1	9.8	19.4	36.6	36.4	4.1	9.8	19.4	36.6	36.4																																																										
冷凍機室外機08	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	71.0	63.0	実測値	222.5	71.0	10.5	25.7	26.1	46.9	37.0	20.4	28.2	28.3	13.6	17.8	-	-	-	2.4	8.2	42.6	34.8	34.7	2.4	8.2	42.6	34.8	34.7	2.4	8.2	42.6	34.8	34.7																																																											
キュービクル01	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	56.0	48.0	実測値	228.0	76.1	17.4	18.3	18.8	47.2	37.8	24.5	25.2	25.5	13.4	16.6	-	-	-	-12.5	-6.4	23.2	22.8	22.5	-12.5	-6.4	23.2	22.8	22.5	-12.5	-6.4	23.2	22.8	22.5																																																											
キュービクル02	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.0	56.0	48.0	実測値	229.1	77.6	14.9	20.4	20.8	47.2	37.8	23.5	26.2	26.4	13.3	18.0	-	-	-	-12.5	-7.8	24.5	21.8	21.6	-12.5	-7.8	24.5	21.8	21.6	-12.5	-7.8	24.5	21.8	21.6																																																											
キュービクル03	00:00-24:00	57.600	28.800	-	2.3	57.2	49.2	実測値	16.3	145.8	204.1	226.0	226.1	24.3	43.3	46.2	47.1	47.1	-	-	-	-	-	14.2	7.3	24.9	5.9	3.0	-12.1	-5.2	24.9	5.9	3.0	-12.1	-5.2	24.9	5.9	3.0																																																											
パワコンディショナー01	05:00-19:30	48.600	3.600	-	2.0	77.2	69.2	実測値	228.8	82.5	25.1	13.6	14.3	47.2	38.3	28.0	22.7	23.1	13.3	19.8	23.7	-	-	-	8.7	11.1	17.5	46.5	46.1	8.0	10.3	16.8	45.8	45.4	-0.3	2.0	8.5	37.5	37.1																																																										
空調機室外機01	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	58.5	50.5	実測値	222.4	113.4	91.7	62.0	62.2	46.9	41.1	38.2	35.9	35.9	17.3	17.5	19.1	-	-	-	-13.8	-6.1	-6.9	14.6	14.6	-13.8	-6.1	-6.9	14.6	14.6	-13.8	-6.1	-6.9	14.6	14.6																																																										
空調機室外機02	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	57.9	49.9	実測値	222.3	112.4	80.3	60.6	60.8	46.9	41.0	38.1	35.7	35.7	17.3	17.5	19.2	-	-	-	-14.4	-8.6	-7.4	14.2	14.2	-14.4	-8.6	-7.4	14.2	14.2	-14.4	-8.6	-7.4	14.2	14.2																																																										
空調機室外機03	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	58.7	50.7	実測値	222.3	111.4	78.9	59.3	59.4	46.9	40.9	37.9	35.5	35.5	17.3	17.5	19.3	-	-	-	-13.6	-7.7	-6.5	15.2	15.2	-13.6	-7.7	-6.5	15.2	15.2	-13.6	-7.7	-6.5	15.2	15.2																																																										
空調機室外機04	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	59.0	51.0	実測値	222.3	110.4	77.6	57.9	58.1	46.9	40.9	37.8	35.2	35.3	17.3	17.5	19.4	-	-	-	-13.3	-7.3	-6.1	15.8	15.7	-13.3	-7.3	-6.1	15.8	15.7	-13.3	-7.3	-6.1	15.8	15.7																																																										
空調機室外機05	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	57.8	49.8	実測値	222.3	109.4	76.2	56.5	56.7	46.9	40.8	37.6	35.0	35.1	17.3	17.4	19.4	-	-	-	-14.5	-8.4	-7.3	14.8	14.7	-14.5	-8.4	-7.3	14.8	14.7	-14.5	-8.4	-7.3	14.8	14.7																																																										
空調機室外機06	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	58.1	50.1	実測値	176.3	107.6	106.7	101.9	102.0	45.0	40.6	40.6	40.2	40.2	17.5	17.9	18.5	14.3	7.3	-12.5	-8.5	-8.9	-4.3	2.6	-12.5	-8.5	-8.9	-4.3	2.6	-12.5	-8.5	-8.9	-4.3	2.6																																																											
空調機室外機07	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	58.8	50.8	実測値	176.5	107.1	107.2	102.9	103.0	44.8	40.6	40.6	40.2	40.3	17.6	17.8	18.4	14.3	7.2	-11.7	-7.6	-8.2	-3.7	3.4	-11.7	-7.6	-8.2	-3.7	3.4	-11.7	-7.6	-8.2	-3.7	3.4																																																											
空調機室外機08	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	57.7	49.7	実測値	174.8	106.6	107.7	104.0	104.1	44.9	40.6	40.6	40.3	40.3	17.7	17.8	18.4	14.3	7.1	-12.7	-8.5	-9.4	-4.9	2.3	-12.7	-8.5	-9.4	-4.9	2.3	-12.7	-8.5	-9.4	-4.9	2.3																																																											
空調機室外機09	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	57.6	49.6	実測値	173.1	106.1	106.3	105.0	105.1	44.8	40.5	40.7	40.4	40.4	17.6	17.5	18.4	14.3	7.0	-12.7	-8.4	-9.5	-5.1	2.2	-12.7	-8.4	-9.5	-5.1	2.2	-12.7	-8.4	-9.5	-5.1	2.2																																																											
空調機室外機10	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	58.5	50.5	実測値	171.3	105.6	108.9	106.1	106.2	44.7	40.5	40.7	40.5	40.5	17.7	17.4	18.4	14.3	6.9	-11.8	-7.4	-8.6	-4.3	3.1	-11.8	-7.4	-8.6	-4.3	3.1	-11.8	-7.4	-8.6	-4.3	3.1																																																											
空調機室外機11	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	60.7	52.7	実測値	163.4	25.8	56.3	80.9	81.0	44.3	28.2	35.0	38.2	38.2	23.8	-	-	-	-	15.8	6.4	-15.4	24.5	17.7	-1.3	8.1	-15.4	24.5	17.7	-1.3	8.1	-15.4	24.5	17.7	-1.3	8.1																																																									
空調機室外機12	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	51.2	43.2	実測値	164.8	26.5	55.0	79.4	79.6	44.3	28.5	34.8	38.0	38.0	22.9	-	-	-	-	15.9	6.5	-24.0	14.7	8.4	-10.7	-1.3	-24.0	14.7	8.4	-10.7	-1.3	-24.0	14.7	8.4	-10.7	-1.3																																																									
空調機室外機13	00:00-24:00	57.600	28.800	-	1.5	57.7	49.7	実測値	166.0	27.3	53.8	78.1	78.3	44.4	28.7	34.6	37.9	37.9	22.2	-	-	-	-	15.9	6.6	-16.9	21.0	15.1	-4.1	5.3	-16.9	21.0	15.1	-4.1	5.3	-16.9	21.0	15.1	-4.1	5.3																																																									
空調機室外機14	00:00-24:00	57.600	28.800	-	3.5	50.7	42.7	実測値	164.8	26.6	55.0	79.4	79.5	44.3	28.5	34.8	38.0	38.0	18.4	-	-	-	-	14.7	6.5	-20.1	14.2	7.9	-10.0	-1.8	-20.1	14.2	7.9	-10.0	-1.8	-20.1	14.2	7.9	-10.0	-1.8																																																									
空調機室外機15	00:00-24:00	57.600	28.800	-	3.5	57.3	49.3	実測値	166.0	27.3	53.8	78.1	78.1	44.4	28.7	34.6	37.9	37.9	17.6	-	-	-	-	14.7																																																																									

[illegible]

スーパーセンタートライアル山鹿店 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの計算過程

騒音発生主源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル 【Lw】[dB]	基準距離 における 騒音レベル 【Lp0】[dB]	根拠	r			Adiv			Abar			Ls			LAeq			LAeq							
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離【m】			予測地点までの 距離減衰【dB】			予測地点までの 回折減衰【dB】			各予測地点における 騒音レベル【dB】			各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】			各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】							
	昼間(秒)		夜間(秒)							E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G					
										3.6	1.2	1.2	3.6	1.2	1.2	3.6	1.2	1.2	3.6	1.2	1.2	3.6	1.2	1.2	3.6	1.2	1.2					
冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	70.7	62.7	実測値	69.0	111.1	157.3	36.8	40.9	43.9	15.7	20.8	14.7	10.2	0.9	4.1	10.2	0.9	4.1	10.2	0.9	4.1	10.2	0.9	4.1			
冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	68.8	60.8	実測値	70.6	112.6	158.4	37.0	41.0	44.0	15.6	20.9	14.7	9.2	-1.1	2.1	8.2	-1.1	2.1	8.2	-1.1	2.1	8.2	-1.1	2.1			
冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	75.5	67.5	実測値	65.9	107.2	153.8	36.4	40.6	43.7	15.6	20.9	14.8	15.5	6.0	9.0	15.5	6.0	9.0	15.5	6.0	9.0	15.5	6.0	9.0			
冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	73.1	65.1	実測値	68.1	109.3	155.2	36.7	40.8	43.8	15.4	20.9	14.7	13.0	3.5	6.5	13.0	3.5	6.5	13.0	3.5	6.5	13.0	3.5	6.5			
冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	72.7	64.7	実測値	70.3	111.4	156.7	36.9	40.9	43.9	15.3	20.9	14.7	12.5	2.9	6.1	12.5	2.9	6.1	12.5	2.9	6.1	12.5	2.9	6.1			
冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	73.6	65.6	実測値	66.8	107.0	152.6	36.5	40.6	43.7	15.3	20.9	14.8	13.8	4.1	7.1	13.8	4.1	7.1	13.8	4.1	7.1	13.8	4.1	7.1			
冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	72.6	64.6	実測値	69.3	109.3	154.3	36.8	40.8	43.8	15.2	20.9	14.8	12.6	2.9	6.1	12.6	2.9	6.1	12.6	2.9	6.1	12.6	2.9	6.1			
冷凍機室外機08	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	71.0	63.0	実測値	70.8	110.9	155.5	37.0	40.9	43.8	15.1	20.9	14.7	10.9	1.2	4.4	10.9	1.2	4.4	10.9	1.2	4.4	10.9	1.2	4.4			
キュービクル01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	56.0	48.0	実測値	66.3	110.4	158.4	36.4	40.9	44.0	17.9	20.8	14.7	-6.3	-13.7	-10.7	-6.3	-13.7	-10.7	-6.3	-13.7	-10.7	-6.3	-13.7	-10.7			
キュービクル02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	56.0	48.0	実測値	70.3	114.1	161.0	36.9	41.1	44.1	17.6	20.8	14.6	-6.6	-14.0	-10.8	-6.6	-14.0	-10.8	-6.6	-14.0	-10.8	-6.6	-14.0	-10.8			
キュービクル03	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.3	57.2	49.2	実測値	212.3	161.0	89.2	46.5	44.1	39.0	17.0	17.7	18.7	-14.3	-12.7	-8.5	-14.3	-12.7	-8.5	-14.3	-12.7	-8.5	-14.3	-12.7	-8.5			
パワーコンディショナー01	05:00-19:30	48,600	3,600	-	2.0	77.2	69.2	実測値	58.3	104.9	156.0	35.3	40.4	43.9	-	20.7	14.8	33.9	8.1	10.5	33.2	7.3	9.6	24.9	-1.0	1.5	-	-	-			
空調機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	58.5	50.5	実測値	7.2	59.0	129.6	17.1	35.4	42.2	-	19.9	16.0	33.4	-4.8	-7.8	33.4	-4.8	-7.8	33.4	-4.8	-7.8	33.4	-4.8	-7.8			
空調機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	57.9	49.9	実測値	6.8	59.7	129.9	16.6	35.5	42.3	-	19.9	16.0	33.3	-5.6	-8.4	33.3	-5.6	-8.4	33.3	-5.6	-8.4	33.3	-5.6	-8.4			
空調機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	58.7	50.7	実測値	6.7	60.5	130.3	16.5	35.6	42.3	-	20.0	16.0	34.2	-4.8	-7.6	34.2	-4.9	-7.6	34.2	-4.9	-7.6	34.2	-4.9	-7.6			
空調機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	59.0	51.0	実測値	6.8	61.4	130.7	16.7	35.8	42.3	-	20.0	16.0	34.3	-4.8	-7.3	34.3	-4.8	-7.3	34.3	-4.8	-7.3	34.3	-4.8	-7.3			
空調機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	57.8	49.8	実測値	7.3	62.2	131.1	17.3	35.9	42.4	-	20.1	16.0	32.5	-6.2	-8.5	32.5	-6.2	-8.5	32.5	-6.2	-8.5	32.5	-6.2	-8.5			
空調機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	58.1	50.1	実測値	58.1	10.4	79.9	35.3	20.3	38.1	17.9	-	-	-3.1	29.8	12.0	-3.1	29.8	12.0	-3.1	29.8	12.0	-3.1	29.8	12.0			
空調機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	58.8	50.8	実測値	59.7	10.0	78.2	35.5	20.0	37.9	17.9	-	-	-2.6	30.6	12.9	-2.6	30.6	12.9	-2.6	30.6	12.9	-2.6	30.6	12.9			
空調機室外機08	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	57.7	49.7	実測値	61.3	9.8	76.5	35.7	19.8	37.7	17.8	-	-	-3.9	29.9	12.0	-3.9	29.9	12.0	-3.9	29.9	12.0	-3.9	29.9	12.0			
空調機室外機09	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	57.6	49.6	実測値	62.9	10.0	74.7	36.0	20.0	37.5	17.8	-	-	-4.2	29.6	12.1	-4.2	29.6	12.1	-4.2	29.6	12.1	-4.2	29.6	12.1			
空調機室外機10	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	58.5	50.5	実測値	64.5	10.5	73.0	36.2	20.4	37.3	17.8	-	-	-3.5	30.1	13.2	-3.5	30.1	13.2	-3.5	30.1	13.2	-3.5	30.1	13.2			
空調機室外機11	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	60.7	52.7	実測値	92.0	91.3	107.1	39.3	39.2	40.6	16.9	21.3	22.2	-3.5	-7.8	-10.1	-3.5	-7.8	-10.1	-3.5	-7.8	-10.1	-3.5	-7.8	-10.1			
空調機室外機12	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	51.2	43.2	実測値	90.8	91.0	107.8	39.2	39.2	40.7	16.9	21.3	21.2	-12.9	-17.3	-18.7	-12.9	-17.3	-18.7	-12.9	-17.3	-18.7	-12.9	-17.3	-18.7			
空調機室外機13	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	57.7	49.7	実測値	89.8	90.8	108.6	39.1	39.2	40.7	16.9	21.3	20.5	-6.3	-10.6	-11.5	-6.3	-10.6	-11.5	-6.3	-10.6	-11.5	-6.3	-10.6	-11.5			
空調機室外機14	00:00-24:00	57,600	28,800	-	3.5	50.7	42.7	実測値	90.8	91.1	107.9	39.2	39.2	40.7	16.2	20.8	16.9	-12.7	-17.3	-14.8	-12.7	-17.3	-14.8	-12.7	-17.3	-14.8	-12.7	-17.3	-14.8			
空調機室外機15	00:00-24:00	57,600	28,800	-	3.5	57.3	49.3	実測値	89.8	90.9	108.6	39.1	39.2	40.7	16.2	20.8	16.2	-6.9	-10.7	-7.6	-6.9	-10.7	-7.6	-6.9	-10.7	-7.6	-6.9	-10.7	-7.6			
空調機室外機16	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	48.8	40.8	実測値	78.6	89.6	117.5	37.9	39.0	41.4	16.8	21.3	17.1	-13.9	-19.6	-17.7	-13.9	-19.6	-17.7	-13.9	-19.6	-17.7	-13.9	-19.6	-17.7			
空調機室外機17	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	49.7	41.7	実測値	77.6	89.6	118.5	37.8	39.0	41.5	16.6	21.3	17.0	-12.9	-18.7	-16.8	-12.9	-18.7	-16.8	-12.9	-18.7	-16.8	-12.9	-18.7	-16.8			
空調機室外機18	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	59.7	51.7	実測値	76.6	89.8	119.5	37.7	39.1	41.5	16.8	21.3	16.8	-2.7	-8.7	-6.7	-2.7	-8.7	-6.7	-2.7	-8.7	-6.7	-2.7	-8.7	-6.7			
空調機室外機19	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	58.4	50.4	実測値	75.5	89.7	120.4	37.6	39.1	41.6	16.7	21.3	16.7	-3.8	-10.0	-7.9	-3.9	-10.0	-7.9	-3.9	-10.0	-7.9	-3.9	-10.0	-7.9			
空調機室外機20	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	57.8	49.8	実測値	74.5	89.8	121.4	37.4	39.1	41.7	16.7	21.3	16.6	-4.4	-10.6	-8.5	-4.4	-10.6	-8.5	-4.4	-10.6	-8.5	-4.4	-10.6	-8.5			
空調機室外機21	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	59.2	51.2	実測値	73.6	89.9	122.4	37.3	39.1	41.8	16.7	21.3	16.5	-2.8	-9.2	-7.1	-2.8	-9.2	-7.1	-2.8	-9.2	-7.1	-2.8	-9.2	-7.1			
空調機室外機222																																

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)		長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル 【Lw】[dB]	基準距離 における 騒音レベル 【Lp0】[dB]	根拠	r			Adiv			Abar			Ls			LAeq			LAeq				
	予測地点までの 距離【m】							予測地点までの 距離減衰【dB】			予測地点までの 距離減衰【dB】			各予測地点における 騒音レベル【dB】			各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】			各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】							
	E	F						G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G				
定常騒音	排気口32	00:00-24:00	57.600	28.800	—	3.0	56.0	48.0	メーカー値	132.5	80.6	26.5	42.4	38.1	28.5	17.0	—	—	-11.5	9.9	19.5	-11.5	9.9	19.5			
	排気口33	00:00-24:00	57.600	28.800	—	3.0	40.0	32.0	メーカー値	136.5	78.9	10.3	42.7	37.9	20.2	17.0	—	—	-27.7	-5.9	11.8	-27.7	-5.9	11.8			
	排気口34	00:00-24:00	57.600	28.800	—	3.0	40.5	32.5	メーカー値	137.5	79.9	10.6	42.8	38.0	20.5	17.0	—	—	-27.2	-5.5	12.0	-27.2	-5.5	12.0			
	排気口35	00:00-24:00	57.600	28.800	—	3.0	56.0	48.0	メーカー値	141.3	83.7	12.4	43.0	38.5	21.8	17.0	—	—	-12.0	9.5	26.2	-12.0	9.5	26.2			
	排気口36	00:00-24:00	57.600	28.800	—	3.0	62.0	54.0	メーカー値	143.7	86.1	13.9	43.1	38.7	22.9	17.0	—	—	-6.1	15.3	31.1	-6.1	15.3	31.1			
変動騒音	乗客車両走行001	昼2714台 夜1356台	4.392.0	2.194.4	8.990	0.0	82.0	74.0	騒音手引	92.3	35.5	44.2	39.3	31.0	32.9	17.0	—	—	17.7	43.0	41.1	6.5	31.8	29.9	6.5	31.8	29.9
	乗客車両走行002	昼2714台 夜1356台	1.008.3	503.8	2.064	0.0	82.0	74.0	騒音手引	90.2	36.3	46.6	39.1	31.2	33.4	17.1	22.6	—	17.8	20.2	40.8	0.2	2.7	23.1	0.2	2.7	23.1
	乗客車両走行003	昼2714台 夜1356台	8.281.5	4.137.7	16.952	0.0	82.0	74.0	騒音手引	87.9	40.1	51.2	38.9	32.1	34.2	17.1	21.5	—	18.0	20.4	39.8	9.5	12.0	31.4	9.5	12.0	31.4
	乗客車両走行004	昼2714台 夜1356台	7.654.5	3.824.4	15.669	0.0	82.0	74.0	騒音手引	87.6	51.8	60.9	38.9	34.3	35.7	17.2	21.1	—	18.0	18.6	38.3	9.2	9.8	29.5	9.2	9.8	29.5
	乗客車両走行005	昼2714台 夜1356台	7.793.6	3.893.9	15.954	0.0	82.0	74.0	騒音手引	90.2	65.1	72.6	39.1	36.3	37.2	17.0	20.9	—	17.9	16.8	36.8	9.2	8.1	28.1	9.2	8.1	28.1
	乗客車両走行006	昼2714台 夜1356台	7.725.6	3.860.0	15.814	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.4	79.4	85.7	39.6	38.0	38.7	16.8	20.8	—	17.6	15.2	35.3	8.9	6.4	26.6	8.9	6.4	26.6
	乗客車両走行007	昼2714台 夜1356台	4.824.0	2.310.3	9.465	0.0	82.0	74.0	騒音手引	101.2	91.1	96.7	40.1	39.2	39.7	16.6	20.8	—	17.3	14.0	34.3	6.4	3.1	23.3	6.4	3.1	23.3
	乗客車両走行008	昼2714台 夜1356台	9.545.5	4.769.3	19.540	0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.0	99.2	97.0	41.0	39.9	39.7	16.5	20.6	—	16.6	13.5	34.3	8.7	5.7	26.5	8.7	5.7	26.5
	乗客車両走行009	昼2714台 夜1356台	9.545.6	4.769.3	19.540	0.0	82.0	74.0	騒音手引	129.3	108.8	91.9	42.2	40.7	39.3	16.4	20.2	—	15.3	13.1	34.7	7.5	5.2	26.9	7.5	5.2	26.9
	乗客車両走行010	昼2714台 夜1356台	9.411.3	4.702.2	19.265	0.0	82.0	74.0	騒音手引	147.0	120.7	90.7	43.3	41.6	39.2	16.4	19.7	18.5	14.3	12.6	16.4	6.4	4.8	8.5	6.4	4.8	8.5
	乗客車両走行011	昼2714台 夜1356台	9.411.2	4.702.1	19.265	0.0	82.0	74.0	騒音手引	165.0	134.2	93.6	44.4	42.6	39.4	16.4	19.2	19.2	13.3	12.2	15.4	5.4	4.3	7.5	5.4	4.3	7.5
	乗客車両走行012	昼2714台 夜1356台	10.325.4	5.158.9	21.136	0.0	82.0	74.0	騒音手引	184.2	149.8	100.6	45.3	43.5	40.0	16.3	18.7	18.8	12.4	11.8	15.1	4.9	4.3	7.6	4.9	4.3	7.6
	乗客車両走行013	昼2714台 夜1356台	10.325.5	5.159.0	21.136	0.0	82.0	74.0	騒音手引	204.4	167.2	111.4	46.2	44.5	40.9	16.3	18.2	18.4	11.5	11.3	14.7	4.0	3.8	7.2	4.0	3.8	7.2
	乗客車両走行014	昼2714台 夜1356台	6.611.8	3.303.5	13.534	0.0	82.0	74.0	騒音手引	212.9	172.8	112.7	46.6	44.7	41.0	16.3	17.8	18.1	11.1	11.4	14.9	1.7	2.0	5.5	1.7	2.0	5.5
	乗客車両走行015	昼2714台 夜1356台	6.611.8	3.303.5	13.534	0.0	82.0	74.0	騒音手引	210.2	168.6	103.0	46.5	44.4	40.3	16.3	—	17.9	11.2	29.6	15.9	1.8	20.2	6.5	1.8	20.2	6.5
	乗客車両走行016	昼2714台 夜1356台	3.543.7	1.770.6	7.254	0.0	82.0	74.0	騒音手引	212.8	167.3	101.4	46.6	44.5	40.1	16.4	—	17.6	11.1	29.5	16.3	-1.0	17.4	4.1	-1.0	17.4	4.1
	乗客車両走行017	昼2714台 夜1356台	1.895.7	947.2	3.881	0.0	82.0	74.0	騒音手引	207.3	162.1	97.1	46.3	44.2	39.7	16.4	—	17.8	11.3	29.8	16.4	-3.5	15.0	1.6	-3.5	15.0	1.6
	乗客車両走行018	昼2714台 夜1356台	6.919.6	3.457.3	14.165	0.0	82.0	74.0	騒音手引	204.5	157.7	91.1	46.2	44.0	39.2	16.4	—	17.7	11.4	30.0	17.1	2.2	20.8	7.9	2.2	20.8	7.9
	乗客車両走行019	昼2714台 夜1356台	6.792.2	3.393.6	13.904	0.0	82.0	74.0	騒音手引	196.9	148.7	81.2	45.9	43.4	38.2	16.4	14.5	17.9	11.7	16.0	17.9	2.4	6.7	8.7	2.4	6.7	8.7
	乗客車両走行020	昼2714台 夜1356台	6.792.2	3.393.6	13.904	0.0	82.0	74.0	騒音手引	183.1	135.7	70.7	45.3	42.7	37.0	16.5	—	18.5	12.3	31.3	18.5	3.0	22.1	9.2	3.0	22.1	9.2
	乗客車両走行021	昼2714台 夜1356台	7.654.5	3.824.4	15.669	0.0	82.0	74.0	騒音手引	175.7	125.5	60.3	44.9	42.0	35.6	16.5	15.6	18.8	12.6	16.4	19.6	3.8	7.6	10.9	3.8	7.6	10.9
	乗客車両走行022	昼2714台 夜1356台	8.281.4	4.137.7	16.952	0.0	82.0	74.0	騒音手引	175.8	122.1	50.4	44.9	41.7	34.1	16.5	15.7	18.8	12.6	16.5	21.1	4.2	8.1	12.7	4.2	8.1	12.7
	乗客車両走行023	昼2714台 夜1356台	1.206.4	602.7	2.469	0.0	82.0	74.0	騒音手引	175.2	119.5	45.6	44.9	41.5	33.2	16.5	15.9	19.8	12.6	16.6	21.0	-4.2	-0.2	4.2	-4.2	-0.2	4.2
	乗客車両走行024	昼2714台 夜1356台	4.382.9	2.189.8	8.972	0.0	82.0	74.0	騒音手引	174.5	117.7	43.0	44.8	41.4	32.7	16.5	18.3	—	12.7	14.3	41.3	1.5	3.1	30.1	1.5	3.1	30.1
	乗客車両走行025	昼2714台 夜1356台	9.041.5	4.517.4	18.508	0.0	82.0	74.0	騒音手引	100.3	45.7	37.2	40.0	33.2	31.4	17.0	—	—	17.0	40.8	42.6	9.0	32.6	34.5	9.0	32.7	34.5
	乗客車両走行026	昼2714台 夜1356台	9.041.4	4.517.4	18.508	0.0	82.0	74.0	騒音手引	118.6	63.4	22.3	41.5	36.0	27.0	16.8	—	—	15.7	38.0	47.0	7.7	29.9	39.0	7.7	29.9	39.0
	乗客車両走行027	昼2714台 夜1356台	9.545.5	4.769.3	19.540	0.0	82.0	74.0	騒音手引	97.1	53.0	48.4	39.7	34.5	33.7	17.0	20.6	—	17.2	18.9	40.3	9.4	11.1	32.5	9.4	11.1	32.5
	乗客車両走行028	昼2714台 夜1356台	9.545.6	4.769.3	19.540	0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.7	69.3	37.0	41.3	36.8	31.4	16.8	19.4	—	15.8	17.8	42.6	8.0	10.0	34.8	8.0	10.0	34.8
	乗客車両走行029	昼2714台 夜1356台	9.411.3	4.702.2	19.265	0.0	82.0	74.0	騒音手引	136.1	86.8	34.0	42.7	38.8	30.6	16.7	—	20.9	14.6	35.2	22.5	6.8	27.4	14.6	6.8	27.4	14.6
	乗客車両走行030	昼2714台 夜1356台	9.411.2	4.702.1	19.265	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.3	104.6	41.1	43.8	40.4	32.3	16.6	17.7	20.1	13.6	15.9	21.6	6.7	8.0	13.7	6.7	8.0	13.7
	乗客車両走行031	昼2714台 夜1356台	5.170.7	2.583.4	10.584	0.0	82.0	74.0	騒音手引	170.2	119.0	51.1	44.6	41.5	34.2	16.5	16.1	19.1	12.9	16.4	20.7	2.4	6.0	10.3	2.4	6.0	10.3
	乗客車両走行032	昼2714台 夜1356台	9.545.5	4.769.3	19.540	0.0	82.0	74.0	騒音手引	98.2	64.0	60.4	39.8	38.1	35.6	17.0	20.6	—	17.2	17.3	38.4	9.4	9.4	30.6	9.4		

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音源 ハワールレベル 【Lw】[dB]	基準距離 における 騒音レベル 【Lp0】[dB]	根拠	r			Adiv			Abar			Ls			LAeq			LAeq		
	又は騒音発生回数		予測地点までの 距離【m】							予測地点までの 距離減衰【dB】			予測地点までの 回折減衰【dB】			各予測地点における 騒音レベル【dB】			各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】			各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】					
			E	F						G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G	E	F	G		
自動車騒音	大型車両走行17(中型)	昼14台	68.9	0.0	13.674	0.0	81.4	73.4	ASJ	195.4	146.8	79.0	45.8	43.3	38.0	16.4	14.6	17.9	11.1	15.5	17.6	-18.1	-13.8	-11.7	-	-	-
	大型車両走行18(中型)	昼14台	49.2	0.0	9.770	0.0	81.4	73.4	ASJ	202.6	154.9	87.4	46.1	43.8	38.8	16.4	14.3	17.7	10.9	15.3	16.9	-19.8	-15.4	-13.8	-	-	-
	大型車両走行19(中型)	昼14台	42.1	0.0	8.352	0.0	81.4	73.4	ASJ	202.0	152.1	82.3	46.1	43.6	38.3	16.4	14.4	21.7	10.9	15.4	13.3	-20.5	-16.0	-18.0	-	-	-
	大型車両走行20(中型)	昼2台	17.2	0.0	23.924	0.0	81.4	73.4	ASJ	162.6	111.3	44.5	44.2	40.9	33.0	16.6	16.8	19.7	12.6	15.7	20.8	-22.6	-19.6	-14.5	-	-	-
	大型車両走行21(中型)	昼2台	15.0	0.0	20.781	0.0	81.4	73.4	ASJ	140.2	90.1	33.3	42.9	39.1	30.5	16.7	-	20.9	13.8	34.3	22.0	-22.1	-1.5	-13.9	-	-	-
	大型車両走行22(中型)	昼2台	15.0	0.0	20.781	0.0	81.4	73.4	ASJ	119.5	71.0	34.6	41.5	37.0	30.8	16.8	19.2	-	15.0	17.2	42.6	-20.8	-18.7	6.8	-	-	-
	大型車両走行23(中型)	昼2台	15.0	0.0	20.781	0.0	81.4	73.4	ASJ	98.7	53.3	46.3	39.9	34.5	33.3	17.0	20.5	-	16.5	18.3	40.1	-19.4	-17.5	4.2	-	-	-
	大型車両走行24(中型)	昼2台	17.7	0.0	24.520	0.0	81.4	73.4	ASJ	89.5	37.8	48.0	39.0	31.6	33.6	17.1	21.9	-	17.3	20.0	39.8	-17.9	-15.2	4.6	-	-	-
	大型車両走行01(中型)夜間	夜2台	0.0	6.2	5.719	0.0	72.4	64.4	ASJ	213.8	168.6	102.9	46.6	44.5	40.2	16.4	-	17.6	1.4	19.9	6.5	-	-	-	-34.0	-15.6	-28.9
	大型車両走行02(中型)夜間	夜2台	0.0	19.5	13.528	0.0	72.4	64.4	ASJ	212.0	165.7	105.2	46.5	44.5	40.4	16.3	-	17.9	1.5	19.9	6.1	-	-	-	-30.2	-11.8	-25.6
	大型車両走行03(中型)夜間	夜2台	0.0	19.5	13.528	0.0	72.4	64.4	ASJ	214.8	174.8	114.8	46.6	44.9	41.2	16.3	17.8	18.0	1.5	1.7	5.2	-	-	-	-30.2	-30.0	-26.5
	大型車両走行04(中型)夜間	夜2台	0.0	35.2	24.426	0.0	72.4	64.4	ASJ	204.7	167.9	112.5	46.2	44.5	41.0	16.3	18.3	18.4	1.9	1.6	5.0	-	-	-	-27.2	-27.5	-24.2
	大型車両走行05(中型)夜間	夜2台	0.0	35.2	24.426	0.0	72.4	64.4	ASJ	181.4	148.0	100.5	45.2	43.4	40.0	16.3	18.9	18.9	2.9	2.1	5.4	-	-	-	-26.2	-27.0	-23.7
	大型車両走行06(中型)夜間	夜2台	0.0	35.2	24.426	0.0	72.4	64.4	ASJ	158.4	129.7	93.4	44.0	42.3	39.4	16.4	19.5	19.2	4.1	2.7	5.7	-	-	-	-25.1	-26.5	-23.4
	大型車両走行07(中型)夜間	夜2台	0.0	35.2	24.426	0.0	72.4	64.4	ASJ	135.9	113.8	92.5	42.7	41.1	39.3	16.4	20.1	-	5.3	3.2	25.1	-	-	-	-23.8	-25.9	-4.1
	大型車両走行08(中型)夜間	夜2台	0.0	35.2	24.426	0.0	72.4	64.4	ASJ	114.2	101.3	97.8	41.2	40.1	39.8	16.4	20.6	-	6.8	3.7	24.6	-	-	-	-22.3	-25.4	-4.5
	大型車両走行09(中型)夜間	夜2台	0.0	5.1	3.557	0.0	72.4	64.4	ASJ	104.9	98.4	104.2	40.4	39.9	40.4	16.4	20.7	-	7.6	3.8	24.0	-	-	-	-29.9	-33.7	-13.5
	大型車両走行10(中型)夜間	夜2台	0.0	14.3	9.910	0.0	72.4	64.4	ASJ	108.8	104.9	110.3	40.7	40.4	40.9	16.3	20.7	-	7.4	3.3	23.5	-	-	-	-25.6	-29.8	-9.5
	大型車両走行11(中型)夜間	夜2台	0.0	33.0	22.902	0.0	72.4	64.4	ASJ	96.7	97.2	111.2	39.7	39.8	40.9	16.4	20.8	-	8.3	3.8	23.5	-	-	-	-21.1	-25.6	-5.9
	大型車両走行14(中型)夜間	夜1台	0.0	17.6	24.497	0.0	72.4	64.4	ASJ	175.1	120.2	47.1	44.9	41.6	33.5	16.5	15.8	19.2	3.0	7.0	11.7	-	-	-	-29.1	-25.2	-20.4
	大型車両走行20(中型)夜間	夜1台	0.0	17.2	23.924	0.0	72.4	64.4	ASJ	162.6	111.3	44.5	44.2	40.9	33.0	16.5	16.8	19.7	3.6	6.7	11.8	-	-	-	-28.6	-25.6	-20.5
	大型車両走行21(中型)夜間	夜1台	0.0	15.0	20.781	0.0	72.4	64.4	ASJ	140.2	90.1	33.3	42.9	39.1	30.5	16.7	-	20.9	4.8	25.3	13.0	-	-	-	-28.1	-7.5	-19.8
	大型車両走行22(中型)夜間	夜1台	0.0	15.0	20.781	0.0	72.4	64.4	ASJ	119.5	71.0	34.6	41.5	37.0	30.8	16.8	19.2	-	6.0	8.2	33.6	-	-	-	-26.8	-24.7	0.8
	大型車両走行23(中型)夜間	夜1台	0.0	15.0	20.781	0.0	72.4	64.4	ASJ	98.7	53.3	46.3	39.9	34.5	33.3	17.0	20.5	-	7.5	9.3	31.1	-	-	-	-25.4	-23.5	-1.8
	大型車両走行24(中型)夜間	夜1台	0.0	17.7	24.520	0.0	72.4	64.4	ASJ	89.5	37.8	48.0	39.0	31.6	33.6	17.1	21.9	-	8.3	11.0	30.8	-	-	-	-23.9	-21.2	-1.3
	大型車両走行01(大型)	昼2台	4.1	0.0	5.719	0.0	84.4	76.4	ASJ	213.8	168.6	102.9	46.6	44.5	40.2	16.4	-	17.6	13.4	31.9	18.5	-28.0	-9.6	-22.9	-	-	-
	大型車両走行02(大型)	昼2台	9.7	0.0	13.528	0.0	84.4	76.4	ASJ	212.0	168.7	105.2	46.5	44.5	40.4	16.3	-	17.9	13.5	31.9	18.1	-24.2	-5.9	-19.6	-	-	-
	大型車両走行03(大型)	昼2台	9.7	0.0	13.528	0.0	84.4	76.4	ASJ	214.8	174.8	114.8	46.6	44.9	41.2	16.3	17.8	18.0	13.5	13.7	17.2	-24.2	-24.0	-20.6	-	-	-
	大型車両走行04(大型)	昼2台	17.6	0.0	24.426	0.0	84.4	76.4	ASJ	204.7	167.9	112.5	46.2	44.5	41.0	16.3	18.3	18.4	13.9	13.6	17.0	-21.2	-21.5	-18.2	-	-	-
	大型車両走行05(大型)	昼2台	17.6	0.0	24.426	0.0	84.4	76.4	ASJ	181.4	148.0	100.5	45.2	43.4	40.0	16.3	18.9	18.9	14.9	14.1	17.4	-20.2	-21.0	-17.7	-	-	-
	大型車両走行06(大型)	昼2台	17.6	0.0	24.426	0.0	84.4	76.4	ASJ	158.4	129.7	93.4	44.0	42.3	39.4	16.4	19.5	19.2	16.1	14.7	17.7	-19.1	-20.5	-17.4	-	-	-
	大型車両走行07(大型)	昼2台	17.6	0.0	24.426	0.0	84.4	76.4	ASJ	135.9	113.8	92.5	42.7	41.1	39.3	16.4	20.1	-	17.3	15.2	37.1	-17.8	-20.0	1.9	-	-	-
	大型車両走行08(大型)	昼2台	17.6	0.0	24.426	0.0	84.4	76.4	ASJ	114.2	101.3	97.8	41.2	40.1	39.8	16.4	20.6	-	18.8	15.7	36.6	-18.3	-19.4	1.4	-	-	-
	大型車両走行09(大型)	昼2台	2.6	0.0	3.557	0.0	84.4	76.4	ASJ	104.9	98.4	104.2	40.4	39.9	40.4	16.4	20.7	-	19.6	15.8	36.0	-23.9	-27.7	-7.5	-	-	-
	大型車両走行10(大型)	昼2台	7.1	0.0	9.910	0.0	84.4	76.4	ASJ	108.8	104.9	110.3	40.7	40.4	40.9	16.3	20.7	-	19.4	15.3	35.5	-19.7	-23.8	-3.6	-	-	-
	大型車両走行11(大型)	昼2台	16.5	0.0	22.902	0.0	84.4	76.4	ASJ	96.7	97.2	111.2	39.7	39.8	40.9	16.4	20.8	-	20.3	15.8	35.5	-15.1	-19.6	0.0	-	-	-
	大型車両走行12(大型)	昼2台	14.9	0.0	20.720	0.0	84.4	76.4	ASJ	81.0	95.4	123.7	38.2	39.6	41.8	16.3	20.9	17.6	22.0	15.9	17.0	-13.9	-20.0	-18.9	-	-	-
	大型車両走行13(大型)	昼2台	14.9	0.0	20.720	0.0	84.4	76.4	ASJ	69.1	98.1	137.8	36.8	39.8	42.8	16.2	20.8	16.2	23.4	15.8	17.4	-12.4	-20.1	-18.5	-	-	-
	大型車両走行01(大型)夜間	夜2台	0.0	8.2	5.719	0.0	75.4	67.4	ASJ	213.8	168.6	102.9	46.6	44.5	40.2	16.4	-	17.6	4.4	22.9	9.5	-	-	-	-31.0	-12.6	-25.9
	大型車両走行02(大型)夜間	夜2台	0.0	19.5	13.528	0.0	75.4	67.4	ASJ	212.0	168.7	105.2	46.5	44.5	40.4	16.3	-	17.9	4.5	22.9	9.1	-	-	-	-27.2	-8.9	-22.6
	大型車両走行03(大型)夜間	夜2台	0.0	19.5	13.528	0.0	75.4	67.4	ASJ	214.8	174.8	114.8	46.6	44.9	41.2	16.3	17.8	18.0	4.5	4.7	8.2	-	-	-	-27.2	-27.0	-23.5
	大型車両走行04(大型)夜間	夜2台	0.0	35																							

スーパーセンタートライアル山鹿店 夜間に発生する騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ [m] (GLから)	音響 パワーレベル [Lw][dB]	基準距離 における 騒音レベル [Lm][dB]	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							
							予測地点までの 距離[m]							予測地点までの 距離減衰[dB]							予測地点までの 回折減衰[dB]							各予測地点における 騒音レベル[dB]							
							P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.1	P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.1	P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.1	P1 2.3	P2 0.0	P3 1.5	P4 2.0	P5 1.5	P6 1.5	P7 1.1	
冷凍機室外機01	22:00-06:00	-	2.0	70.7	62.7	実測値	212.9	74.1	10.7	22.0	68.9	104.3	152.5	46.5	37.4	20.6	26.9	36.8	40.4	43.7	12.9	17.8	24.1	5.0	17.9	24.4	14.9	3.2	7.5	16.1	30.8	8.1	-2.1	4.1	
冷凍機室外機02	22:00-06:00	-	2.0	68.8	60.8	実測値	212.9	73.9	9.9	22.9	70.8	105.7	153.4	46.6	37.4	19.9	27.2	37.0	40.5	43.7	12.9	17.8	-	5.0	17.8	24.4	14.9	1.3	5.6	40.9	28.6	6.1	-4.1	2.2	
冷凍機室外機03	22:00-06:00	-	2.0	75.5	67.5	実測値	209.8	72.7	11.4	22.4	65.9	100.4	149.0	46.4	37.2	21.2	27.0	36.4	40.0	43.5	13.0	18.0	24.7	5.0	18.1	24.4	15.0	8.1	12.2	21.6	35.5	13.1	3.0	9.0	
冷凍機室外機04	22:00-06:00	-	2.0	73.1	65.1	実測値	210.4	72.5	9.9	23.1	68.1	102.4	150.3	46.5	37.2	18.9	27.3	36.7	40.2	43.5	13.0	18.0	24.6	5.0	17.9	24.4	15.0	5.7	9.9	20.5	32.8	10.5	0.5	6.8	
冷凍機室外機05	22:00-06:00	-	2.0	72.7	64.7	実測値	211.1	72.3	8.7	24.1	70.3	104.4	151.7	46.5	37.2	18.8	27.6	36.9	40.4	43.6	13.0	18.0	24.5	5.0	17.8	24.4	14.9	5.2	9.5	21.4	32.1	10.0	-0.1	6.1	
冷凍機室外機06	22:00-06:00	-	2.0	73.6	65.6	実測値	208.1	70.7	9.8	24.3	66.8	100.0	147.8	46.4	37.0	19.8	27.7	36.5	40.0	43.4	13.0	18.4	25.0	5.0	18.1	24.4	15.0	6.2	10.2	20.7	32.9	11.0	1.2	7.2	
冷凍機室外機07	22:00-06:00	-	2.0	72.8	64.6	実測値	208.9	70.5	7.9	25.2	69.3	102.4	149.4	46.4	37.0	18.0	28.0	36.8	40.2	43.5	13.0	18.4	25.1	5.0	18.0	24.5	15.0	5.2	9.2	21.5	31.6	9.8	-0.1	6.1	
冷凍機室外機08	22:00-06:00	-	2.0	71.0	63.0	実測値	209.5	70.4	7.1	25.7	70.0	103.9	150.5	46.4	37.0	17.0	28.2	37.0	40.3	43.6	13.0	18.4	25.2	5.0	17.9	24.5	15.0	3.6	7.7	20.8	29.8	8.1	-1.8	4.5	
キュービクル01	22:00-06:00	-	2.0	56.0	48.0	実測値	214.9	77.5	14.5	18.2	66.3	103.7	153.7	46.6	37.6	23.2	25.2	36.4	40.3	43.7	12.8	17.3	23.7	5.0	19.0	24.4	15.0	-11.5	-7.1	1.1	17.8	-7.5	-16.7	-10.7	
キュービクル02	22:00-06:00	-	2.0	56.0	48.0	実測値	216.1	77.2	13.0	20.3	70.3	107.3	156.1	46.7	37.8	22.3	26.1	36.9	40.6	43.9	12.8	17.4	-	5.0	18.8	24.4	14.9	-11.5	-7.1	25.7	16.9	-7.7	-17.0	-10.8	
キュービクル03	22:00-06:00	-	2.3	57.2	49.2	実測値	2.7	143.7	202.4	226.0	212.3	159.1	86.2	8.6	43.1	46.1	47.1	46.5	44.0	38.7	-	-	14.4	18.3	17.5	17.7	18.9	40.4	6.1	-11.3	-16.1	-14.8	-12.5	-8.4	
空調機室外機01	22:00-06:00	-	1.5	58.5	50.5	実測値	208.8	110.2	103.2	103.9	61.3	2.2	75.8	44.2	40.2	40.3	35.7	36.8	37.6	38.4	40.2	17.2	19.6	19.2	-	-	22.6	16.2	-13.1	-9.9	-6.4	14.7	33.8	-7.0	-7.8
空調機室外機02	22:00-06:00	-	1.5	57.9	49.9	実測値	208.8	109.2	75.6	60.6	6.4	56.1	128.2	45.4	40.8	37.6	35.6	16.2	35.0	42.2	17.2	19.6	19.2	-	-	22.7	16.2	-13.7	-10.4	-6.9	14.3	33.7	-7.8	-8.4	
空調機室外機03	22:00-06:00	-	1.5	58.7	50.7	実測値	208.8	106.2	74.2	59.2	6.3	56.7	128.5	46.4	40.7	37.4	35.4	16.0	35.1	42.2	17.2	19.5	19.3	-	-	22.9	16.2	-12.8	-9.5	-6.0	15.3	34.7	-7.2	-7.7	
空調機室外機04	22:00-06:00	-	1.5	59.0	51.0	実測値	208.8	107.3	72.8	57.8	6.5	57.4	128.8	46.4	40.6	37.2	35.2	16.3	35.2	42.2	17.2	19.5	19.3	-	-	23.0	16.2	-12.6	-9.1	-5.5	15.8	34.7	-7.1	-7.4	
空調機室外機05	22:00-06:00	-	1.5	57.8	49.8	実測値	208.7	106.3	71.5	56.5	7.0	58.1	129.1	46.4	40.5	37.1	35.0	16.9	35.3	42.2	17.2	19.5	19.3	-	-	23.1	16.2	-13.8	-10.2	-6.6	14.8	32.9	-8.6	-8.6	
空調機室外機06	22:00-06:00	-	1.5	58.1	50.1	実測値	165.0	103.3	102.1	101.8	58.1	4.2	79.3	44.3	40.3	40.2	40.2	35.3	12.5	38.0	17.4	19.6	18.8	17.3	22.2	-	-	-11.6	-9.8	-8.9	-7.4	-7.4	37.6	12.1	
空調機室外機07	22:00-06:00	-	1.5	58.8	50.8	実測値	163.2	102.8	102.6	102.9	59.6	2.9	77.6	44.3	40.2	40.2	40.2	35.5	9.2	37.8	17.4	19.4	18.8	17.3	22.2	-	-	-10.6	-8.9	-8.2	-6.8	-6.9	41.6	13.0	
空調機室外機08	22:00-06:00	-	1.5	57.7	49.7	実測値	161.5	102.2	103.2	103.9	61.3	2.2	75.8	44.2	40.2	40.3	35.7	36.8	37.6	38.4	40.2	17.5	-	-	-	-	-11.8	-9.8	-9.3	-8.0	-8.2	42.9	12.1	-	-
空調機室外機09	22:00-06:00	-	1.5	57.6	49.6	実測値	159.8	101.7	103.8	105.0	62.9	2.7	74.1	44.1	40.1	40.3	40.4	36.0	8.7	37.4	17.4	19.1	18.7	17.4	22.2	-	-	-11.9	-9.7	-9.4	-8.2	-8.5	40.9	12.2	
空調機室外機10	22:00-06:00	-	1.5	58.5	50.5	実測値	158.0	101.2	104.8	106.1	64.5	4.0	72.4	44.0	40.1	40.4	40.5	36.2	12.1	37.2	17.4	19.0	18.7	17.4	22.2	-	-	-10.9	-8.6	-8.6	-7.4	-7.9	38.4	12.3	
空調機室外機11	22:00-06:00	-	1.5	60.7	52.7	実測値	150.5	22.0	54.6	80.8	92.0	83.8	100.7	43.6	26.8	34.7	38.2	39.3	38.5	40.1	23.8	-	-	21.6	19.2	21.5	24.7	22.5	-14.6	25.9	-3.7	-4.6	-8.1	-10.4	-9.8
空調機室外機12	22:00-06:00	-	1.5	51.2	43.2	実測値	151.9	22.8	53.2	79.4	90.8	83.5	101.6	43.6	27.2	34.5	38.0	39.2	38.4	40.1	22.8	-	-	21.7	19.2	21.5	24.7	21.5	-23.2	16.0	-13.1	-14.0	-17.5	-19.9	-18.4
空調機室外機13	22:00-06:00	-	1.5	57.7	49.7	実測値	153.1	23.7	52.0	78.1	89.8	83.3	102.3	43.7	27.5	34.3	37.9	39.1	38.4	40.2	22.1	-	-	21.8	19.2	21.5	24.7	20.7	-16.1	22.2	-6.4	-7.4	-10.8	-13.4	-11.2
空調機室外機14	22:00-06:00	-	3.5	50.7	42.7	実測値	151.9	23.1	53.2	79.4	90.8	83.5	101.6	43.6	27.3	34.5	38.0	39.2	38.4	40.1	18.3	-	-	21.2	18.4	21.1	24.5	17.2	-19.2	15.4	-13.0	-13.7	-17.5	-20.2	-14.6
空調機室外機15	22:00-06:00	-	3.5	57.3	49.3	実測値	153.1	23.9	52.0	78.1	89.8	83.3	102.4	43.7	27.6	34.3	37.9	39.1	38.4	40.2	17.5	-	-	21.3	18.4	21.1	24.5	16.5	-11.9	21.7	-6.3	-6.9	-10.8	-13.6	-7.4
空調機室外機16	22:00-06:00	-	1.5	48.8	40.8	実測値	167.1	35.2	38.3	63.3	78.6	82.0	111.8	44.5	30.9	31.7	36.0	37.9	38.3	41.0	17.6	-	-	22.9	19.5	21.2	24.7	17.4	-21.3	9.9	-13.8	-14.7	-18.3	-22.2	-17.6
空調機室外機17	22:00-06:00	-	1.5	49.7	41.7	実測値	168.5	36.5	37.0	61.8	77.6	82.0	112.8	44.5	31.2	31.4	35.8	37.8	38.3	41.0	17.3	-	-	23.0	19.5	21.2	24.7	17.2	-20.2	10.5	-12.7	-13.6	-17.3	-21.3	-16.6
空調機室外機18	22:00-06:00	-	1.5	59.7	51.7	実測値	169.9	37.8	35.7	60.3	76.5	82.0	113.8	44.6	31.5	31.1	35.6	37.7	38.3	41.1	17.1	-	-	23.1	19.6	21.1	24.7	17.1	-10.0	20.2	-2.5	-3.5	-7.1	-11.3	-6.5
空調機室外機19	22:00-06:00	-	1.5	58.4	50.4	実測値	171.3	39.1	34.5	58.8	75.5	8																							

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音源 ハワレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	Adiv														Abar							Ls																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							予測地点までの 距離【m】							予測地点までの 距離減衰【dB】							予測地点までの 回折減衰【dB】							各予測地点における 騒音レベル【dB】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1	2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1	2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1	2.3	0.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
乗客車	乗客車南走行013	最大値1356台	21.136	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	52.9	101.1	184.9	193.2	194.2	154.0	99.1	34.5	40.1	44.3	45.7	45.8	43.7	39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

